


Esošais ugunsdzēsības BENTEL J424-8  
principālā slēguma shēma

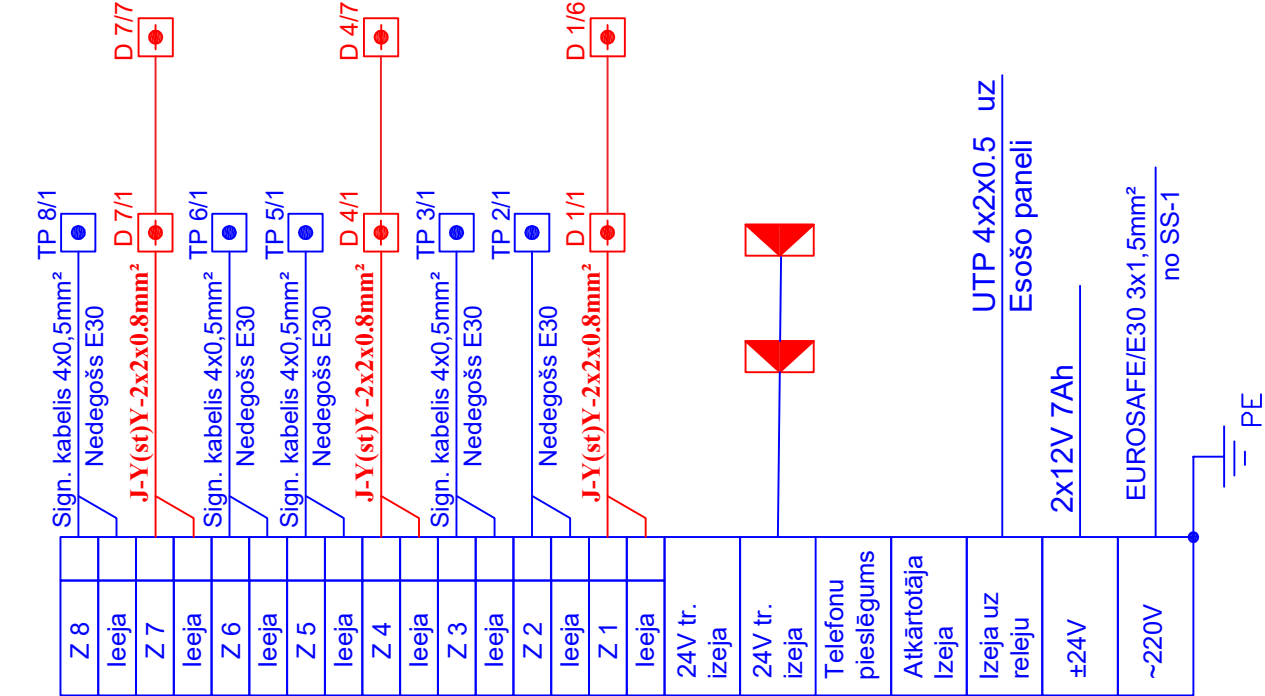

Zonas Nr.	Telpas	Stāvs
8.Zona	301;	3.stāvs
7.Zona	301;302;	3.stāvs
6.Zona	201;	2.stāvs
5.Zona	201;	2.stāvs
4.Zona	201;	2.stāvs
3.Zona	103;	1.stāvs
2.Zona	101;	1.stāvs
1.Zona	101;102;103;104;	1.stāvs

Z 8	
leeja	
Z 7	
leeja	
Z 6	
leeja	
Z 5	
leeja	
Z 4	
leeja	
Z 3	
leeja	
Z 2	
leeja	
Z 1	
leeja	


Zonas Nr.	Telpas	Stāvs
10.Zona		Bēniņu stāvs
9.Zona		Bēniņu stāvs

Pieņemtie apzīmējumi

- Kontroles panelis
- Dūmu detektors (D)
- Detektors virs piekargriestiem (D)
- Rokas signalizācija (TP)
- Sirēna
- Instalācijas kabelis J-Y(st)Y-2x2x0.8mm<sup>2</sup>
- Instalācijas kabelis 4x0.8mm<sup>2</sup> E30
- VSU-1
- Zonas Nr./Detektora Nr.



**SIA "IK projekts"**  
Dūņu iela 8,  
Liepāja, LV-3401



**SIA "AIG"**  
Arsenāla iela 3-7,  
Rīga, LV-1050

Atbildīgais projektētājs: <b>SIA "AIG"</b> Arsenāla iela 3-7, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr. 40103209238		Pasūtītājs <b>JELGAVAS NOVADA DOME</b>	
Amats Uzdevums Izstrādāja A. Stivriņš		Pasūtījuma Nr.: 005-16/UAS	
Dat. 2016.08.10		Lielplatonesmuižas ansambļa ēka "Vešūzis"	
		Kontroles paneļa pieslēguma shēma un apsargājamo zonu saraksts	
		Stadija BP	Marka UAS
		Mērogs - b/m: A3	