


Izolācijas pretestības mērījumu P R O T O K O L S Nr. 1

Objekts Elejas vidusskola, Meža prospektā 5, Elejā, Jelgavas novadā

N. p. k.	Nosaukums un fīdera Nr.	Marka un šķēsgriezums	Spriegums V	Izolācijas pretestības Mom.									
				A - PE	B - PE	C - PE	A - B	A - C	B - C	A - 0	B - 0	C - 0	Piezīmes
1.	Ievada sadalne US-1	APV 4x95	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
2.	US-1 uz SS-1	APV 4x50	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
3.	SS-1 uz AS-3	APV 4x16	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
4.	SS-1 uz AS-1	APV 4x10	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
5.	SS-1 uz AS-4	APV 4x10	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
6.	SS-1 uz AS-6	APV 4x10	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
7.	SS-1 uz AAS-1	APV 4x10	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
8.	US-1 uz SS-2	APV 4x95	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
9.	SS-2 uz SS-3 virtuvē	APV 4x50	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
10.	SS-2 uz AS-5	APV 4x6	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
11.	SS-2 uz AS-7	APV 4x6	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
12.	SS-2 uz AS-8	ANRB 4x16	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
13.	Gaisma sadalnes telpā	APPV 3x2,5	220	100						100			Atbilst
14.	Galdnieks	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
15.	Zāle 1.grupa	APPV 3x2,5	220			100							Atbilst
16.	Zāle 2.grupa	APPV 3x2,5	220	100						100		100	Atbilst
17.	Kanceleja	APPV 3x2,5	220							100			Atbilst
18.	Direktors	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
19.	Gaitenis	APPV 3x2,5	220	100		100						100	Atbilst
20.	Vestibīls I.st. 1.gr.	APPV 3x2,5	220		100					100			Atbilst
21.	Vestibīls I.st. 2.gr.	APPV 3x2,5	220								100		Atbilst
22.	Gaitenis	APPV 3x2,5	220	100		100						100	Atbilst
23.	Tualetes	APPV 3x2,5	220		100					100			Atbilst
24.	Kāpnes	APPV 3x2,5	220			100					100		Atbilst
25.	Vējturis	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst

Mērījumi izdarīti ar mēraparātu CM-300 EN 61557 un pārbaudes spriegumu 500V 2010.gada "20" maijā

Slēdziens par pārbaudes rezultātiem

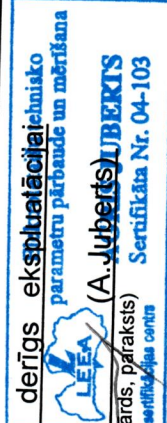

Mērījumus veica

(vārds, uzvārds, paraksts)

Pārbaudīja

(vārds, uzvārds, paraksts)


(A.Vecmuktāns)

Izolācijas pretestības mērījumu P R O T O K O L S Nr. 2

Objekts Elejas vidusskola, Meža prospektā 5, Elejā, Jelgavas novadā

N. p. k.	Nosaukums un fidera Nr.	Marka un šķēsgriezums	Spriegums V	Izolācijas pretestības Mom.									
				A - PE	B - PE	C - PE	A - B	A - C	B - C	A - 0	B - 0	C - 0	Piezīmes
1.	53.kab.gaisma kontakti	APPV 3x2,5	220	100						100			Atbilst
2.		APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
3.	Bibliotēka gaisma	APPV 3x2,5	220			100						100	Atbilst
4.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100						100			Atbilst
5.	Lasītava	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
6.	Vizuālā māksla	APPV 3x2,5	220			100							Atbilst
7.	Mājturība gaisma	APPV 3x2,5	220	100						100		100	Atbilst
8.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100								Atbilst
9.	El. plīts	APV 4x10	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
10.	Gaitenis	APPV 3x2,5	220			100							Atbilst
11.	Ķīmija kab. N-1	APPV 3x2,5	220	100						100		100	Atbilst
12.	Ķīmijas kab. N-2	APPV 3x2,5	220		100								Atbilst
13.	Ventilators	APV 4x6	380				500	500	500	500	500	500	Atbilst
14.	Garderobe	APPV 3x2,5	220			100							Atbilst
15.	Mācību pārzinis	APPV 3x2,5	220	100						100		100	Atbilst
16.	Skolotāju istaba	APPV 3x2,5	220		100								Atbilst
17.	65.kabinets	APPV 3x2,5	220			100					100		Atbilst
18.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100						100		100	Atbilst
19.	67.kabinets	APPV 3x2,5	220		100								Atbilst
20.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220			100					100		Atbilst
21.	64.kabinets	APPV 3x2,5	220			100						100	Atbilst
22.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100						100			Atbilst
23.	El.zvans	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
24.	Skatuve	MMJ 3x1,5	220	100		100				100		100	Atbilst
25.	kontakti 220V	MMJ 3x2,5	220		100						100		Atbilst

Mērījumi izdarīti ar mēraparātu CM-300 EN 61557 un pārbaudes spriegumu 500V 2010.gada "20" maijā

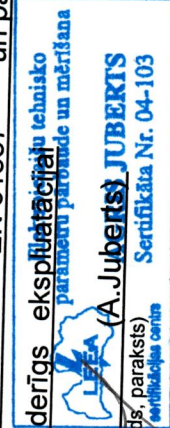

Mērījumus veica

(vārds, uzvārds, paraksts)

(A. Juberis)

Pārbaudīja

(vārds, uzvārds, paraksts)

(A. Vecmuktāns)

Izolācijas pretestības mērījumu P R O T O K O L S Nr. 3

Objekts Elejas vidusskola, Meža prospektā 5, Elejā, Jelgavas novadā

N. p. k.	Nosaukums un fīdera Nr.	Marka un šķēsgriezums	Spriegums V	Izolācijas pretestības Mom.									
				A - PE	B - PE	C - PE	A - B	A - C	B - C	A - 0	B - 0	C - 0	Piezīmes
1.	63.kabinets	APPV 3x2,5	220			100						100	Atbilst
2.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220			100						100	Atbilst
3.	62.kabinets	APPV 3x2,5	220	100						100			Atbilst
4.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
5.	61.kabinets	APPV 3x2,5	220			100							Atbilst
6.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100						100			Atbilst
7.	58.kabinets	APPV 3x2,5	220							100			Atbilst
8.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
9.	57.kabinets	APPV 3x2,5	220	100								100	Atbilst
10.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220							100			Atbilst
11.	Prožektorī	APPV 2x2,5	220		100						100		Atbilst
12.	El.ekrāns	APPV 2x2,5	220	100		100						100	Atbilst
13.	56.kabinets	APPV 3x2,5	220							100			Atbilst
14.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst
15.	WC zēniem I.st.	APPV 2x2,5	220	100		100						100	Atbilst
16.	WC meitenēm I.st.	APPV 2x2,5	220							100			Atbilst
17.	kontakti 220V	MMJ 3x2,5	220		100						100		Atbilst
18.	Kāpnes	APPV 2x2,5	220	100								100	Atbilst
19.	WC meitenēm II.st.	APPV 3x2,5	220		100					100			Atbilst
20.	WC zēniem II.st.	APPV 3x2,5	220			100					100		Atbilst
21.	Grāmatvedība	APPV 2x2,5	220	100								100	Atbilst
22.	Mūzika	APPV 3x2,5	220		100					100			Atbilst
23.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220			100					100		Atbilst
24.	77.kabinets	APPV 3x2,5	220	100								100	Atbilst
25.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100						100		Atbilst

Mērījumi izdarīti ar mēraparātu CM-300 EN 61557 un pārbaudes spriegumu 500V 2010.gada "20" maijā

Slēdziens par pārbaudes rezultātiem derīgs ekspluatācijai



Mērījumus veica

(vārds, uzvārds, paraksts)

(A. Jubeikis) AGRIS JUBEKIS

Sertifikāta Nr. 04-103

Pārbaudīja

(vārds, uzvārds, paraksts)

(A. Vecmuktāns)

**Izolācijas pretestības mērījumu
P R O T O K O L S Nr. 4**

Objekts Elejas vidusskola, Meža prospektā 5, Elejā, Jelgavas novadā

N. p. k.	Nosaukums un fidera Nr.	Marka un šķērsgriezums	Spriegums V	Izolācijas pretestības Mom.										
				A - PE	B - PE	C - PE	A - B	A - C	B - C	A - 0	B - 0	C - 0	Piezīmes	
1.	76.kabinets	APPV 3x2,5	220	100							100			Atbilst
2.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100							100		Atbilst
3.	75.kabinets	APPV 3x2,5	220			100							100	Atbilst
4.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100							100			Atbilst
5.	74.kabinets	APPV 3x2,5	220		100							100		Atbilst
6.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220			100							100	Atbilst
7.	73.kabinets	APPV 3x2,5	220	100							100			Atbilst
8.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100									Atbilst
9.	72.kabinets	APPV 3x2,5	220			100							100	Atbilst
10.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100							100			Atbilst
11.	71.kabinets	APPV 3x2,5	220		100							100		Atbilst
12.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220			100							100	Atbilst
13.	70.kabinets	APPV 3x2,5	220	100							100			Atbilst
14.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220		100							100		Atbilst
15.	69.kabinets	APPV 3x2,5	220			100							100	Atbilst
16.	kontakti 220V	APPV 3x2,5	220	100							100			Atbilst
17.	Psiholoģija	APPV 3x2,5	220		100									Atbilst
18.	Gaitenis III.st.	APPV 3x2,5	220			100					100			Atbilst
19.	Vestibils III.st.	APPV 3x2,5	220	100								100		Atbilst
20.	WC meitenēm III.st.	APPV 3x2,5	220		100								100	Atbilst
21.	WC zēniem III.st.	APPV 3x2,5	220			100						100		Atbilst
22.	Sporta zāle 1.gr.	MMJ 3x2,5	220	100									100	Atbilst
23.	Sporta zāle 2.gr.	MMJ 3x2,5	220		100									Atbilst
24.	Tualetes – dušas zēniem	MMJ 3x2,5	220			100							100	Atbilst
25.	Tualetes – dušas meitenēm	MMJ 3x2,5	220		100							100		Atbilst

Mērījumi izdarīti ar mēraparātu CM-300 EN 61557 un pārbaudes spriegumu 500V 2010.gada "20" maijā



Slēdziens par pārbaudes rezultātiem derīgs ekspluatācijas laikā tehnisko parametru pārbaude un mērīšana

Mērījumus veica

(Vārds, uzvārds, paraksts)

Pārbaudīja

(Vārds, uzvārds, paraksts)

(A.Vecmuktāns)

**Izolācijas pretestības mērījumu
P R O T O K O L S Nr. 5**

Objekts Elejas vidusskola, Meža prospektā 5, Elejā, Jelgavas novadā

N. p. k.	Nosaukums un fīdera Nr.	Marka un šķēsgriezums	Sprie- gums V	Izolācijas pretestības Mom.										Piezīmes
				A - PE	B - PE	C - PE	A - B	A - C	B - C	A - 0	B - 0	C - 0		
1.	Virtuvē gaisma	MMJ 3x1,5	220	100							100			Atbilst
2.	El.plīts N-1	MMJ 4x4	380				500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
3.	El.plīts N-2	MMJ 4x16	380				500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
4.	El.plīts N-3	MMJ 5x10	380	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
5.	El.panna	MMJ 5x6	380	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
6.	Kartupeļu tīrāmā mašīna	MMJ 5x4	380	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
7.	Ledusskapis	MMJ 3x1,5	220		100							100		Atbilst
8.	Gaļas maļamā mašīna	MMJ 5x2,5	380	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
9.	Saldētava	MMJ 4x4	380				500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
10.	Ledusskapis	MMJ 3x1,5	220			100							100	Atbilst
11.	Priekštelpa	MMJ 3x1,5	220	100							100			Atbilst
12.	WC	MMJ 3x1,5	220		100							100		Atbilst
13.	Noliktava	MMJ 3x1,5	220			100							100	Atbilst
14.	Ofiss	MMJ 3x1,5	220	100							100			Atbilst
15.	Katlu māja gaisma	AVVG 3x2,5	220		100									Atbilst
16.	Cirkulācijas sūknis	MMJ 3x1,5	220			100							100	Atbilst
17.	Kontakti 220V	AVVG 3x2,5	220	100							100			Atbilst
18.	Palīgelpa	AVVG 3x2,5	220		100									Atbilst
19.	WC	AVVG 3x2,5	220			100						100		Atbilst
20.	Ūdens sūknis N-1	APV 4x2,5	380				500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
21.	Ūdens sūknis N-2	APV 4x2,5	380				500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
22.	Kontakti 380V	AVRG 4x4	380				500	500	500	500	500	500	500	Atbilst
23.														
24.														

Mērījumi izdarīti ar mēraparātu CM-300 EN 61557 un pārbaudes spriegumu 500V 2010.gada "20" maijā

Slēdziens par pārbaudes rezultātiem derīgs ekspluatācijai

Mērījumus veica

(vārds, uzvārds, paraksts)

(A. Jūberts)



Pārbaudīja

(vārds, uzvārds, paraksts)

(A. Vecmuktāns)