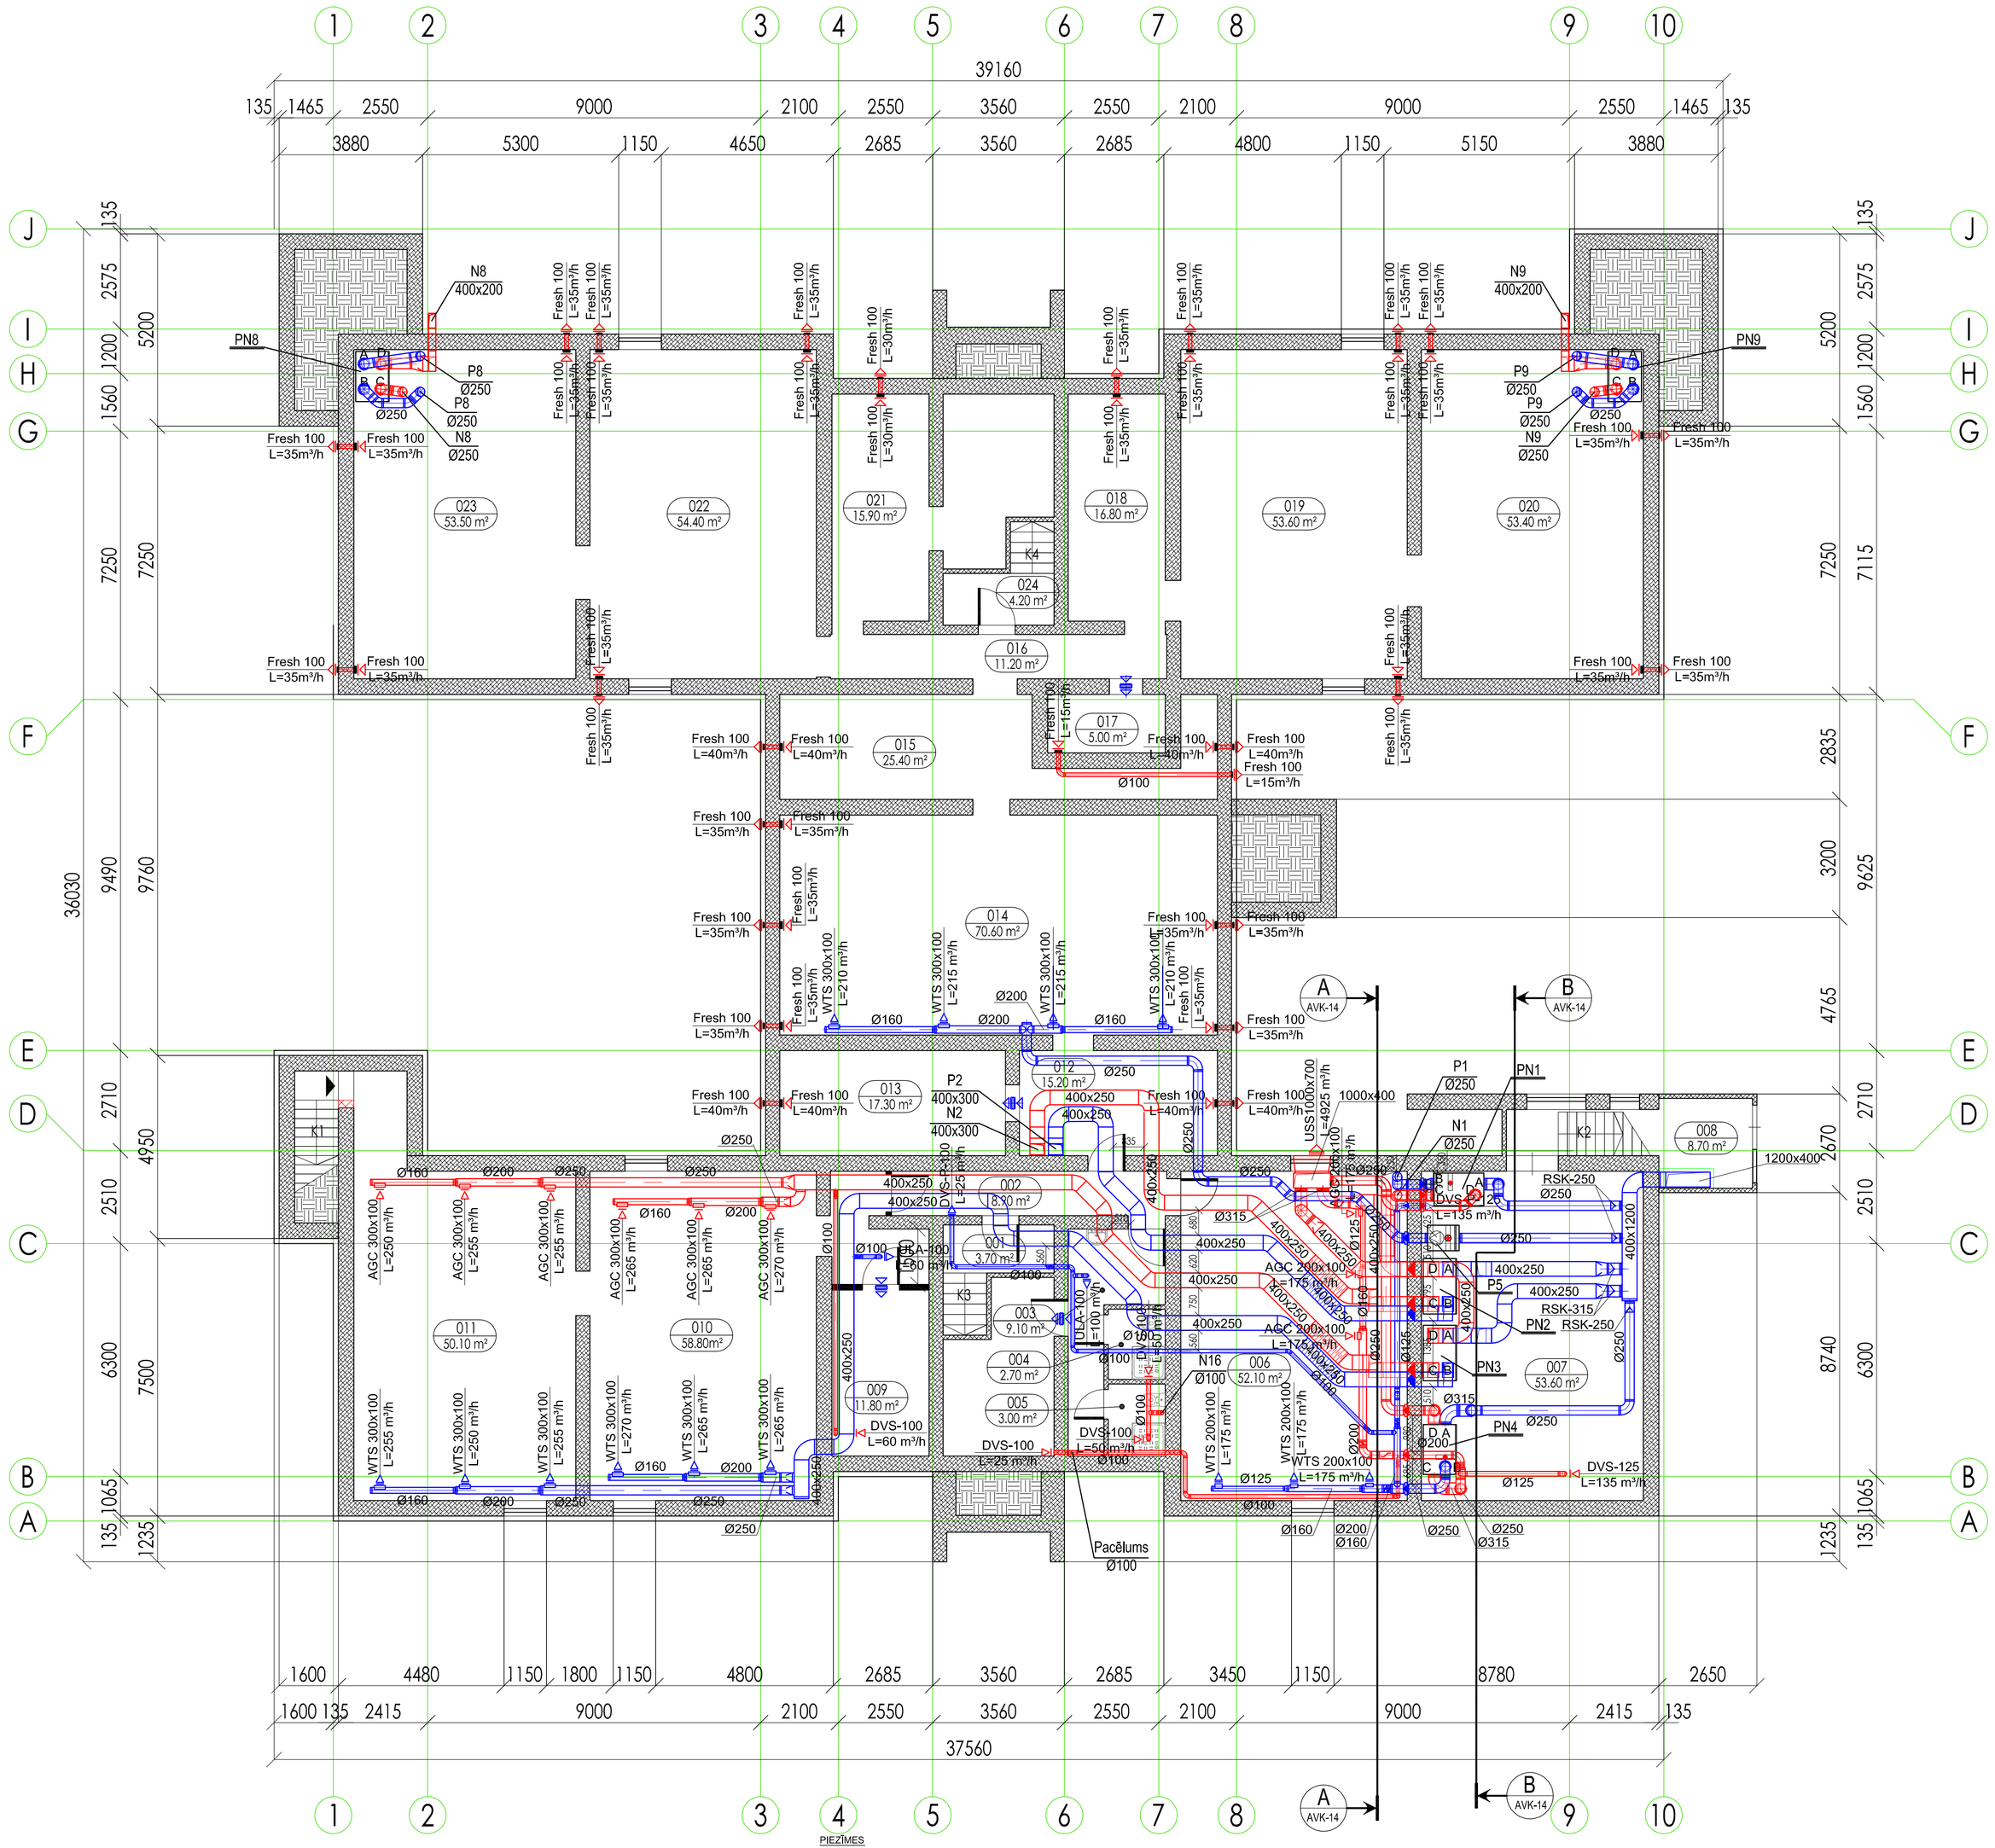

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība m²
001	Kāpņu telpa	3.70
002	Gaitenis	8.90
003	Priekštelpa	9.10
004	Sanmezgls	2.70
005	Sanmezgls	3.00
006	Saimniecības dienestu telpa	52.10
007	Sālummezgls	53.60
008	Priekštelpa	8.70
009	Dienesta telpa	11.80
010	Zēnu mājturības kabinets	58.80
011	Zēnu mājturības kabinets	50.10
012	Pagrabs	15.20
013	Pagrabs	17.30
014	Pagrabs	70.60
015	Pagrabs	25.40
016	Gaitenis	11.20
017	Elektrosadales telpa	5.00
018	Pagrabs	16.80
019	Pagrabs	53.60
020	Pagrabs	53.40
021	Pagrabs	15.90
022	Pagrabs	54.40
023	Pagrabs	53.50
024	Kāpņu telpa	4.20
	Kopā:	659.000

PIEZĪMES
1. Gaisa vadu kolektorus ventkameru robežās plrms ventilācijas agregāta āra gaisa virzienā izolēt ar firmas "PAROC" pusceltas akmens vates paklājiem "MAT 35 ALC" 100mm biezumā, pārklātiem ar alumīnija foliju. Pārējo izmēru gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus āra gaisa virzienā ventkameru un kopīgtelpu robežās izolēt ar firmas "PAROC" pusceltas akmens vates paklājiem "MAT 35 ALC" 50mm biezumā, pārklātiem ar alumīnija foliju, tāpat kā izolējami gaisa vadi pagraba telpās, kurās tiek nodrošināta dežūrapkures temperatūra.
2. Gaisa vadiem, kuri šķērso ventkameru, ugunsnodalījumu, vertikālo ventilācijas kanālu un šahtu sienas, un starpstāvu pārsegumus, paredzēts uzstādīt uguns drošus vārstus ar uguns izturības robežu ne zemāku par LBN 231-15 p.164 norādītajiem ugunsdrošo šķēršļu ugunsizturības robežas šķērsošanas noteikumiem. Ja uguns drošais vārsts netiek iestrādāts norobežojošajā konstrukcijā saskaņā ar uguns drošo vārstu ražotāju rekomendācijām, tad gaisa vada posmus, kuri ir starp norobežojošo konstrukciju (ieskaitot gaisa vadu pašā norobežojošajā konstrukcijā) un uguns drošo vārstu, nepieciešams izolēt ar ugunsnoturīgu cauršuvotu akmens vates paklāju "PAROC WM 80". 3. Pēc uguns drošo vārstu uzstādīšanas norobežojošajā konstrukcijā, montāžas aiļu spraugas aizpildāmas ar ugunsdrošiem (EI60) hermetizējošiem materiāliem.
4. Gaisa vadu montāža zem grīslīšiem paredzēta iespējami tuvāk starpstāvu pārsegumiem. Gaisa vadu augstumu atzīmes shēmās dotas taisnstūra gaisa vadiem to augšējai malai, bet apaļiem gaisa vadiem - to asij. Pirms montāžas darbu uzsākšanas, attiecīgo sadaļu montāžas darbu vadītājiem savstarpēji ir jāprecizē augstumu atzīmes visu inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās.
5. Pirms iekārtu un materiālu pasūtīšanas precizēt izmērus uz vietas.
6. Gaisa vadu profilaktiskai tīrīšanai paredzētas tīrīšanas lūkas, kuras izvietojamas saskaņā ar LVS ENV 12097 noteikumiem.
7. Gaisa vadus izgatavot rūpnieciski no cinkota skārda ar savienojuma vietu un veidgabalu hermetizējošiem savienojumiem - blīvgumijām un gumijas blīvgredzeniem. gaisa vadu skārda biezums - saskaņā ar LBN 231-15 p.125 un p.126.
8. Montāžu un pieņemšanas darbus veikt saskaņā ar LBN 231-15 un iekārtu ražotāju montāžas instrukcijām.

SIA "Livland group", Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010			
Būvprojekta vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese: Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads	LIVLAND GROUP
AVK daļas vadītājs A.Pālens	Pasūt.Nr. 002/16	Objekts: Vilces sākumskolas ēkas vienkāršota atjaunošana.	Stadija BP
Izstrādāja A.Pālens	Datums 25.04.2016.	Pagrabstāva plāns. Ventilācijas sistēmas.	Arhīva Nr. 002.16.00.AVK-01.0
			Mērogs 1:100 / Lapa AVK-11 / Lapas 28