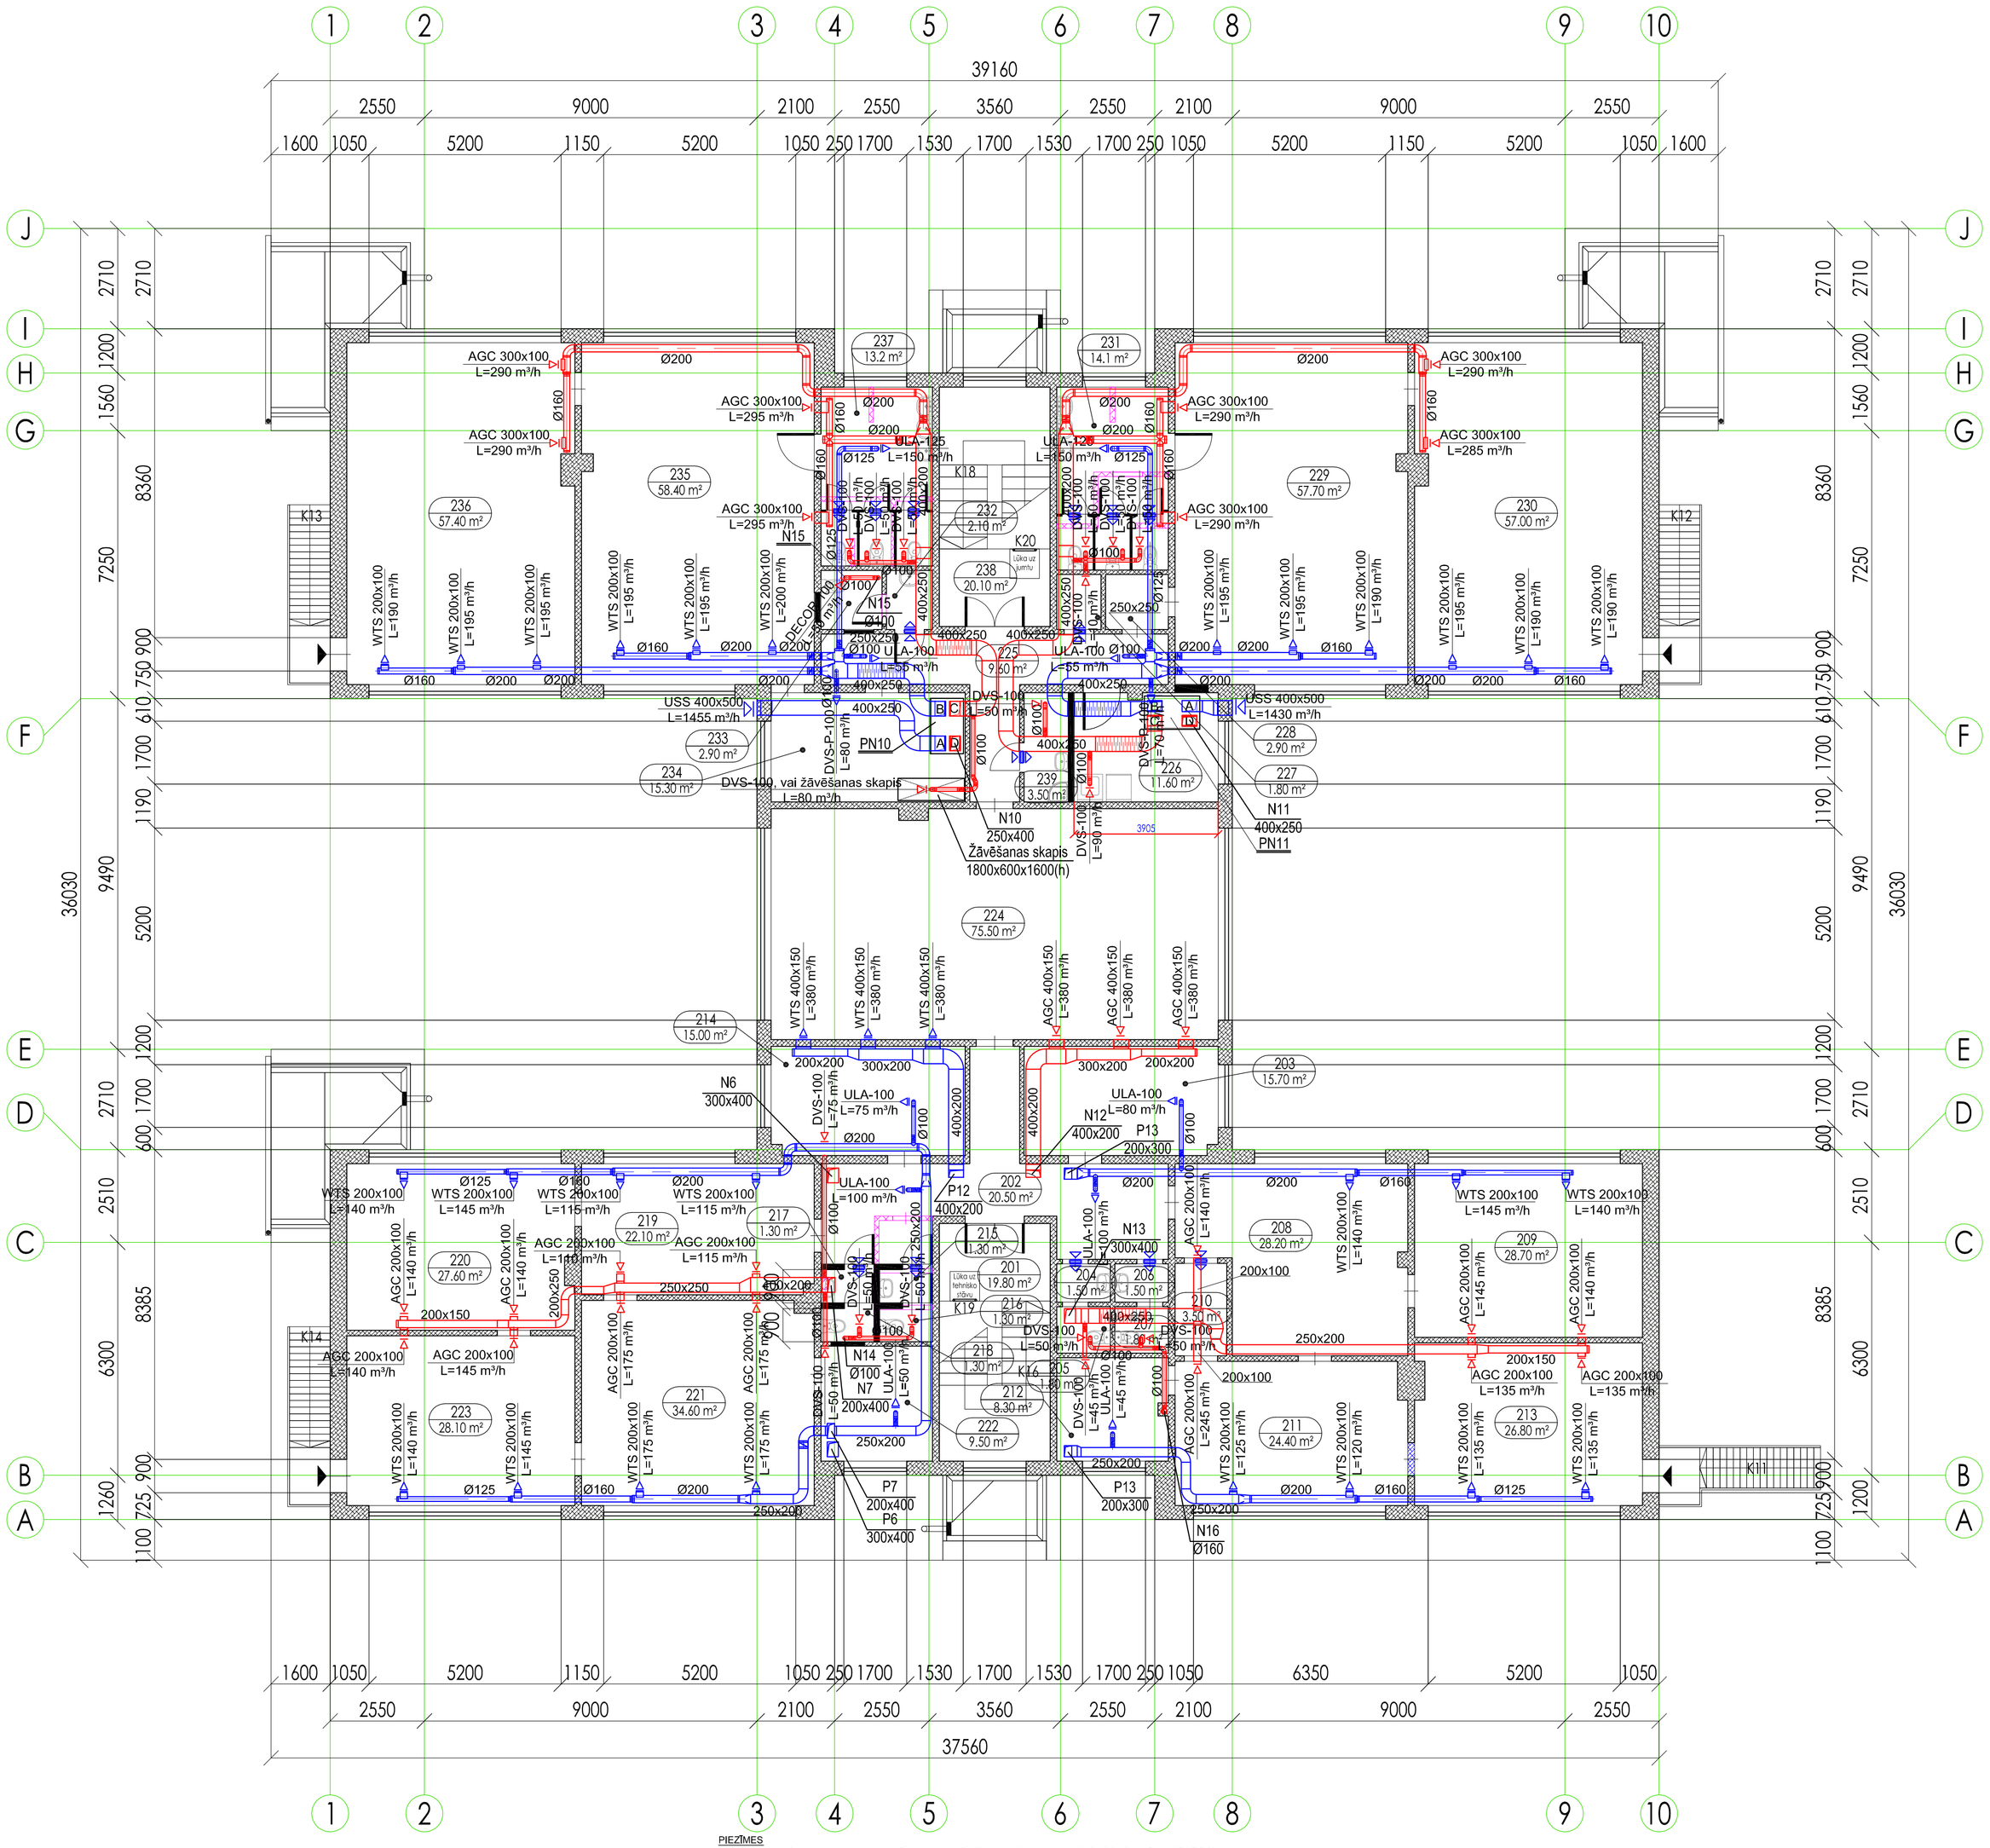

	TELPU EKSPLIKĀCIJA	
Telpas Nr.	Nosaukums	Platība m²
201	Kāpņu telpa	19.80
202	Gaiteņi	20.50
203	Ģērbtuve	15.70
204	Priekštelpa	1.50
205	Tualete	1.80
206	Priekštelpa	1.50
207	Tualete	1.80
208	Priekštelpa	28.20
209	Kabinets	28.70
210	Gaiteņi	3.50
211	Kabinets	24.40
212	Ģērbtuve	8.30
213	Kabinets	26.80
214	Ģērbtuve	15.00
215	Priekštelpa	1.30
216	Tualete	1.30
217	Priekštelpa	1.30
218	Tualete	1.30
219	Kabinets	22.10
220	Kabinets	27.60
221	Kabinets	34.60
222	Noliktava	9.50
223	Kabinets	28.10
224	Zāle	75.50
225	Gaiteņi	9.60
226	Velas mazgātava	11.60
227	Noliktava	1.80
228	Gaiteņi	2.90
229	Kabinets	57.70
230	Kabinets	57.00
231	Sanmezgls	14.10
232	Priekštelpa	2.10
233	Tualete	2.90
234	Ģērbtuve	15.30
235	Kabinets	58.40
236	Kabinets	57.40
237	Sanmezgls	13.20
239	Apkopējas inventāra telpa	3.50
240	Kāpņu telpa	20.10
	Kopā:	727.700

PIEZĪMES

1. Gaisa vadu kolektorus ventkameru robežās pirms ventilācijas agregāta āra gaisa virzienā izolēt ar firmas "PAROC" puscietas akmens vates paklājiem "MAT 35 ALC" 100mm biezumā, pārklātiem ar alumīnija foliju. Pārējo izmēru gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus āra gaisa virzienā ventkameru un kopīlietošanas telpu robežās izolēt ar firmas "PAROC" puscietas akmens vates paklājiem "MAT 35 ALC" 50mm biezumā, pārklātiem ar alumīnija foliju, tāpat kā izolējami gaisa vadi pagraba telpās, kurās tiek nodrošināta dežūrapkures temperatūra.
2. Gaisa vadiem, kuri šķērso ventkameru, ugunsnodalījumu, vertikālo ventilācijas kanālu un šahtu sienas, un starpstāvu pārsegumus, paredzēts uzstādīt uguns drošus vārstus ar uguns Izturības robežu ne zemāku par LBN 231-15 p.164 norādītajiem ugunsdrošo šķēršņu ugunsizturības robežas šķērsošanas noteikumiem. Ja uguns drošais vārsts netiek iestrādāts norobežojošajā konstrukcijā saskaņā ar uguns drošo vārstu ražotāju rekomendācijām, tad gaisa vada posmus, kuri ir starp norobežojošo konstrukciju (ieskaitot gaisa vadu pašā norobežojošajā konstrukcijā) un uguns drošo vārstu, nepieciešams izolēt ar ugunsnoturīgu caurīsuvotu akmens vates paklāju "PAROC WM 80". 3. Pēc uguns drošo vārstu uzstādīšanas norobežojošajā konstrukcijā, montāžas allu spraugas atzīmētās ar ugunsdrošiem (EI60) hermetizējošiem materiāliem.
4. Gaisa vadu montāža zem griestiem paredzēta iespējami tuvāk starpstāvu pārsegumiem. Gaisa vadu augstumu atzīmes shēmās dotas tālsnāstra gaisa vadiem to augšējai malai, bet apaļiem gaisa vadiem - to asij. Pirms montāžas darbu uzsākšanas, attiecīgo sadaļu montāžas darbu vadītājiem savstarpēji ir jāpreciizē augstumu atzīmes visu Inženierkomunikāciju šķērsošanās vietās.
5. Pirms iekārtu un materiālu pasūtīšanas precizēt izmērus uz vietas.
6. Gaisa vadu profilādīskai tīrīšanai paredzētas tīrīšanas lūkas, kuras izvietojamas saskaņā ar LVS ENV 12097 noteikumiem.
7. Gaisa vadus Izgatavot rūpnieciski no cinkota skārda ar savienojuma vietu un veldgabalu hermetizējošiem savienojumiem - blīvgumijām un gumijas blīvgredzeniem. gaisa vadu skārda biezums - saskaņā ar LBN 231-15 p.125 un p.126.
8. Montāžu un pieņemšanas darbus veikt saskaņā ar LBN 231-15 un iekārtu ražotāju montāžas instrukcijām.

SIA "Livland group", Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010			LIVLAND GROUP LIVLAND
Būvprojekta vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese: Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads	
AVK daļas vadītājs A.Pālens	Pasūt.Nr. 002/16	Objekts: Vilces sākumskolas ēkas vienkāršota atjaunošana. Stadija BP	Arhīva Nr. 002.16.00.AVK-01.0
Izstrādāja A.Pālens	Datums 25.04.2016.	Otrā stāva plāns. Ventilācijas sistēmas.	Mērogs 1:100 / Lapa AVK-13 / Lapas 28