Mv 1:100
Mh 1:500

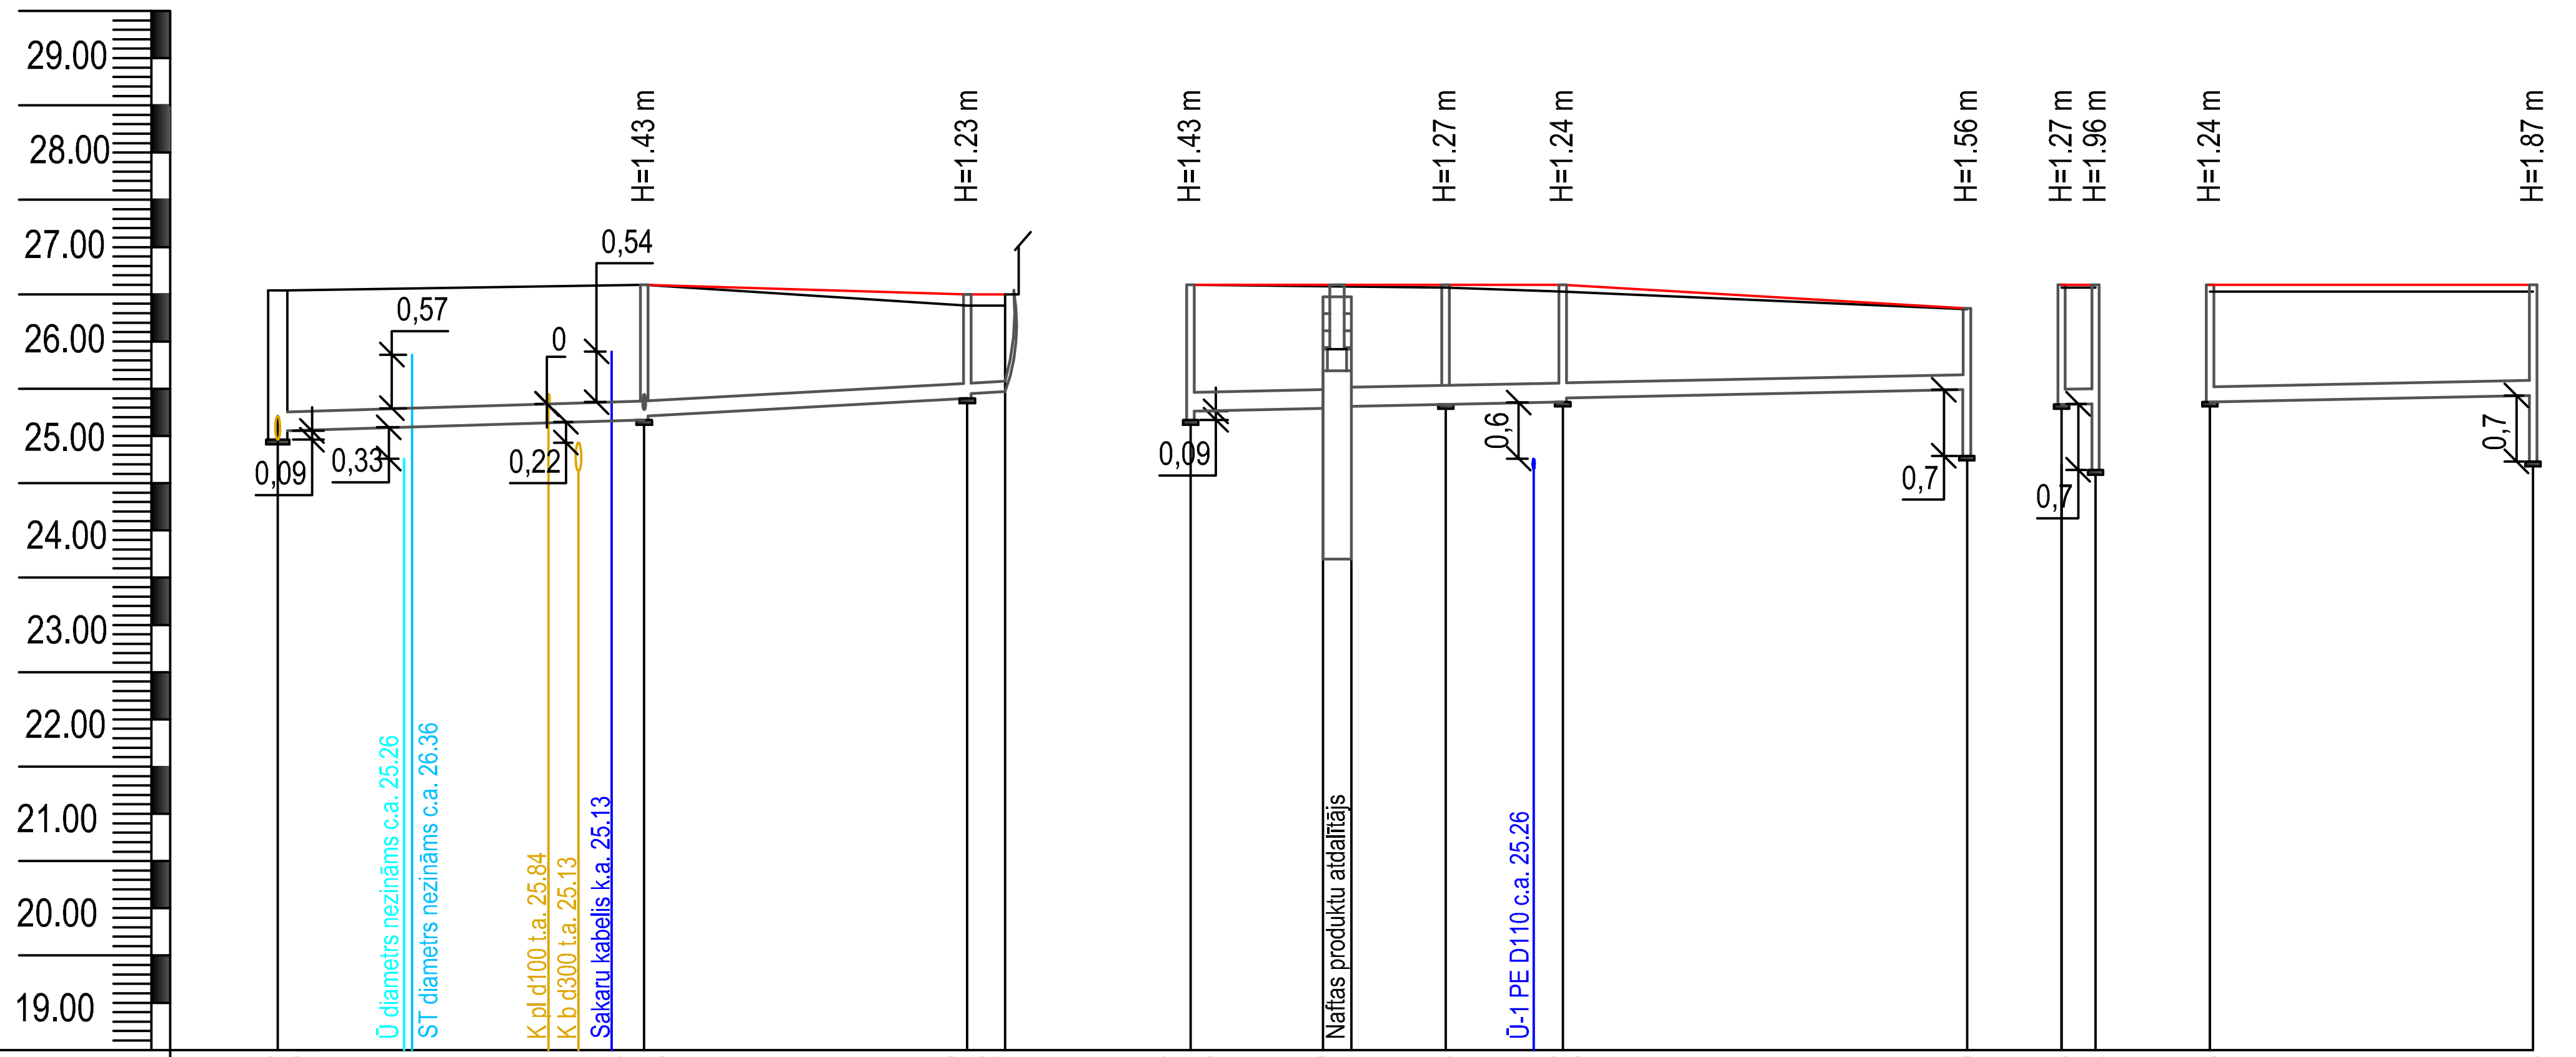

Aku Nr.	EA-2	K2-9	K2-10	LT.9	K2-9		K2-11	K2-12	G-1	K2-11	G-3	K2-12	G-2
Vada teknes atzīmes, m	25.46 25.55	25.67 25.80	25.90 25.96	25.97	25.67 25.78	25.79 25.81	25.83	25.86 25.90	25.99	25.83	25.84	25.86	25.93
Esošās zemes virsmas atzīmes, m	27.04	27.10	26.88	26.88	27.10	27.07 27.07	27.07	27.03	26.84	27.07	27.07	27.03	27.03
Projektējamā zemes virsmas atzīmes, m	27.04	27.10	27.00	27.00	27.10	27.10 27.10	27.10	27.10	26.85	27.10	27.10	27.10	27.10
Cauruļvada iebūves dziļums	1.58 1.49	1.43 1.30	1.11 1.04	1.03	1.43 1.32	1.31 1.29	1.27	1.24 1.20	0.86	1.27	1.26	1.24	1.17
Aku diametrs	Ø1000	Ø400	Ø400		Ø400		Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400	Ø400
Trases pagrieziena leņķis		90°	90°				125°	112°					

Posms	Cauruļu materiāls	Pamatne	Kritums	Garums, m	Attālums starp akām, m
EA-2 – K2-9	PVC Ø200x5.9 SN8	Blietēta smilts 20 cm	0.006	38.50	19.40
K2-9 – K2-10	PVC Ø160x4.7 SN8				17.10
K2-10 – LT.9					2.00
K2-10 – K2-9	PVC Ø110x3.4 SN8				
K2-9 – K2-11	PVC Ø200x5.9 SN8	Blietēta smilts 20 cm	0.004	41.10	7.00; 5.00
K2-11 – K2-12					6.20
K2-12 – G-1	PVC Ø160x4.7 SN8				21.40
K2-11 – G-3	PVC Ø160x4.7 SN8	Blietēta smilts 20 cm	0.004	1.80	1.80
K2-12 – G-2	PVC Ø160x4.7 SN8	Blietēta smilts 20 cm	0.004	17.10	17.10

Piezīmes:
1. Esošā ūdensvada atzara uz sporta zāli iebūves dziļums pieņemts 1.80 m no zemes virsas. Būvniecības laikā precizēt iebūves dziļumu.
2. Esošās siltumtrases uz sporta zāli iebūves dziļums pieņems 0.70 m no zemes virsas. Būvniecības laikā precizēt iebūves dziļumu.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		07.04.2016
Izstrādāja	K.Tumovs		07.04.2016

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība

Objekts: "Vilces pamatskolas teritorjas labiekārtošana" Vilces pamatskola un sporta nams Vilces pag., Jelgavas novads

Garenprofili

Ras. marka/ Arhīva Nr.: LKT-2015/41

Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
BP	Mh 1:500 Mv 1:100	LKT-4	

Būvpr. reg. Nr.3288-R

JUNEKA MONTĀŽA