


ASS-1

<i>Pu=21.4kW</i>
<i>K=0.6</i>
<i>Pa=12.9kW</i>
<i>Ia=20.6A</i>
<i>IPmin=44</i>
<i>Mod=36 gab.</i>

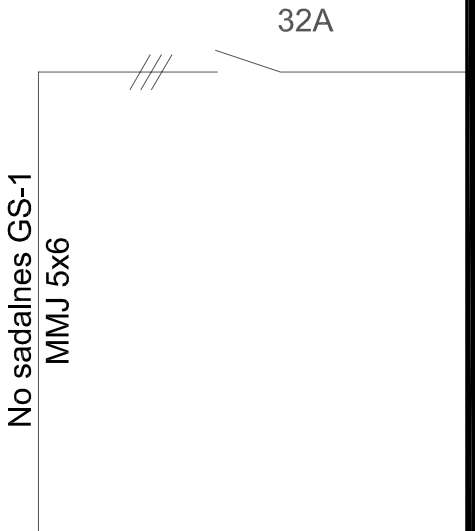

1	///	C16A	Telpa nr. 011 MMJ 5x2.5	Pu=2.0kW	Rozete
2	///	C16A	Telpa nr. 011 MMJ 5x2.5	Pu=2.0kW	Rozete
3	///	C16A	Telpa nr. 011 MMJ 5x2.5	Pu=2.0kW	Rozete
4	///	C16A	Telpa nr. 006 MMJ 5x2.5	Pu=2.0kW	Rozete
5	/	C20A	Telpa nr. 003 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Boileris
6	/	C16A	Telpa nr. 011 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozete
7	/	C16A	Telpa nr. 011 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozete
8	/	C16A	Telpa nr. 006 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozete
9	/	C16A	Telpa nr. 009 un 010 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozete
10	/	C16A	Telpa nr. 010 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozete
11	/	C16A	Telpa nr. 012, 013, 014, 017, 019 un 022 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozete
12	/	B10A	Telpa nr. 018, 019, 020, 021, 022 un 023 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
13	/	B10A	Telpa nr. 012, 013, 014, 015 un 017 MMJ 3x1.5	Pu=0.6kW	Apgaismojums
14	/	B10A	Telpa nr. 011 MMJ 3x1.5	Pu=1.4kW	Apgaismojums
15	/	B10A	Telpa nr. 009 un 010 MMJ 3x1.5	Pu=0.8kW	Apgaismojums
16	/	B10A	Telpa nr. 001, 002, 003, 004 un 005 MMJ 3x1.5	Pu=0.4kW	Apgaismojums
17	/	B10A	Telpa nr. 006 MMJ 3x1.5	Pu=1.4kW	Apgaismojums
18	/	B10A	Telpa nr. 007 un 008 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	Avārijas izeja

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Arhīva reģ. Nr. 006-2016		
				Objekts: Vilces sākumskolas vienkāršotā atjaunošana, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads			
	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	Elektroapgāde iekšējie tīkli	Stadija	Lapa	Lapas
TP vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016		TP	EL-13	17
TP ELT vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016	Rasējums: Sadalnes ASS-1 shēma	Komersanta reģ. 43603038928 2K SIA "2K Projekts" projekts elektroinstalāciju projektēšana TEL: 22802206		
TP autors	Māris Vītoliņš		31.03.2016				