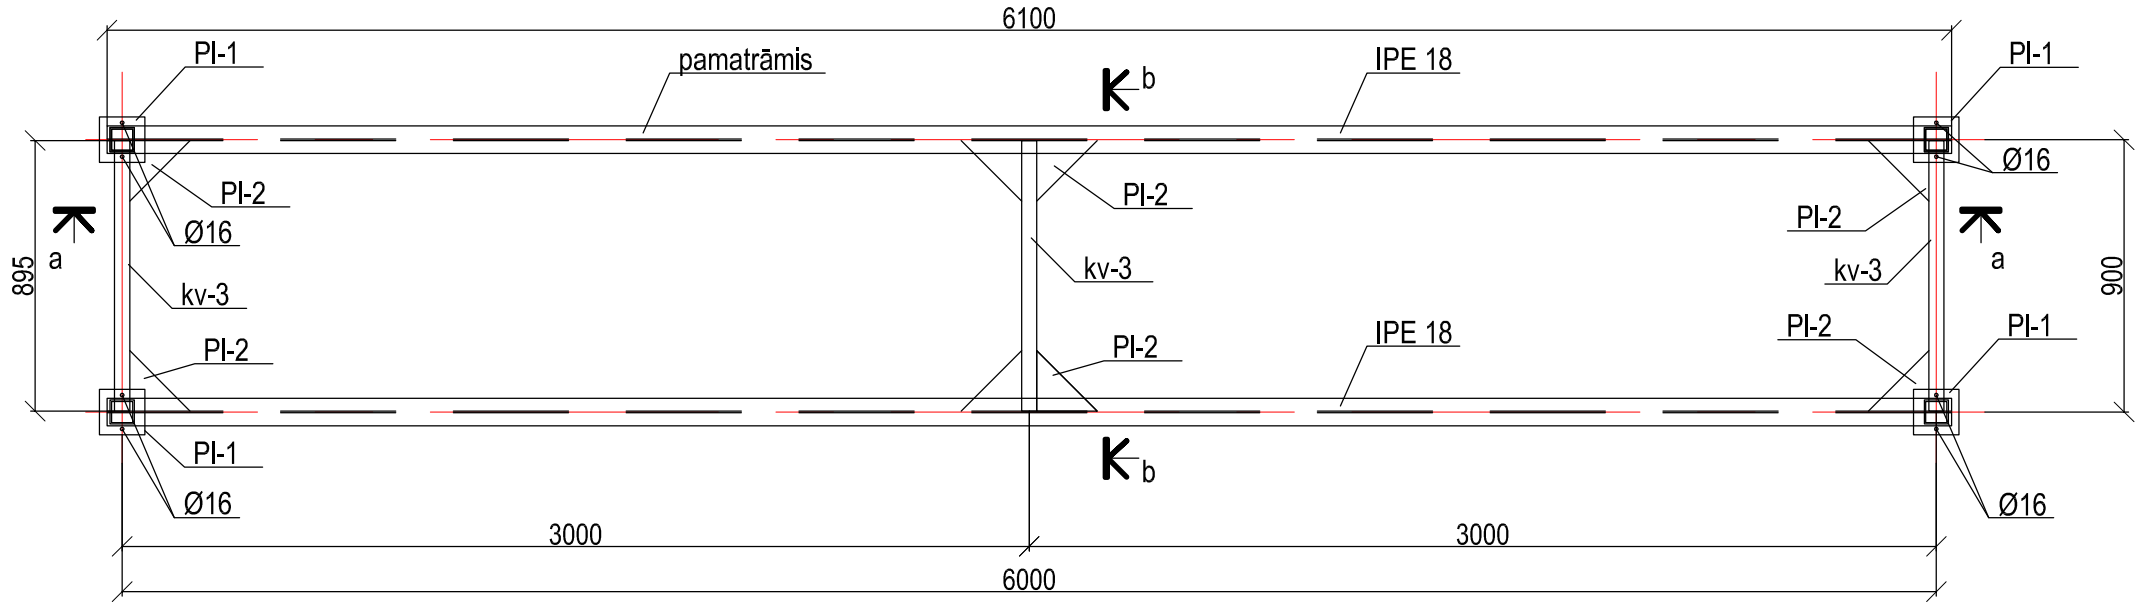

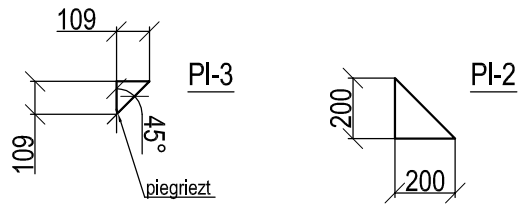

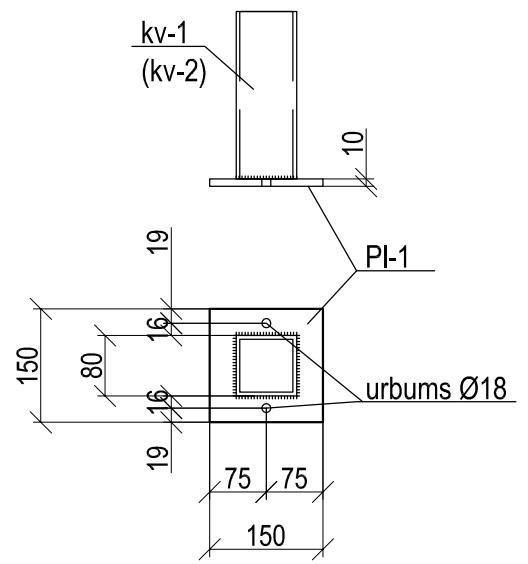

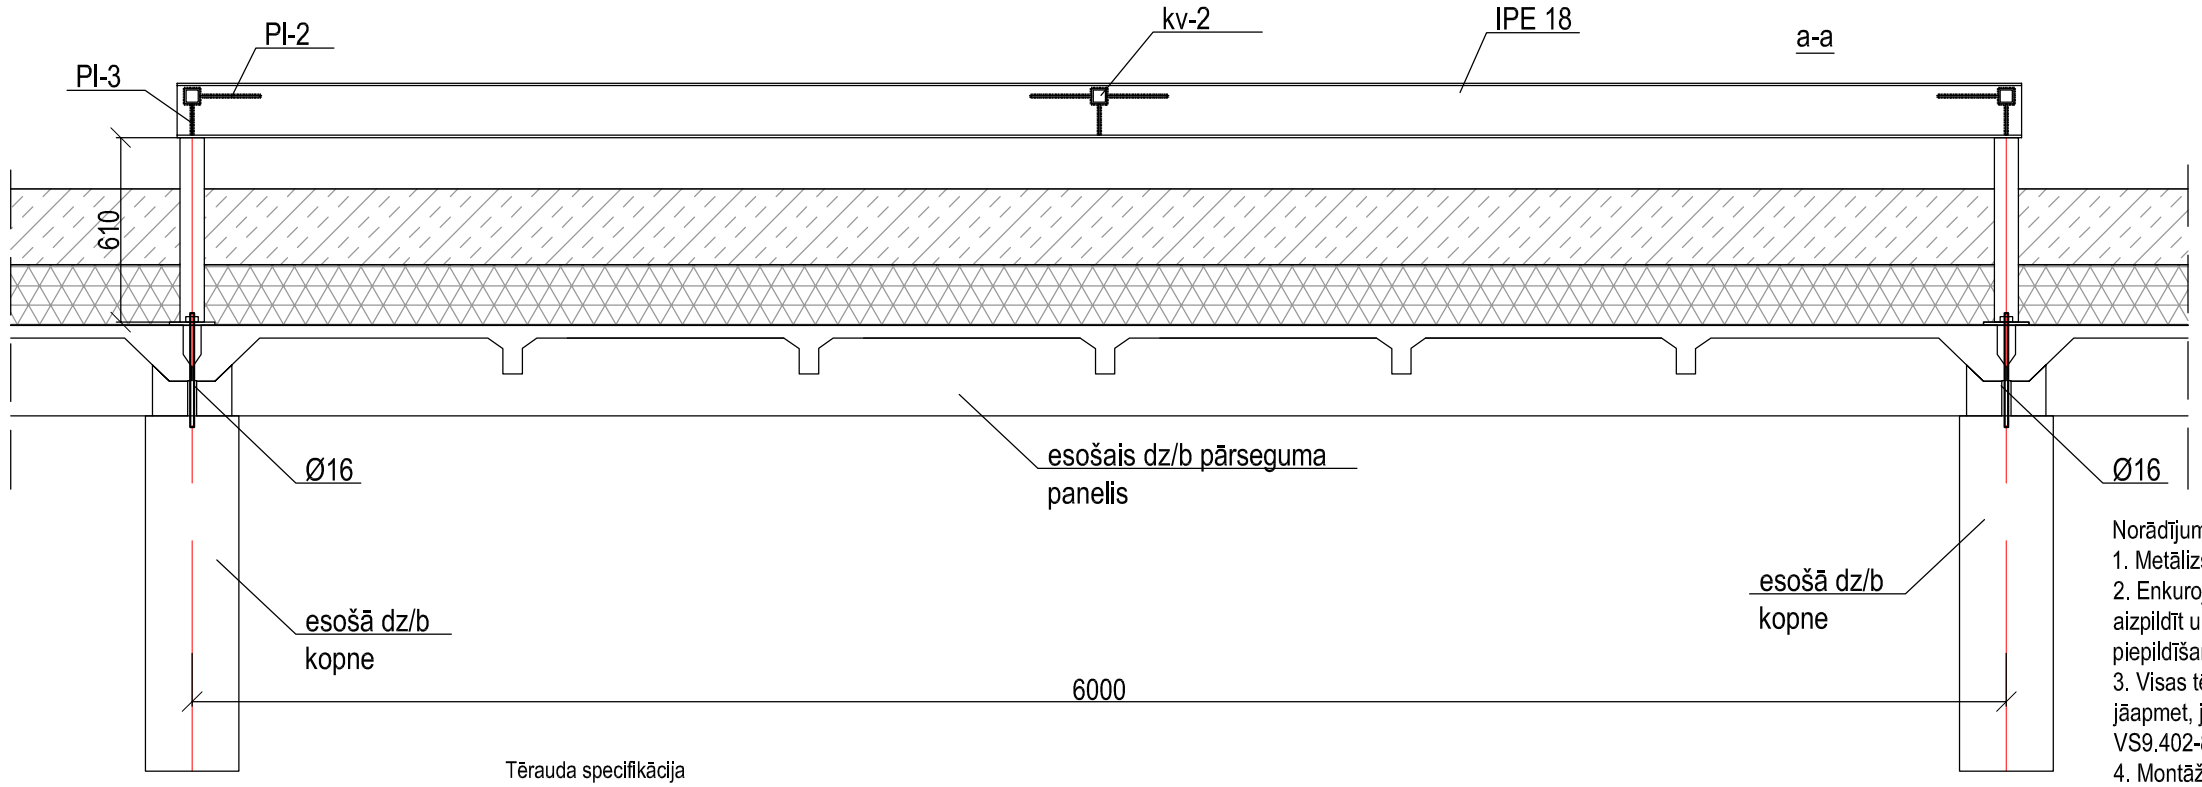

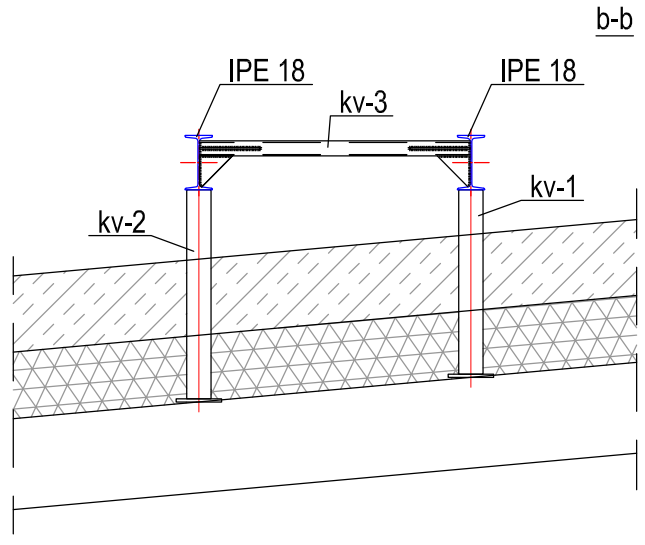

Tērauda specifikācija

	Marka (poz)	profils	Garums m	Skaits Gab.	Svars, kg			Piezīmes
					1m svars kg	gab.	kopā	
1	IPE 18	I IPE 180	6.1	2	18.4	112.24	224.48	
2	kv-1	☐ 80x80x5 mm	0.61	2	11.8	7.20	14.40	
3	kv-2	☐ 80x80x5 mm	0.69	2	11.8	8.14	16.28	
4	kv-3	☐ 50x50x5 mm	0.9	3	6.7	6.03	18.09	
5	Pl-1	150x150x10		4	1.26	0.19	0.76	18 mm urbumi enkuroš.
6	Pl-2	200x200x5		8	0.78	0.16	1.25	piegriezt
7	Pl-3	109x109x5		6	0.43	0.05	0.28	piegriezt
8	Ø16	vītņstienis DIN 975; klase 8.8; diam 16	0.4	8				
	kopā:						275.54	

Norādījumi:
1. Metālizstrādājumi izgatavojami no S275 klases tērauda.
2. Enkurojumus veikt esošajā dzelzbetona kopnē caur pārseguma paneļa šuvēm, aizpildīt urbuma vietas ar bezrukuma cementveida maisījumu plaisu un tukšu dobumu piepildīšanai un aiztaisīšanai (piem.Injektionsleim 2K (Aida Injektionsleim)).
3. Visas tērauda konstrukcijas un ieliekamās detaļas, kuras jākrāso, jāapbetonē, vai jāapmet, jānotīra no apdegumiem, rūsas utml. līdz trešajai vai ceturtajai pakāpei pēc VS9.402-80.
4. Montāžas metinātos savienojumus izpildīt ar elektrodiem E46 vai pēc mehāniskajām īpašībām līdzvērtīgiem metināšanas materiāliem, šuves veidojot pa visu elementu kontaktu garumu. Metinātās šuves katetes augstumu pieņemt vienādu ar plānākā sametināmā elementa biezumu, bet ne lielāku par 5mm.

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr. 44/2014
				Objekts: Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I	Stadija: TP; Lapa: AR-19; Lapu sk.
		Paraksts	Dat.		
Proj.vad.	I.Brakanska			Pamatrāmis ventagregātu uzstādīšanai M 1:25	SIA "NAMEJS PLUSS"
Proj.d.vad.	A.Ozols				

Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773