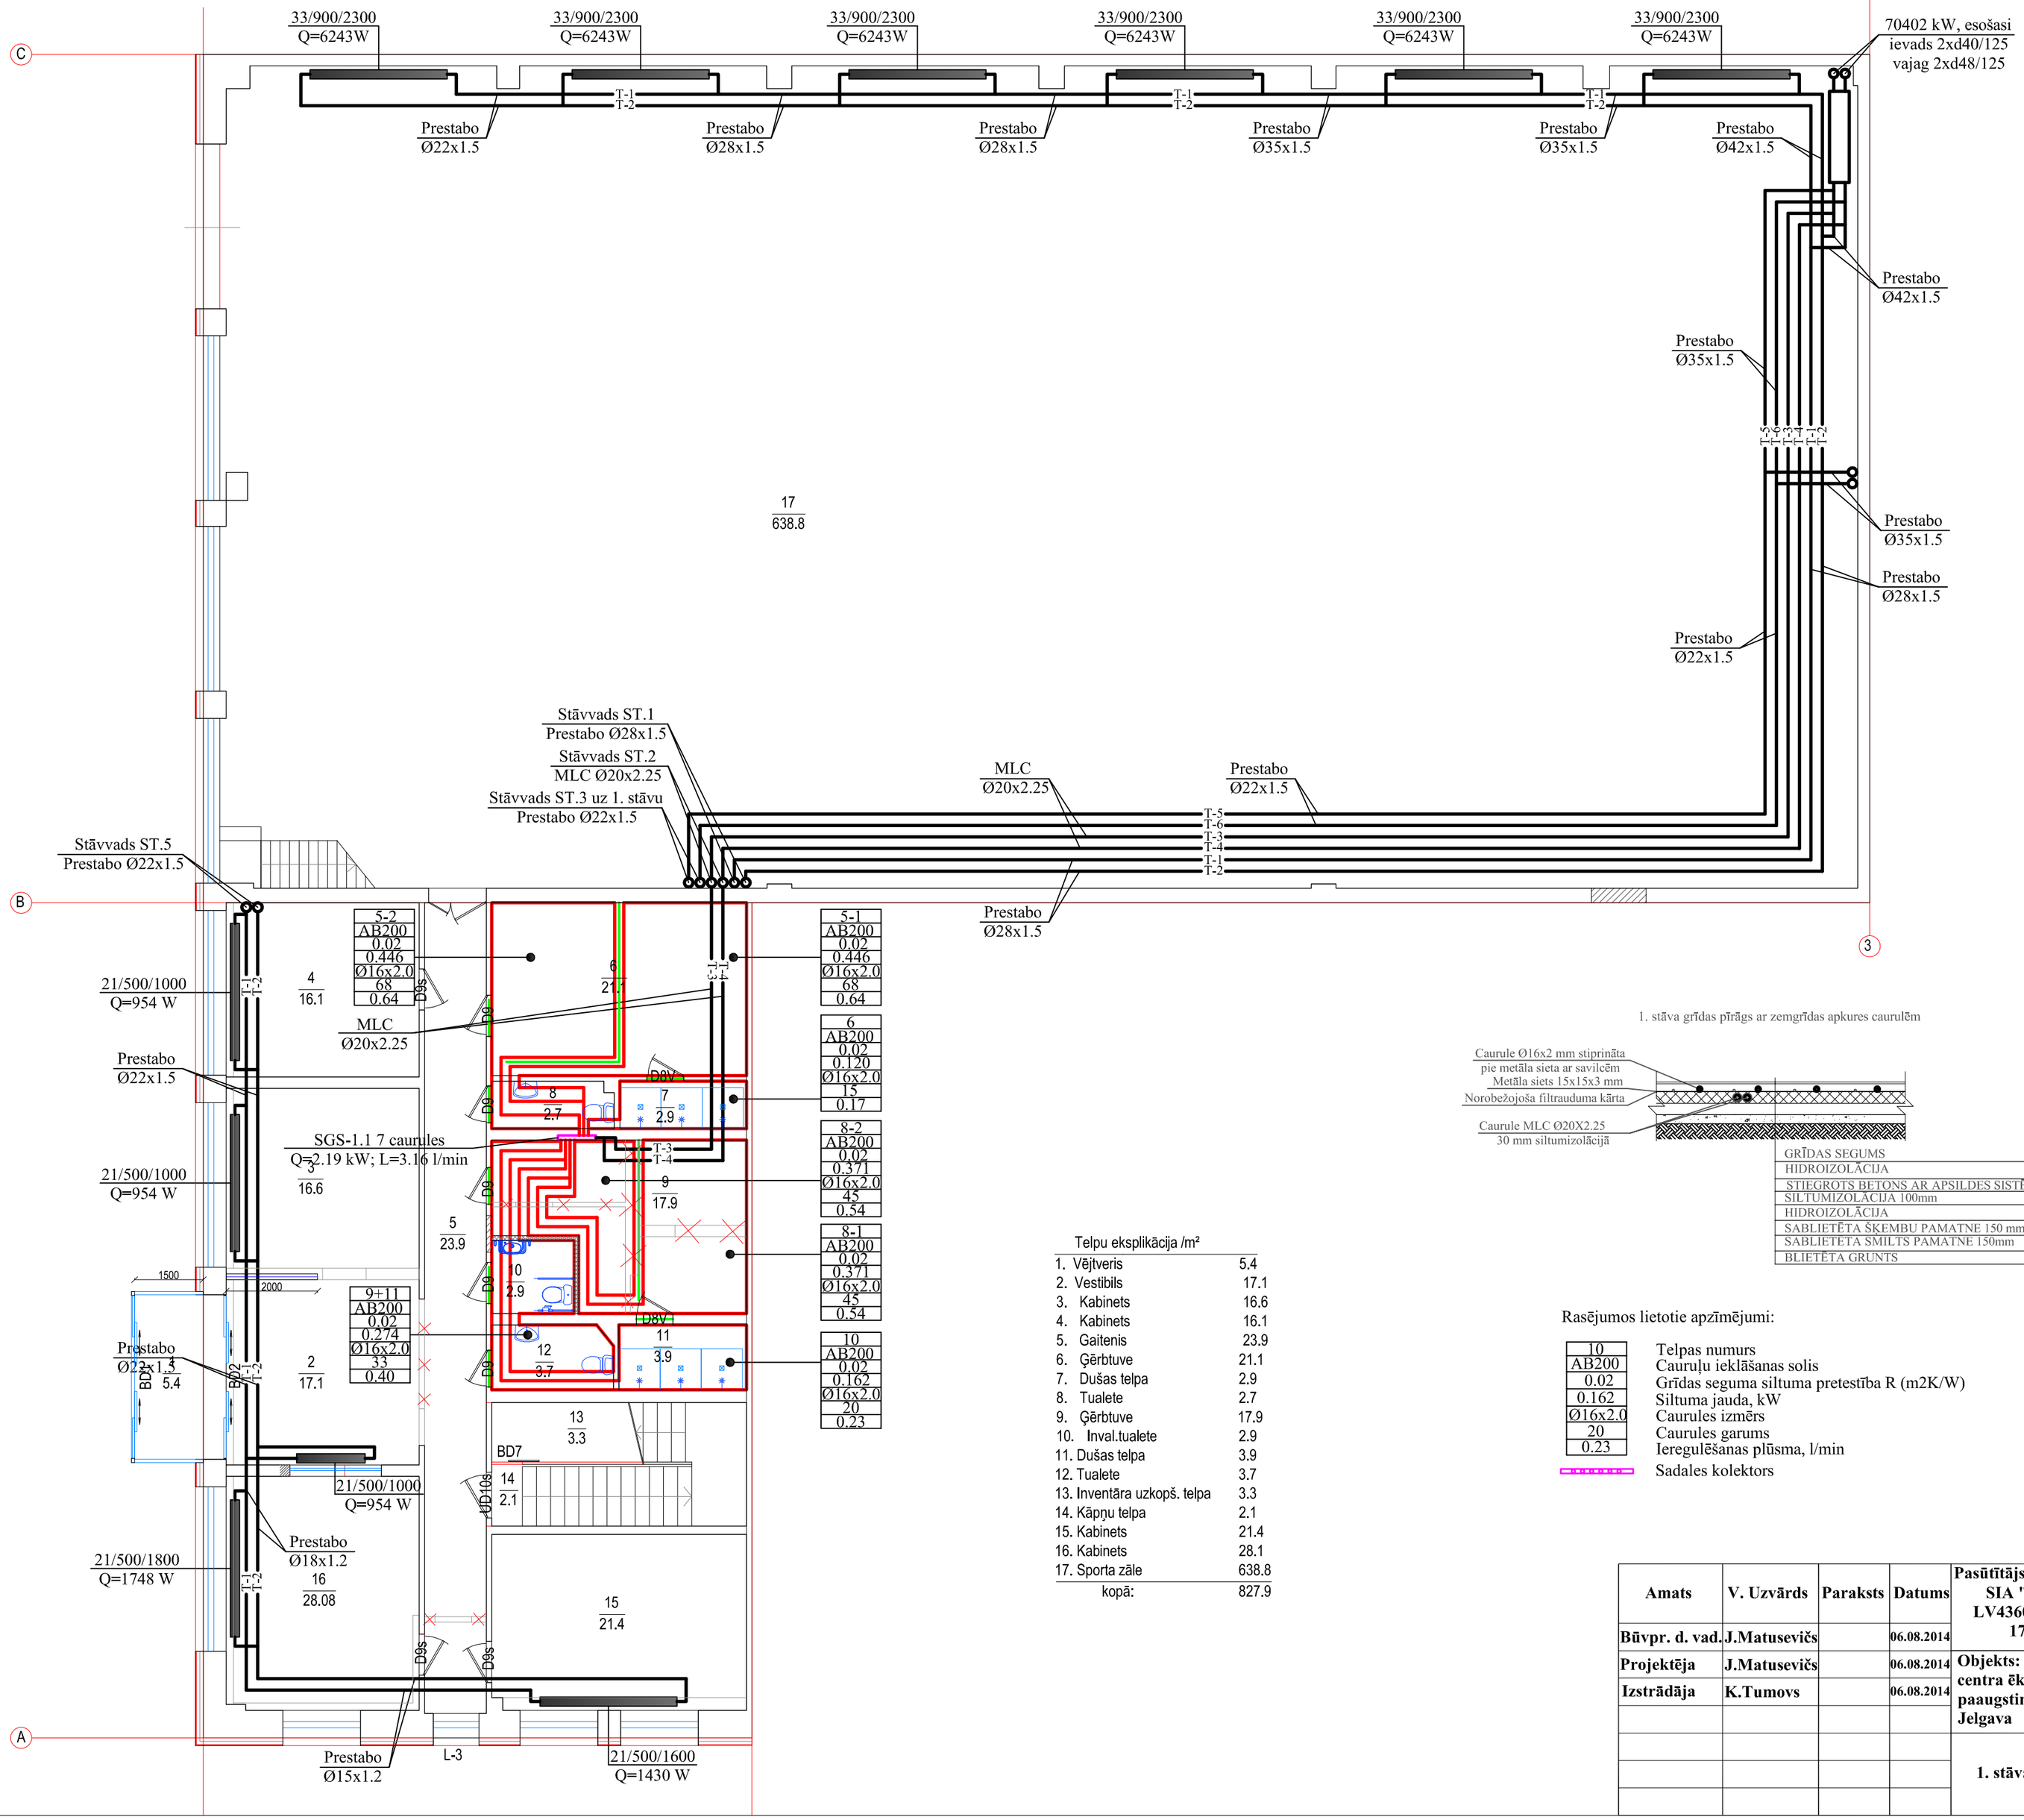

1. stāva grīdas pīrāgs ar zemgrīdas apkures caurulēm

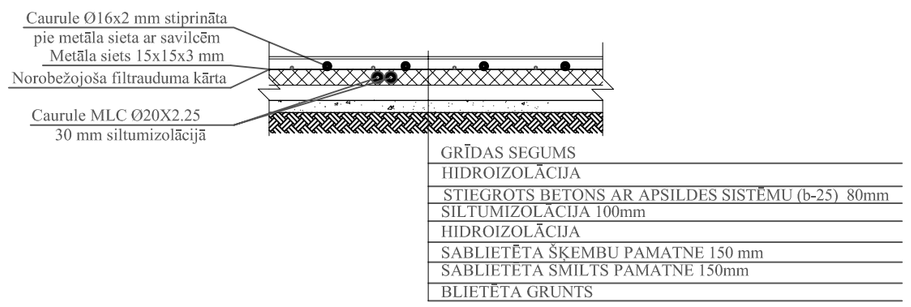

Telpu ekspluātācija /m²	
1. Vējtveris	5.4
2. Vestibils	17.1
3. Kabinets	16.6
4. Kabinets	16.1
5. Gaitenis	23.9
6. Ģērbtuve	21.1
7. Dušas telpa	2.9
8. Tualete	2.7
9. Ģērbtuve	17.9
10. Inval.tualete	2.9
11. Dušas telpa	3.9
12. Tualete	3.7
13. Inventāra uzkopš. telpa	3.3
14. Kāpņu telpa	2.1
15. Kabinets	21.4
16. Kabinets	28.1
17. Sporta zāle	638.8
kopā:	827.9

Rasējumos lietotie apzīmējumi:

10	Telpas numurs
AB200	Cauruļu ieklāšanas solis
0.02	Grīdas seguma siltuma pretestība R (m2K/W)
0.162	Siltuma jauda, kW
Ø16x2.0	Caurules izmērs
20	Caurules garums
0.23	Ieregulēšanas plūsma, l/min
	Sadales kolektors

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
					AVK-2014/17			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		06.08.2014	Objekts: "Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" Aviācijas iela 8F, 8I, Jelgava	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Projektēja	J.Matusevičs		06.08.2014		TP	1:100	AVK-3	
Izstrādāja	K.Tumovs		06.08.2014					
				1. stāva plāns ar apkures sistēmu	Būvpr. reg. Nr.3288-R	JUNEKA MONTĀŽA		