


GS-1	
$P_{g2} = 90.77 \text{ kW}$	$k_{vien.} = 0.55$
$P_{g3} = 49.92 \text{ kW}$	
$\cos\phi = 0.9$	
$I_k = 81.84 \text{ A}$	

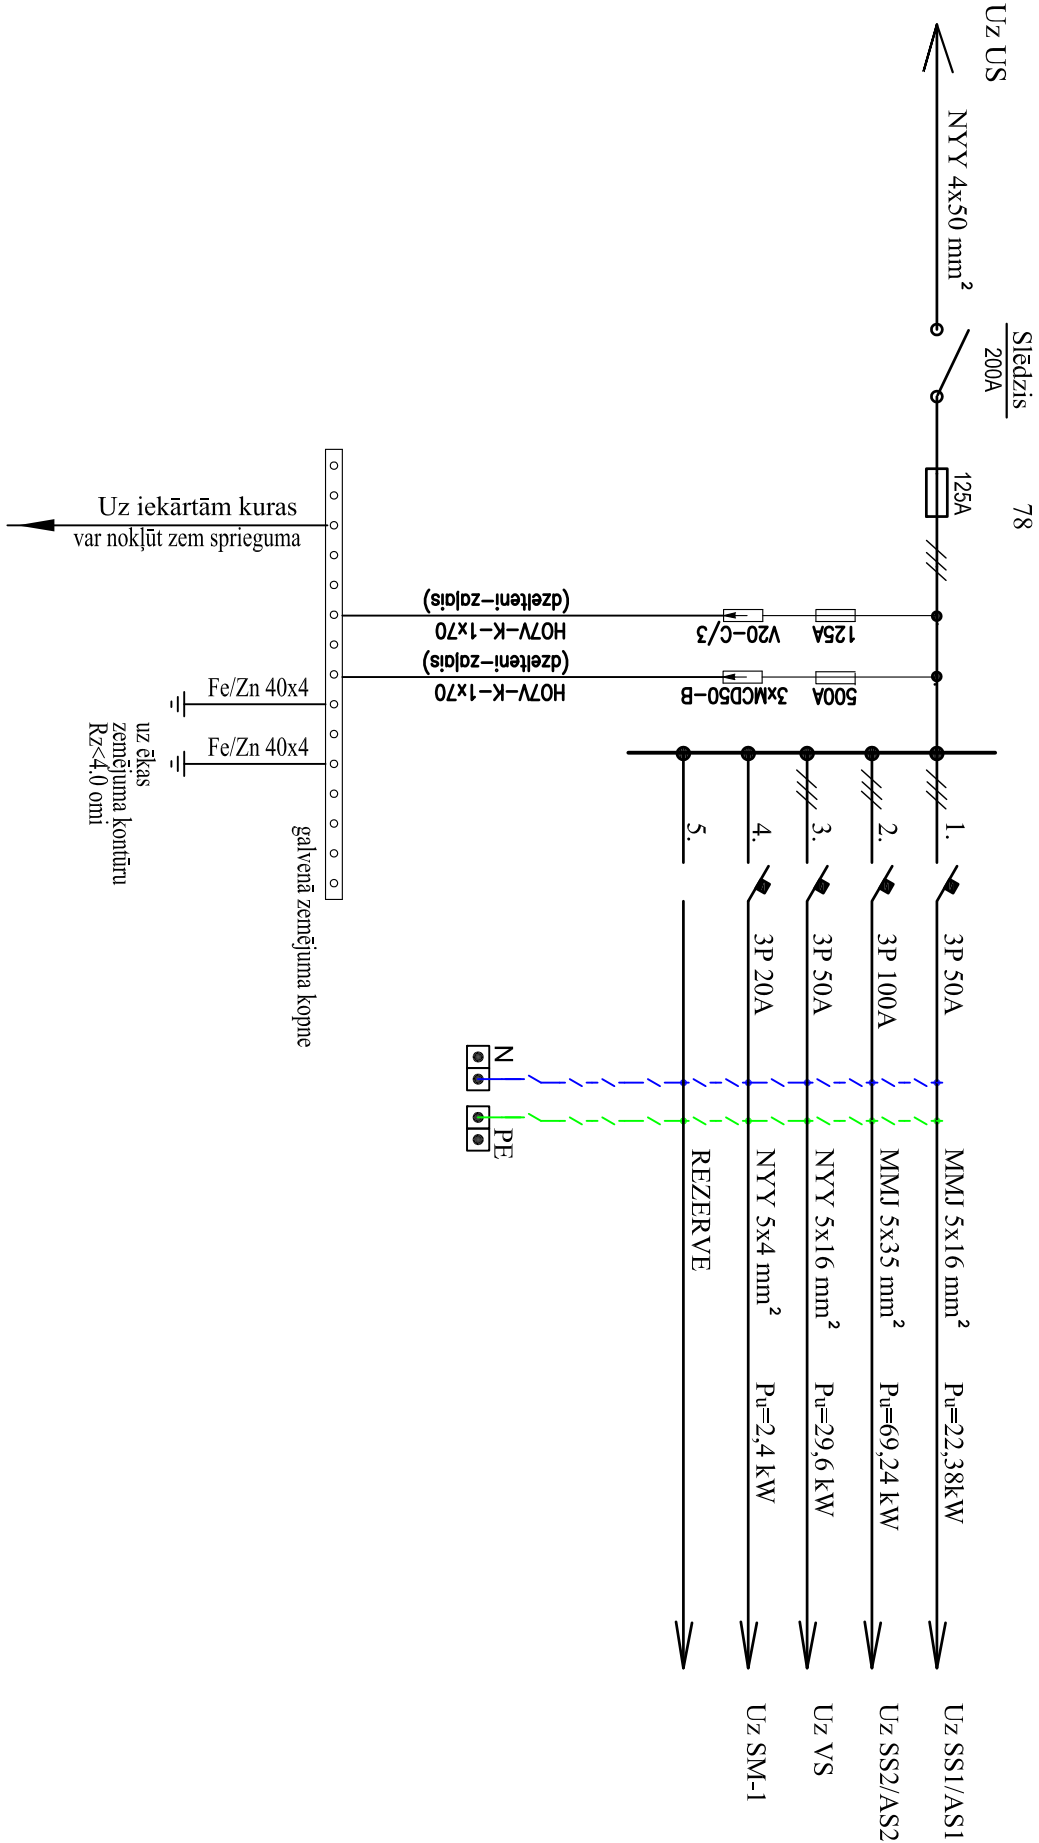

Pasūtītājs:				Pasūt. Nr.					
Jelgavas novada pašvaldība				44/2014					
Objekts:				Stadija		Lapa		Lapu sk.	
Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Jelgava, Aviācijas iela 8F, 8I				TP		EL-6.1			
Proj.vad.				I.Brakanska					
Proj.d.vad.				A.Ozoliņš					
Izstrādāja				A.Ozoliņš					