


1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

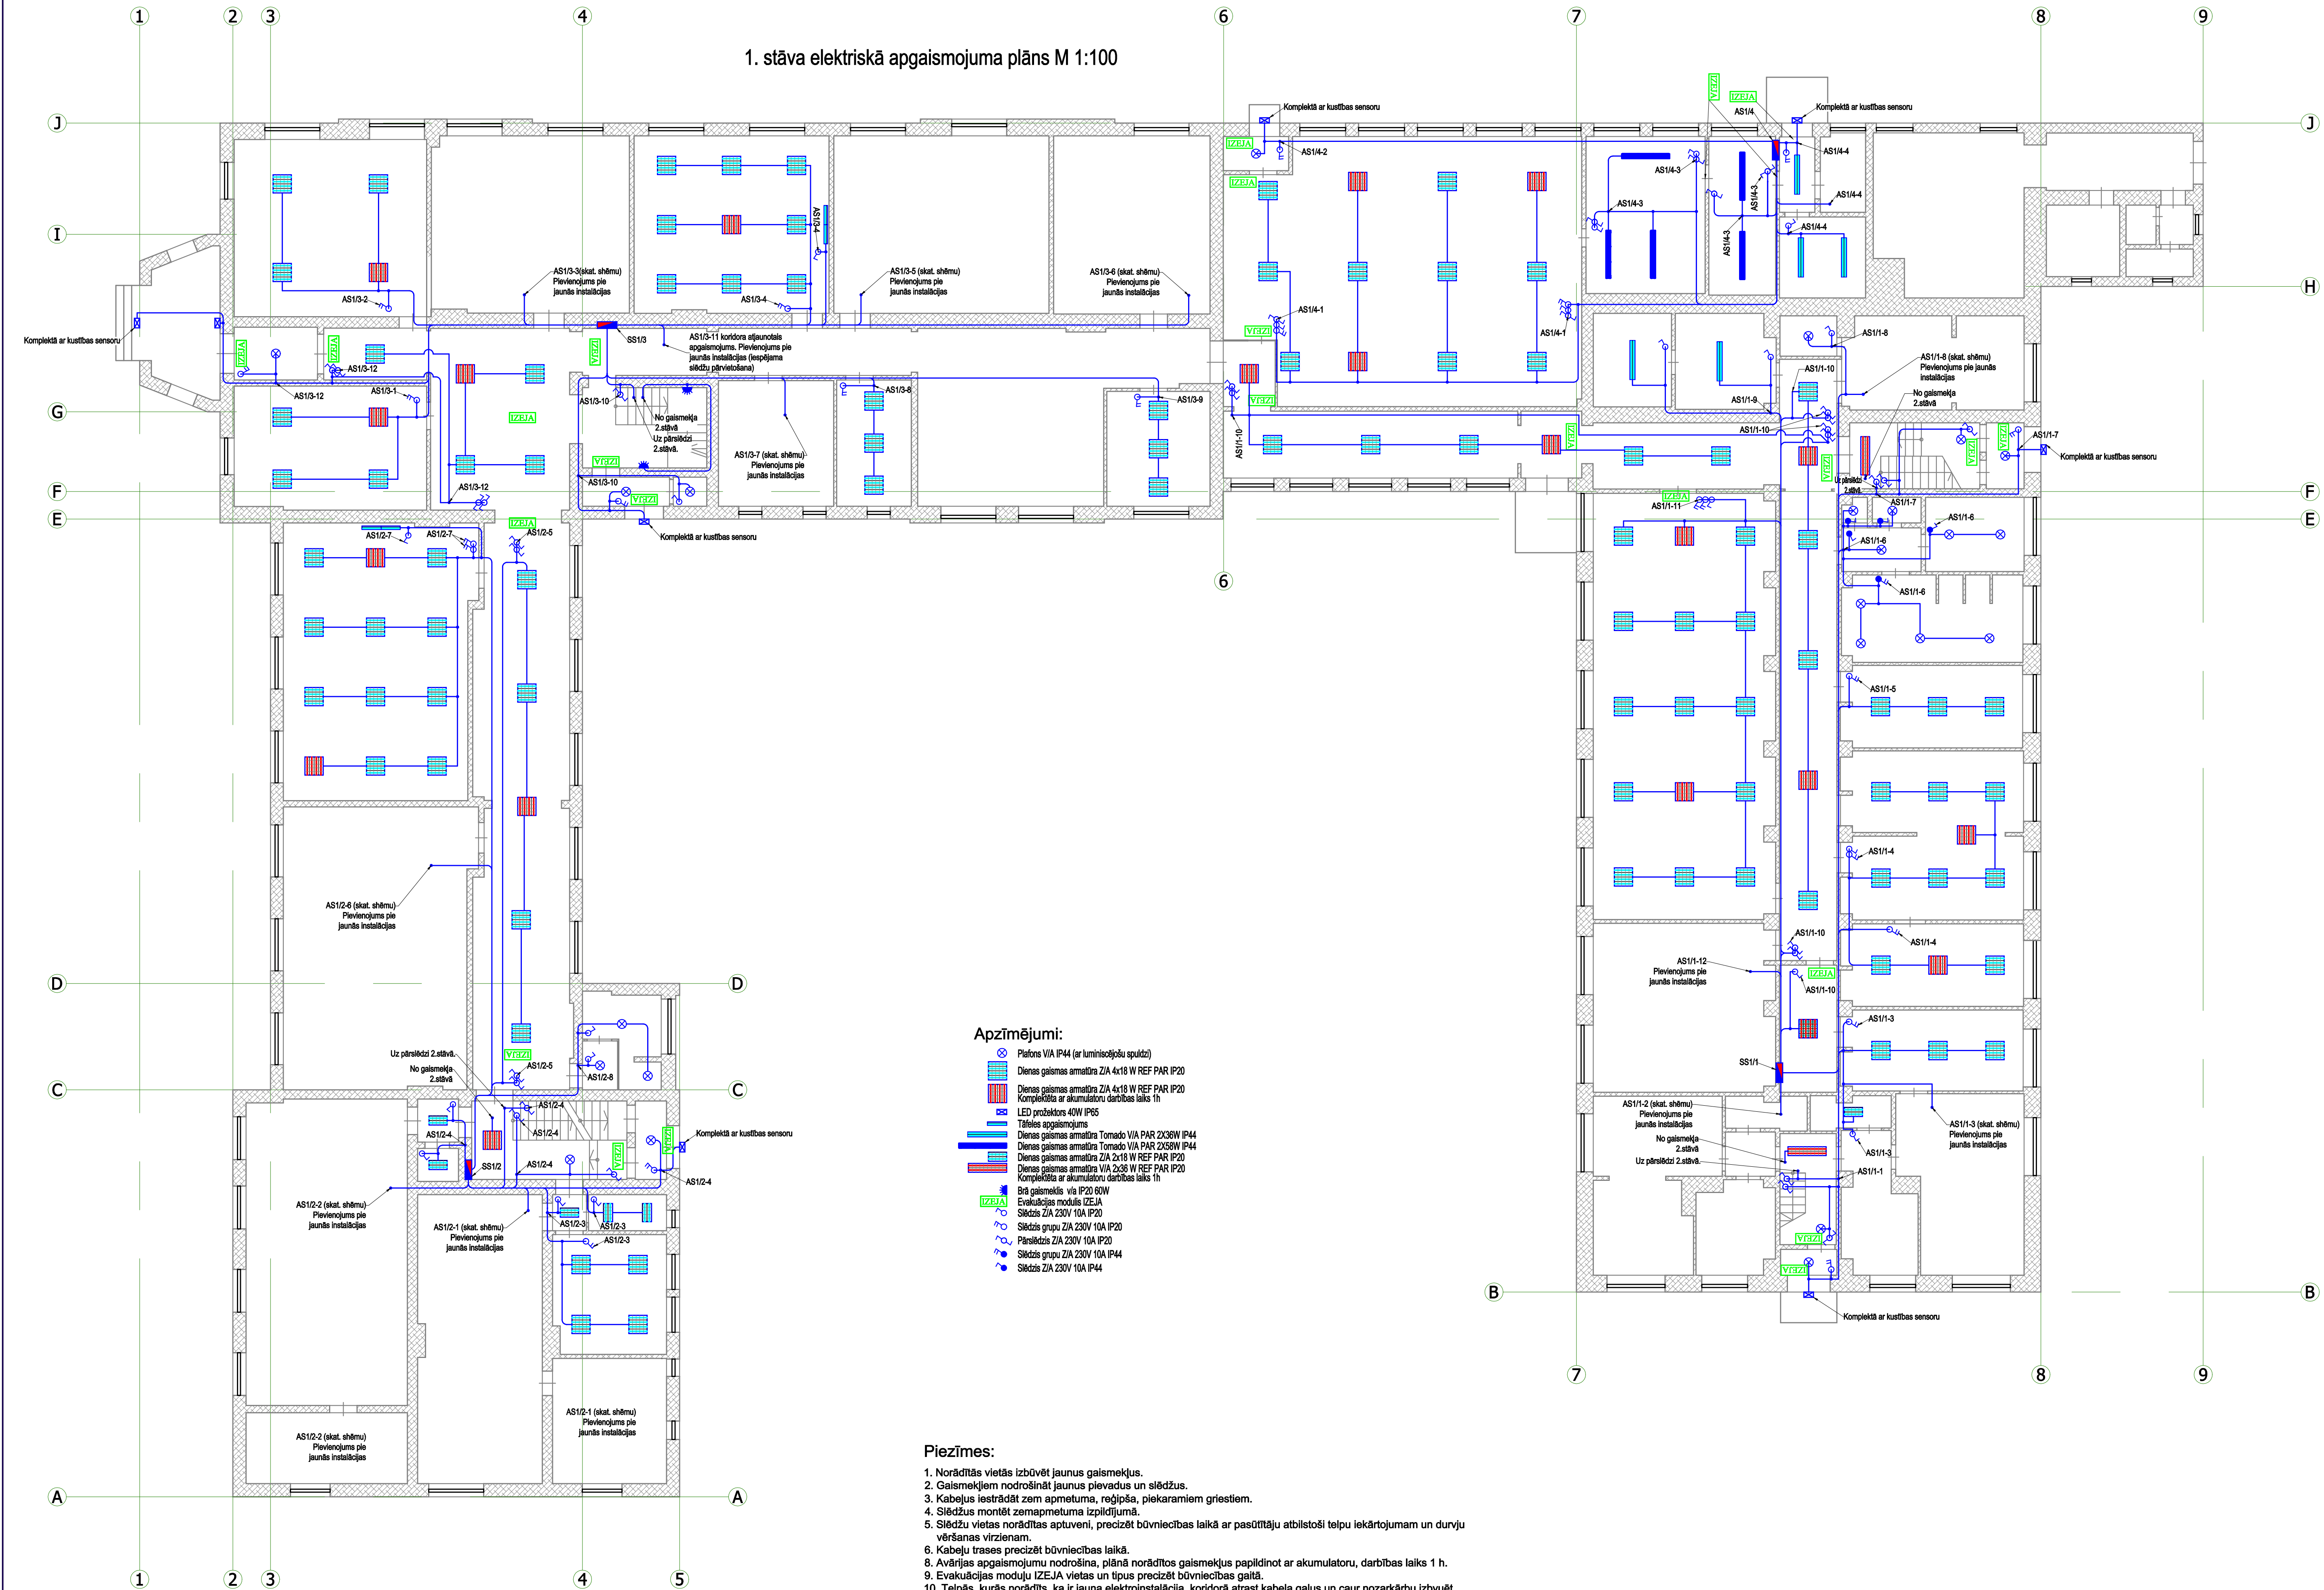

Apzīmējumi:

- Plafons VIA IP44 (ar luminiscentu spuldzi)
- Dienas gaismas armatūra ZIA 4x18 W REF PAR IP20
- Dienas gaismas armatūra Tomado VIA PAR 2X36W IP44
- Dienas gaismas armatūra Tomado VIA PAR 2X36W IP44
- Dienas gaismas armatūra VIA 2x36 W REF PAR IP20
- Dienas gaismas armatūra VIA 2x36 W REF PAR IP20
- Brā gaismeklis via IP20 60W
- Evakuācijas modulis IZEJA
- Slēdzis ZIA 230V 10A IP20
- Pārslēdzis ZIA 230V 10A IP20
- Slēdzis grupu ZIA 230V 10A IP44
- Slēdzis grupu ZIA 230V 10A IP44

Piezīmes:

- Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
- Gaismekļiem nodrošināt jaunus pievadus un slēdžus.
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
- Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
- Slēdžu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un durvju vēršanas virzienam.
- Kabeļu trases precizēt būvniecības laikā.
- Avārijas apgaismojumu nodrošina, plānā norādītos gaismekļus papildinot ar akumulatoru, darbības laiks 1 h.
- Evakuācijas moduļus IZEJA vietas un tipus precizēt būvniecības gaitā.
- Telpās, kurās norādīts, ka ir jauna elektroinstalācija, koridorā atrast kabeļa galus un caur nozārkārbu izbūvēt jaunus kabeļus uz rekonstruējamā sadalīnē.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Past. iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Kalnciema vidusskola	Sertifikāta Nr. 70-2472
Būvproj.sad.vad.	Mārtiņš Liberis		24/10/12	ADRESE: "Kalnciema skola", Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	STADIJA TP MARKA EL
				FAILS: Kalnciems	MĒROGS: 1:100