


2. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

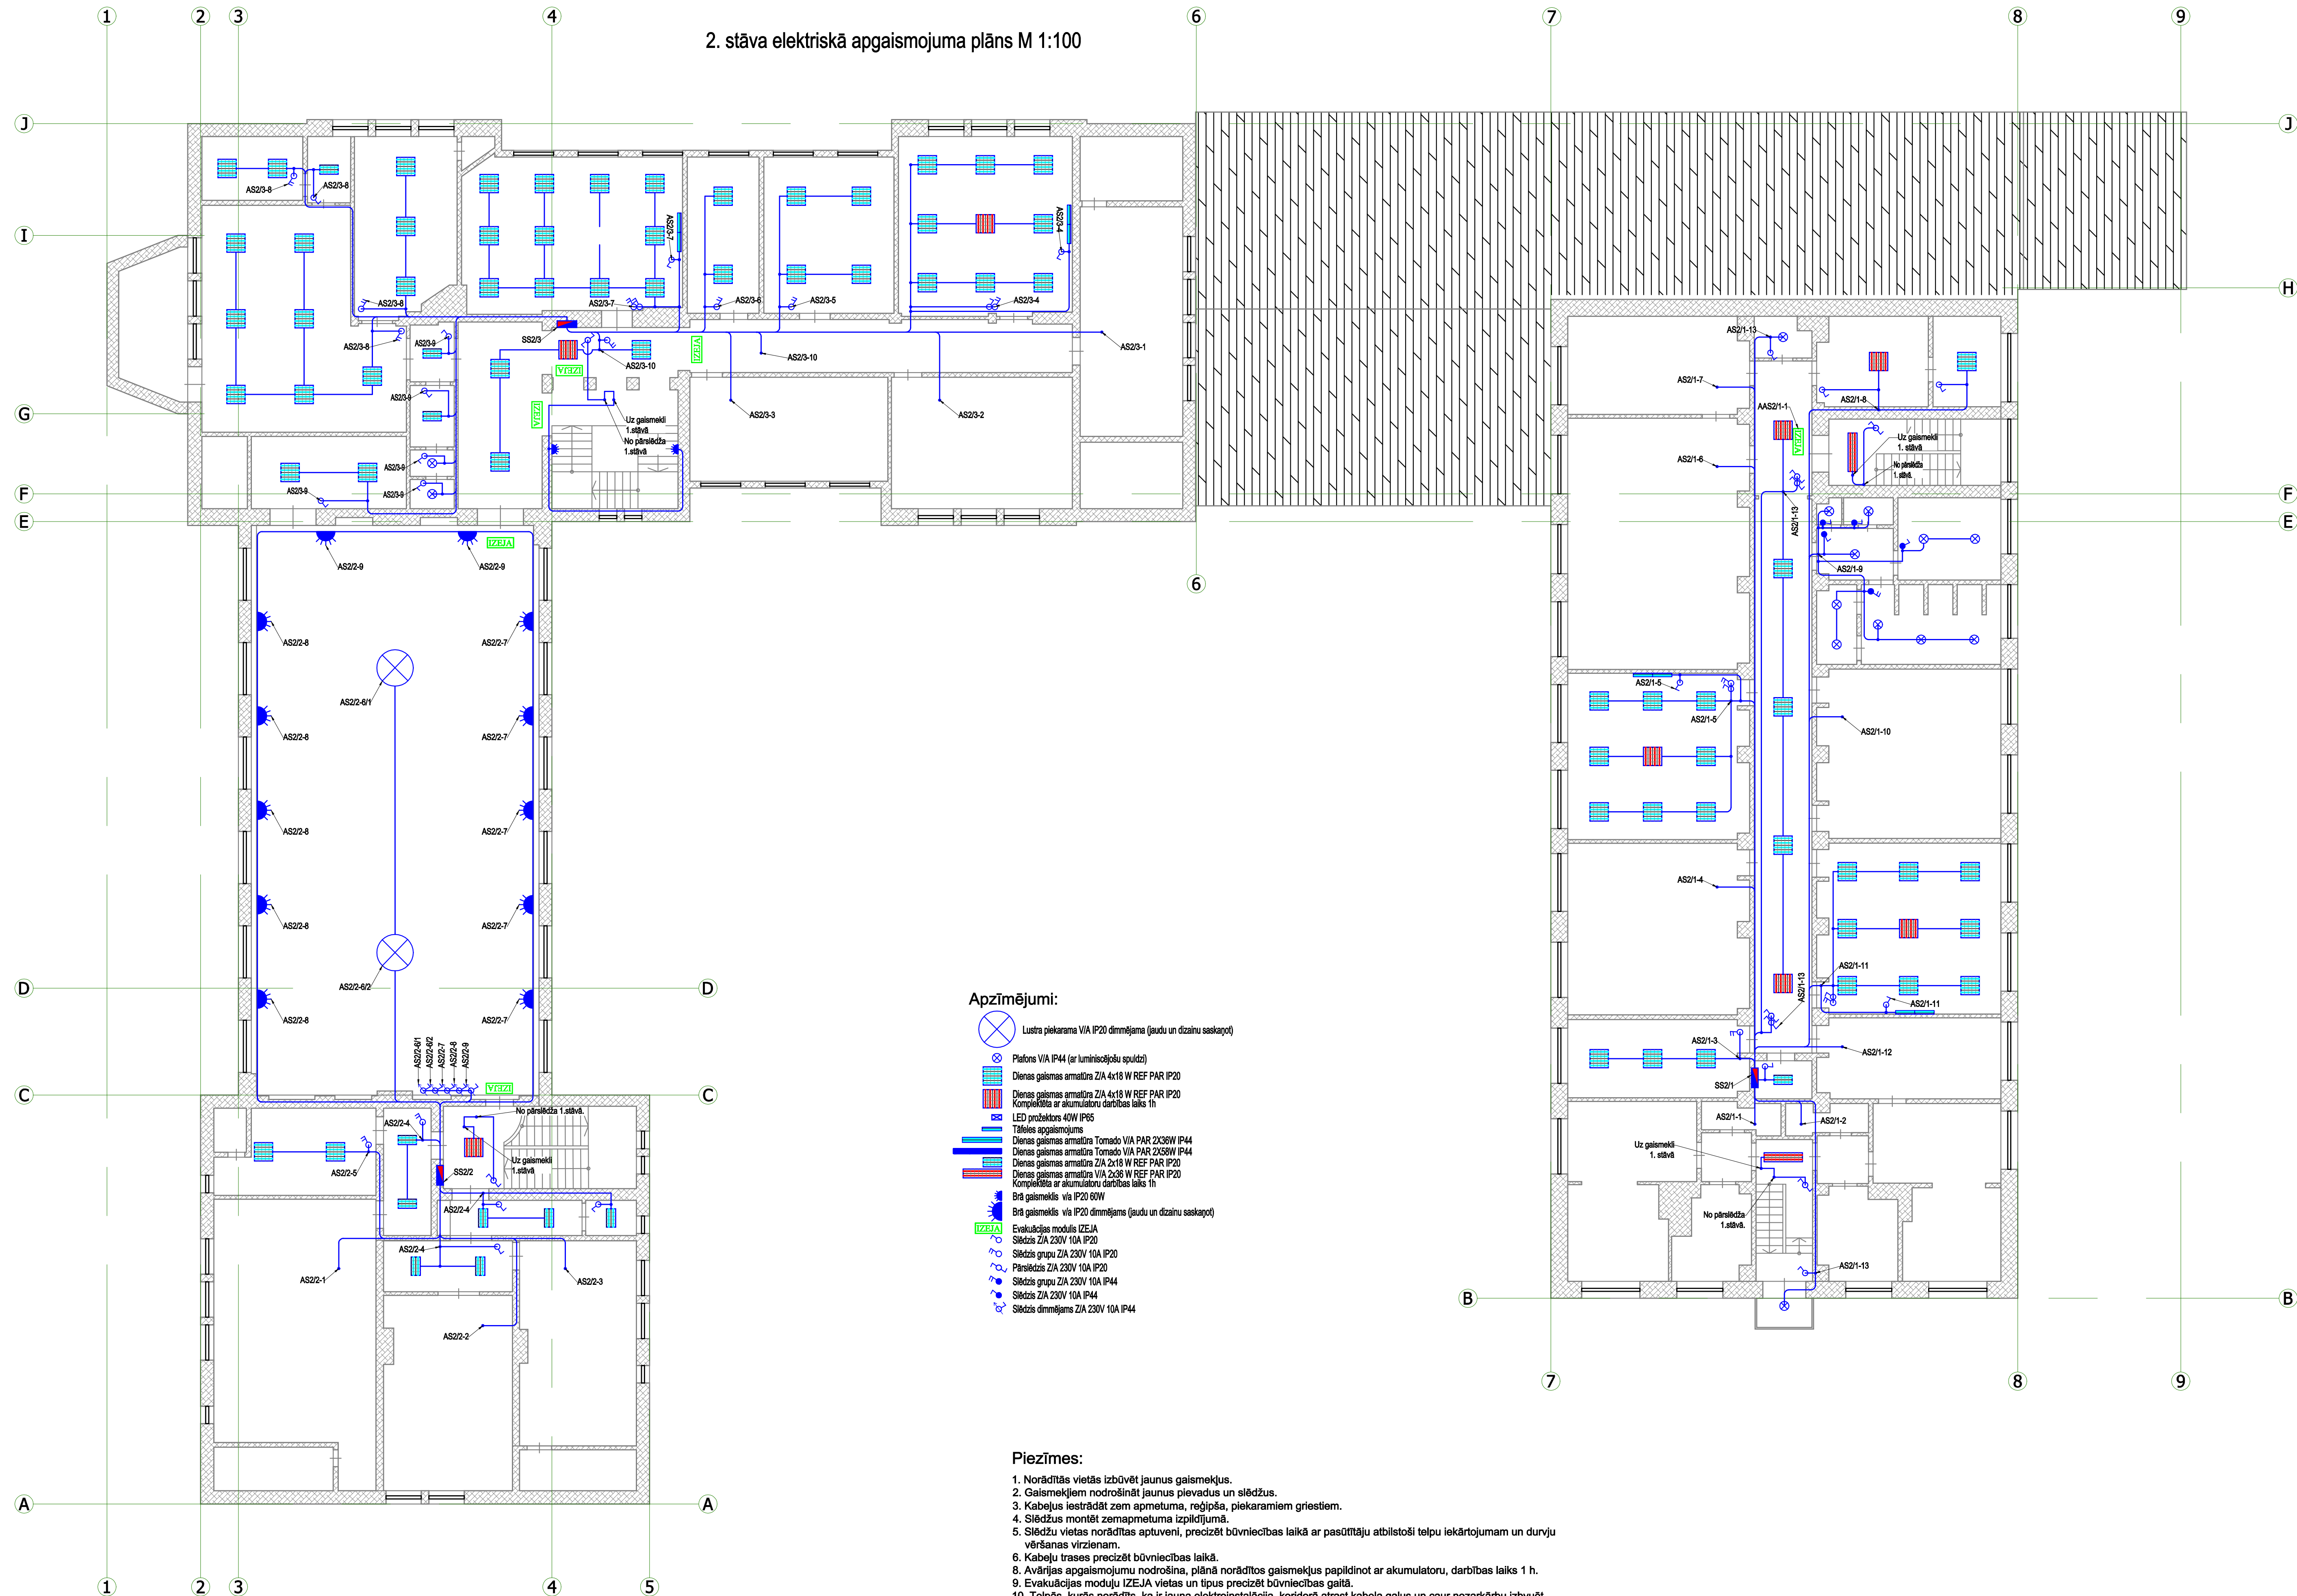

- Apzīmējumi:**
- Plafons VIA IP44 (ar luminisāciju spuldzi)
 - Dienas gaismas armatūra Z/A 4x18 W REF PAR IP20
 - Dienas gaismas armatūra Z/A 4x18 W REF PAR IP20
 - Komplekts ar akumulatoru darbības laiks 1h
 - LED prožektors 40W IP65
 - Tāfeles apgaismojums
 - Dienas gaismas armatūra Tomado VIA PAR 2x36W IP44
 - Dienas gaismas armatūra Tomado VIA PAR 2x36W IP44
 - Dienas gaismas armatūra Z/A 2x16 W REF PAR IP20
 - Dienas gaismas armatūra VIA 2x36 W REF PAR IP20
 - Komplekts ar akumulatoru darbības laiks 1h
 - Brā gaismeklis via IP20 60W
 - Brā gaismeklis via IP20 dimmējams (audu un dizainu saskaņot)
 - Evakuācijas modulis IZEJA
 - Slēdzis Z/A 230V 10A IP20
 - Slēdzis grupu Z/A 230V 10A IP20
 - Pārslēdzis Z/A 230V 10A IP20
 - Slēdzis grupu Z/A 230V 10A IP44
 - Slēdzis Z/A 230V 10A IP44
 - Slēdzis dimmējams Z/A 230V 10A IP44

- Piezīmes:**
- Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
 - Gaismekļiem nodrošināt jaunus pievadus un slēdžus.
 - Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
 - Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
 - Slēdžu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un durvju vēršanas virzienam.
 - Kabeļu trases precizēt būvniecības laikā.
 - Avārijas apgaismojumu nodrošina, plānā norādītos gaismekļus papildinot ar akumulatoru, darbības laiks 1 h.
 - Evakuācijas moduļu IZEJA vietas un tipus precizēt būvniecības gaitā.
 - Telpās, kurās norādīts, ka ir jauna elektroinstalācija, koridorā atrast kabeļa galus un caur nozarkārbu izbūvēt jaunus kabeļus uz rekonstruējamā sadalnēm.
 - Sporta zāle 2. stāvā tiek pārbūvēta par aktu zāli, apgaismojumu izvēlēties, dizainiski saskaņotu ar zāles remontu. Precīzu risinājumu izstrādāt kopā ar pasūtītāju būvniecības gaitā.
 - Skolotāju istabu telpās izbūvēt āra apgaismojuma slēdžus 3 gab. plānā nav norādīti, precizēt vietu būvniecības laikā.

| AMATS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DAT. | PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Past. iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Kalnciema vidusskola | Sertifikāta Nr. 70-2472 Sertifikāta Nr. 70-2472 |
|---|-----------------|----------|----------|---|--|
| Būvproj.sad.vad. | Mārtiņš Liberts | | 24/10/12 | | |
| ADRESE: "Kalnciema skola", Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads | | | | RASEJUMA NOSAUKUMS: | STADIJA TP MARKA EL |
| 2. stāva elektriskā apgaismojuma plāns | | | | LAPA EL-5 | |
| FAILS: Kalnciems | | | | MĒROGS: | 1:100 |