


Galvenās sadalnes (GS) shēma (sadales telpā)

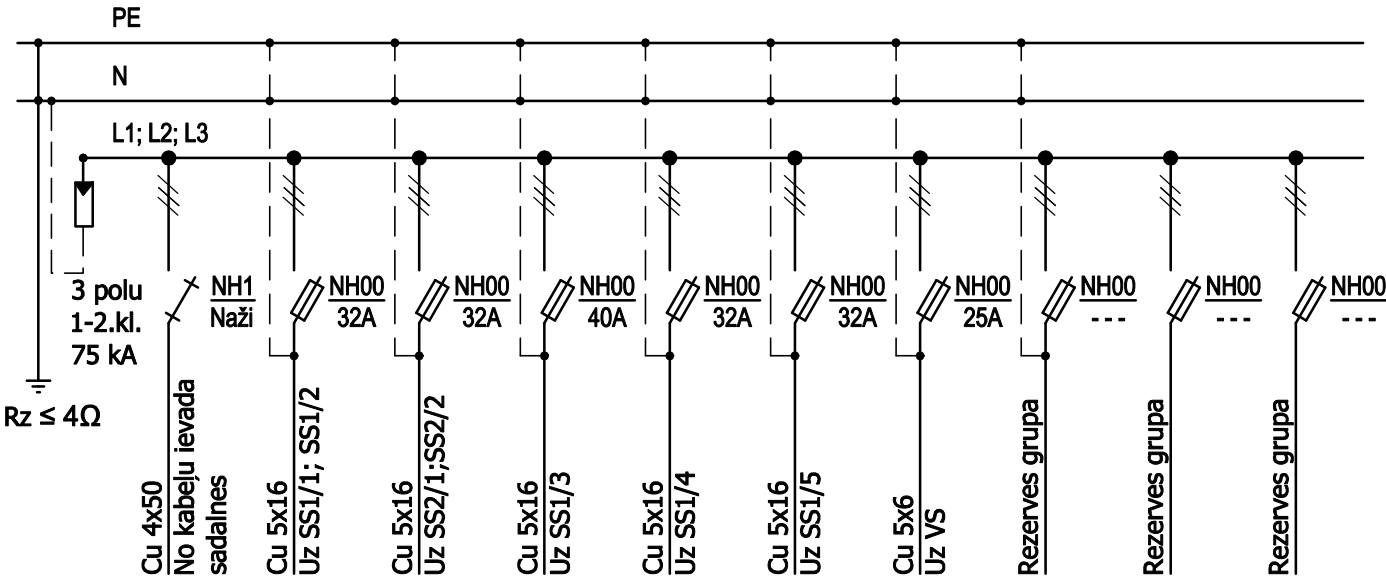

Piezīmes:

- 1. Galvenā sadalnē, izbūvēt pārsprieguma un zibens strāvas aizsardzības mouduli 1.-2. aizsardzības klases 25kA uz fāzi.
- 2. Aizejošie kabeli no GS tikai ar 3 un 5 dzīslām, ar dalītām N un PE kopnēm.
- 3. GS vienīgā vieta, kur tiek savienota N un PE kopne.
- 4. Sadalņu numerācija pieņemta projekta gaitā, precizēt būvniecības laikā.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Izglītības, kultūras un sporta centra "Līdumi" filiāle "Jaunlīdumi"				
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Līberts		24/10/12		Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007			
					SERTIFIKĀTA NR. 70-2472			
					ADRESE: IKSC "Līdumi" filiāle "Jaunlīdumi", Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas novads			
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: Galvenās sadalnes (GS) shēma (sadales telpā)	STADIJA	TP	MARKA	EL
					LAPA	EL-14		
							FAILS: Jaunlīdumi	MĒROGS: b/m