



SS-4

$P_v=29.1\text{ kW}$
$k_{vien.}=0.5$
$P_o=14.55\text{ kW}$
$\cos\varphi=0.9$
$I_k=23.46\text{ A}$

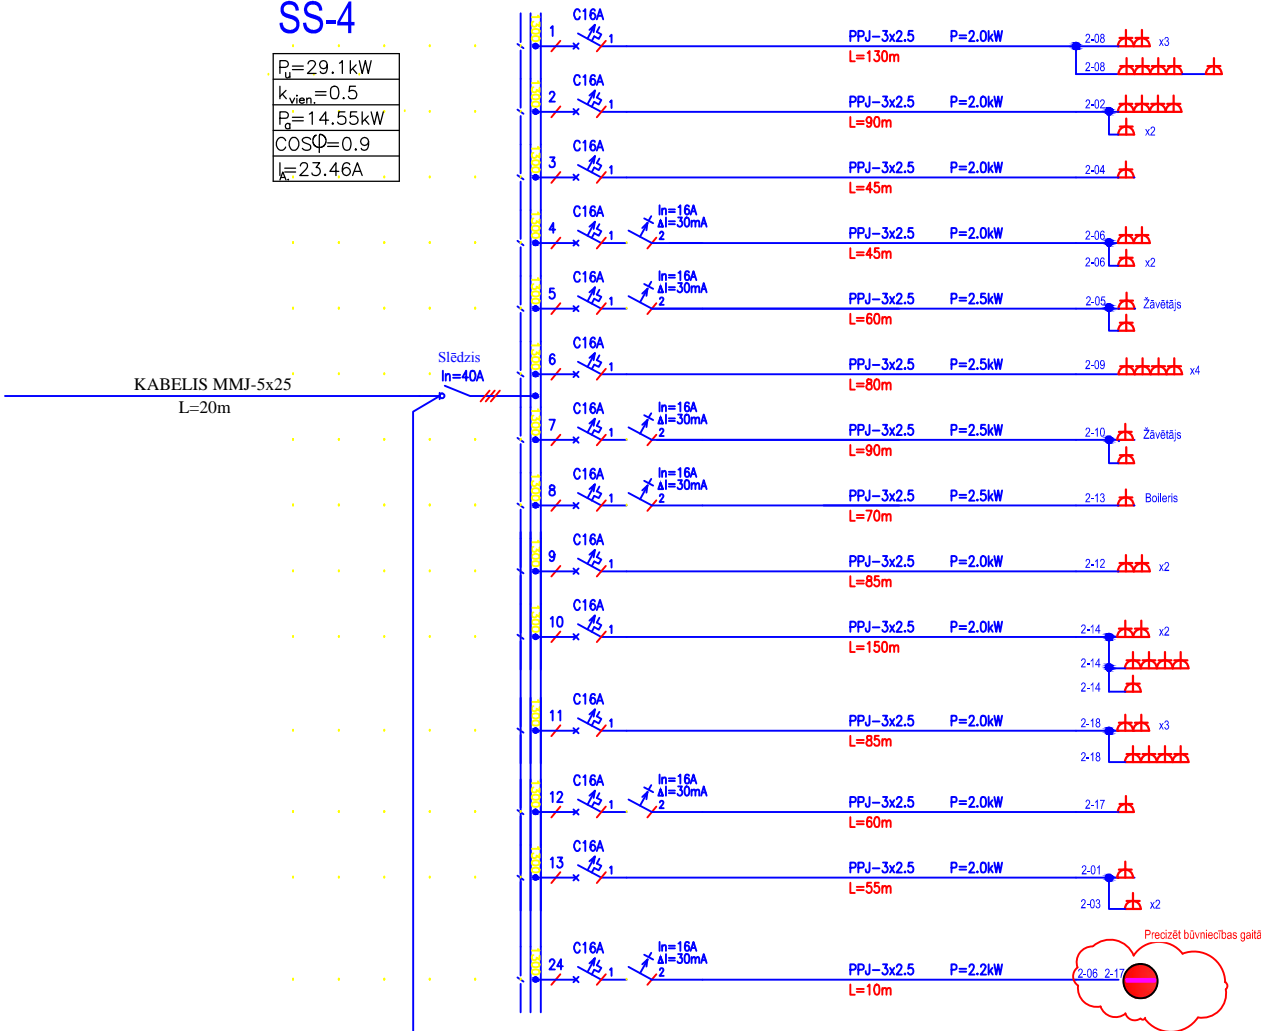


AS-4

$P_v=5.45\text{ kW}$
$k_{vien.}=0.9$
$P_o=4.9\text{ kW}$
$\cos\varphi=0.9$
$I_k=8.04\text{ A}$

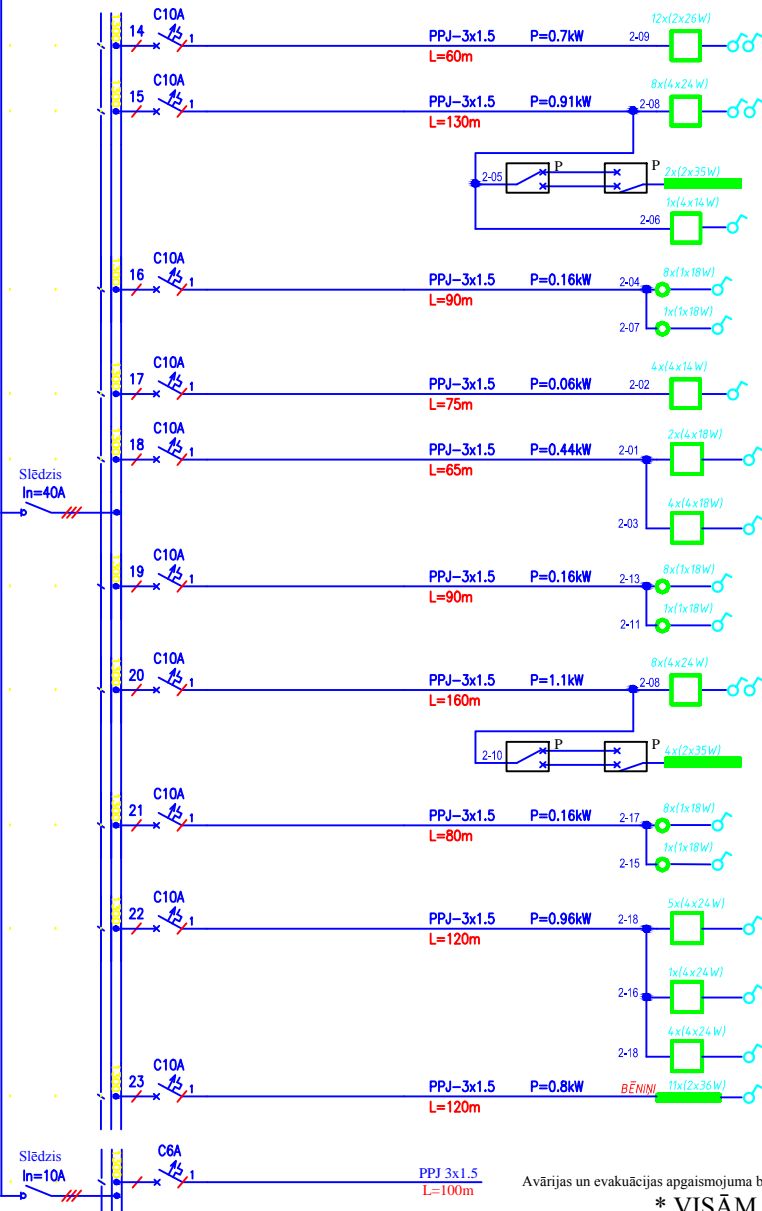

Avārijas un evakuācijas apgaismojuma bloku barošana  
\* VISĀM SADALNĒM PAREDZĒT PIESLĒGUMA REZERVU 15%

				Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta pārvalde	Pasūt. Nr.	22 /2013		
				Objekts:	Svētes pamatskolas pirmskolas ēka. Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	Stadija	Lapa	Lapu sk.	
Izstrādāja	A. Ozoliņš					T P	EL-7.5		
Proj. vad.	A. Ozols				Sadalnes SS-4, AS-4 APRĒĶINU SHĒMA	<div><div>SIA "NAMEJS PLUS"</div><div></div><div>Jelgava, Kr.Barona iela 17-1, LV-3001, tlr./fax:3025630, Vienot.reg Nr. 43603024773</div></div>			