Pārseguma sija S-1-1

(skat. 7. lapā)

Pārseguma sija S-1-2

(skat. 7. lapā)

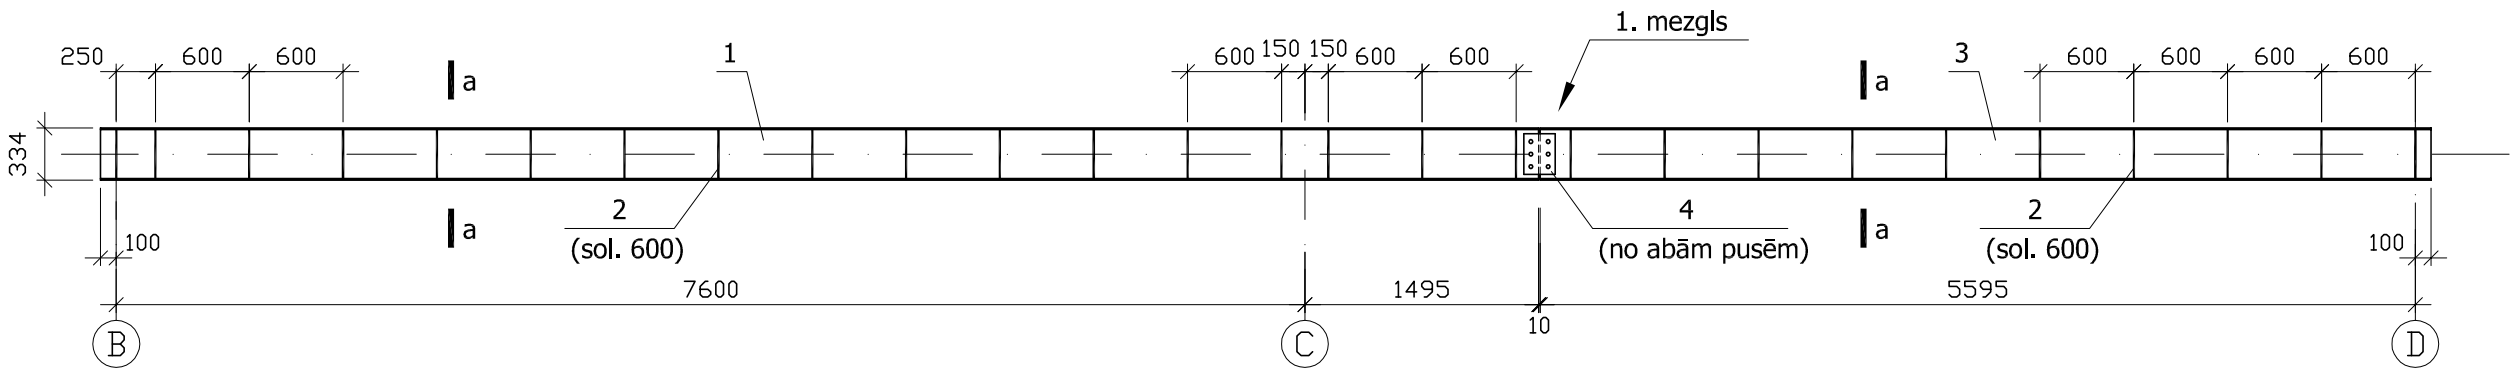


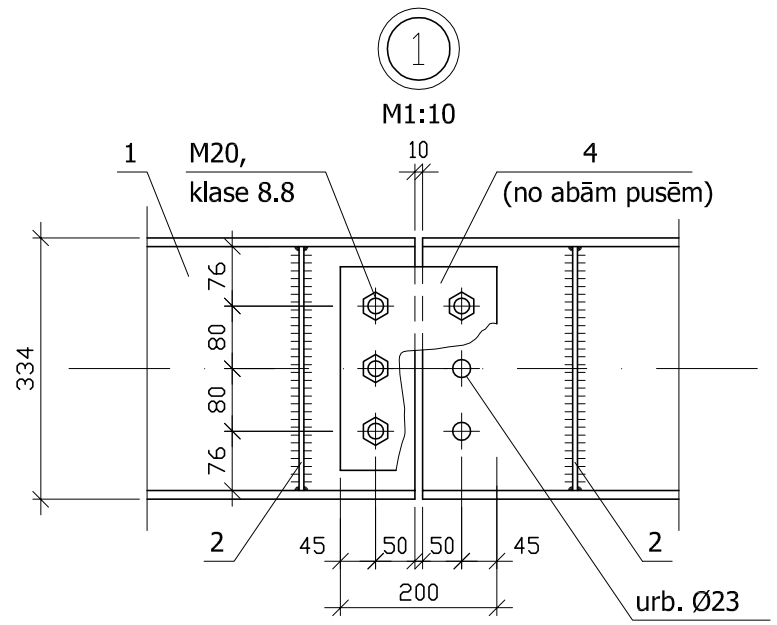


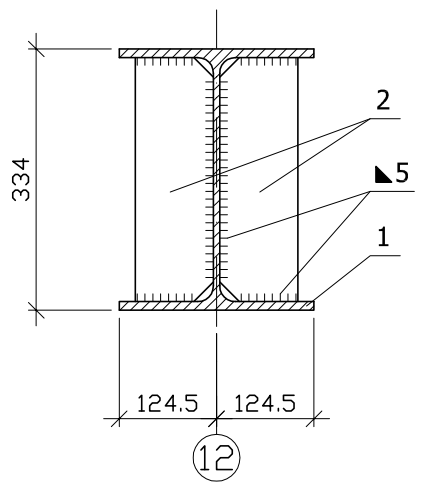


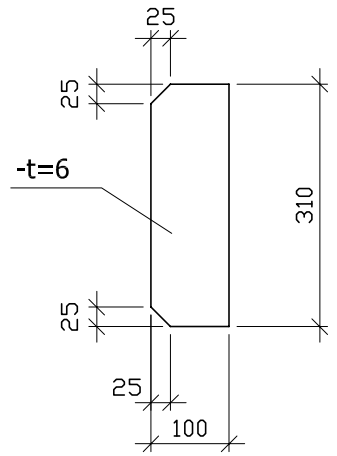


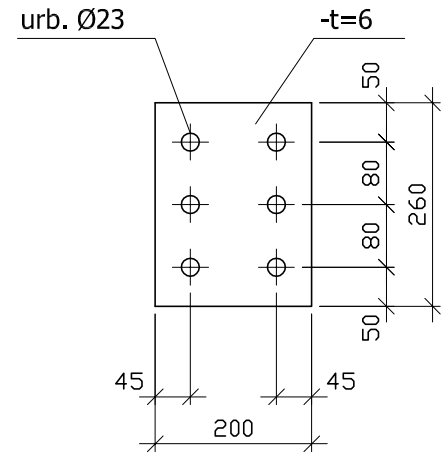


Materiālu specifikācija

| Marka, poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Skaits | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|
| | Pārseguma sija S-1-1 | | | |
| 1 | CTO АСЧМ 20*93 | I35Ш1, l=9195, C245 | 1 | 601.0 kg |
| 2 | GOST 19903-89 | -t=6, 100x310, C235 | 34 | 60.0 kg |
| | Pārseguma sija S-1-2 | | | |
| 3 | CTO АСЧМ 20*93 | I35Ш1, l=5695, C245 | 1 | 372.0 kg |
| 2 | GOST 19903-89 | -t=6, 100x310, C235 | 20 | 30.0 kg |
| | | | | |
| | Pārseguma sija S-1-2 | | | |
| 4 | GOST 19903-89 | -t=6, 200x260, C235 | 2 | 5.0 kg |
| | | skrūves M20, klase 8.8 | 6 | gb. |
| | | | | |

1. Vispārējus norādījumus skatīties 1. lapā.
2. Pirms tērauda siju izgatavošanas, izmērus pārbaudīt būvlaukumā pēc fakta.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome | | | | Jaunsvirlaukas pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve). Jaunsvirlaukas pagasts, "Staļģenes pamatskola". | Stadija: TP; Lapa: 20; Mērogs: M1:50, M1:10 |
| Šifrs: -BK | | | | | |
| | | | | Tērauda pārseguma sijas S-1-1, S-1-2 (skat. 7. lapā). | SIA "ANK GROUP" reģ. Nr. 2739-R |
| galv. konstr. | A.Kostins | | | | |
| konstr. | M.Jansons | | | | |

Inv. Nr. viet?. | Paraksts un datums | Ori?. inv. Nr.

Formāts A3