


Pārsējuma specifikācija.

Materiāls poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits	Piezīmes
PP-1	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x6200 1200x6200	4	g/b
PP-2	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x650 1200x650	2	g/b
PP-2*	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x650 1200x650	2	g/b
PP-3	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x6580 1200x6580	14	g/b
PP-3*	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x6580 1200x6580	4	g/b
PP-4k	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x330 1200x330	3	g/b
PP-5	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x7460 1200x7460	10	g/b
PP-5*	AS "E-BETON-ELEMENT"	1200x7460 1200x7460	4	g/b
		Sliedņa Ø8x400, EN 10080	25	kg
		Sliedņa Ø8x500, EN 10080	95	kg
		Sliedņa Ø12x500, EN 10080	8650	kg
		betons C20/25, EN 206-1	87	m³
S-1	BK-20	tērauda profiļa sija S-1	1	g/b
S-2	BK-21	tērauda profiļa sija S-2	1	g/b
S-3	BK-21	tērauda profiļa sija S-3	1	g/b
S-4	BK-22	tērauda profiļa sija S-4	1	g/b
S-5	BK-22	tērauda profiļa sija S-5	1	g/b


PBtūlu balstīšanas sistēmas

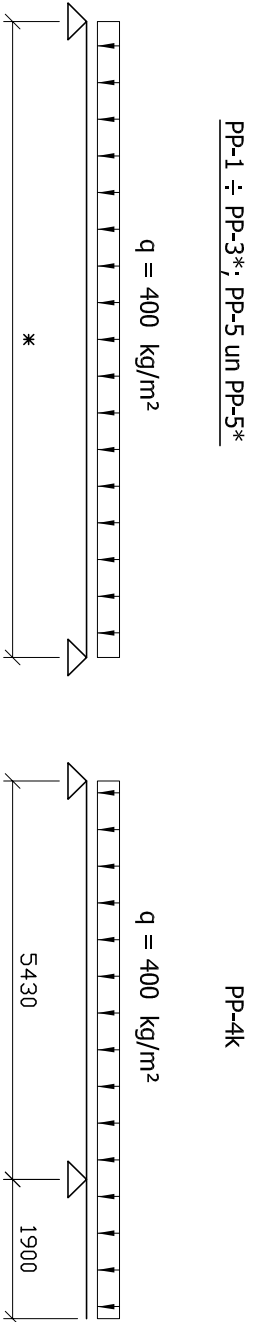

- Piezīmes:**
- Vispārējais norādījums skat. 1. lapā.
 - Dotā lapa uzskaitāma par uzdevumu saņemšanu dzelzsbetona pārsējuma paneļu izgatavošanai
 - Normatīva šķērse no starpiem un grīdas konstrukcijas normatīva vienmērīga izklāstā līdzenā šķērse
 - Dzelzsbetona koeficients pārsējums - 1,2.
- Grēzums skat. 9. un 10. lapās.
Grēzums skat. 11. un 12. lapās.

- 350 kg/m²;
- 400 kg/m².

Orīg. inv. Nr.	Paraksts un datums	Inv. Nr. vietā

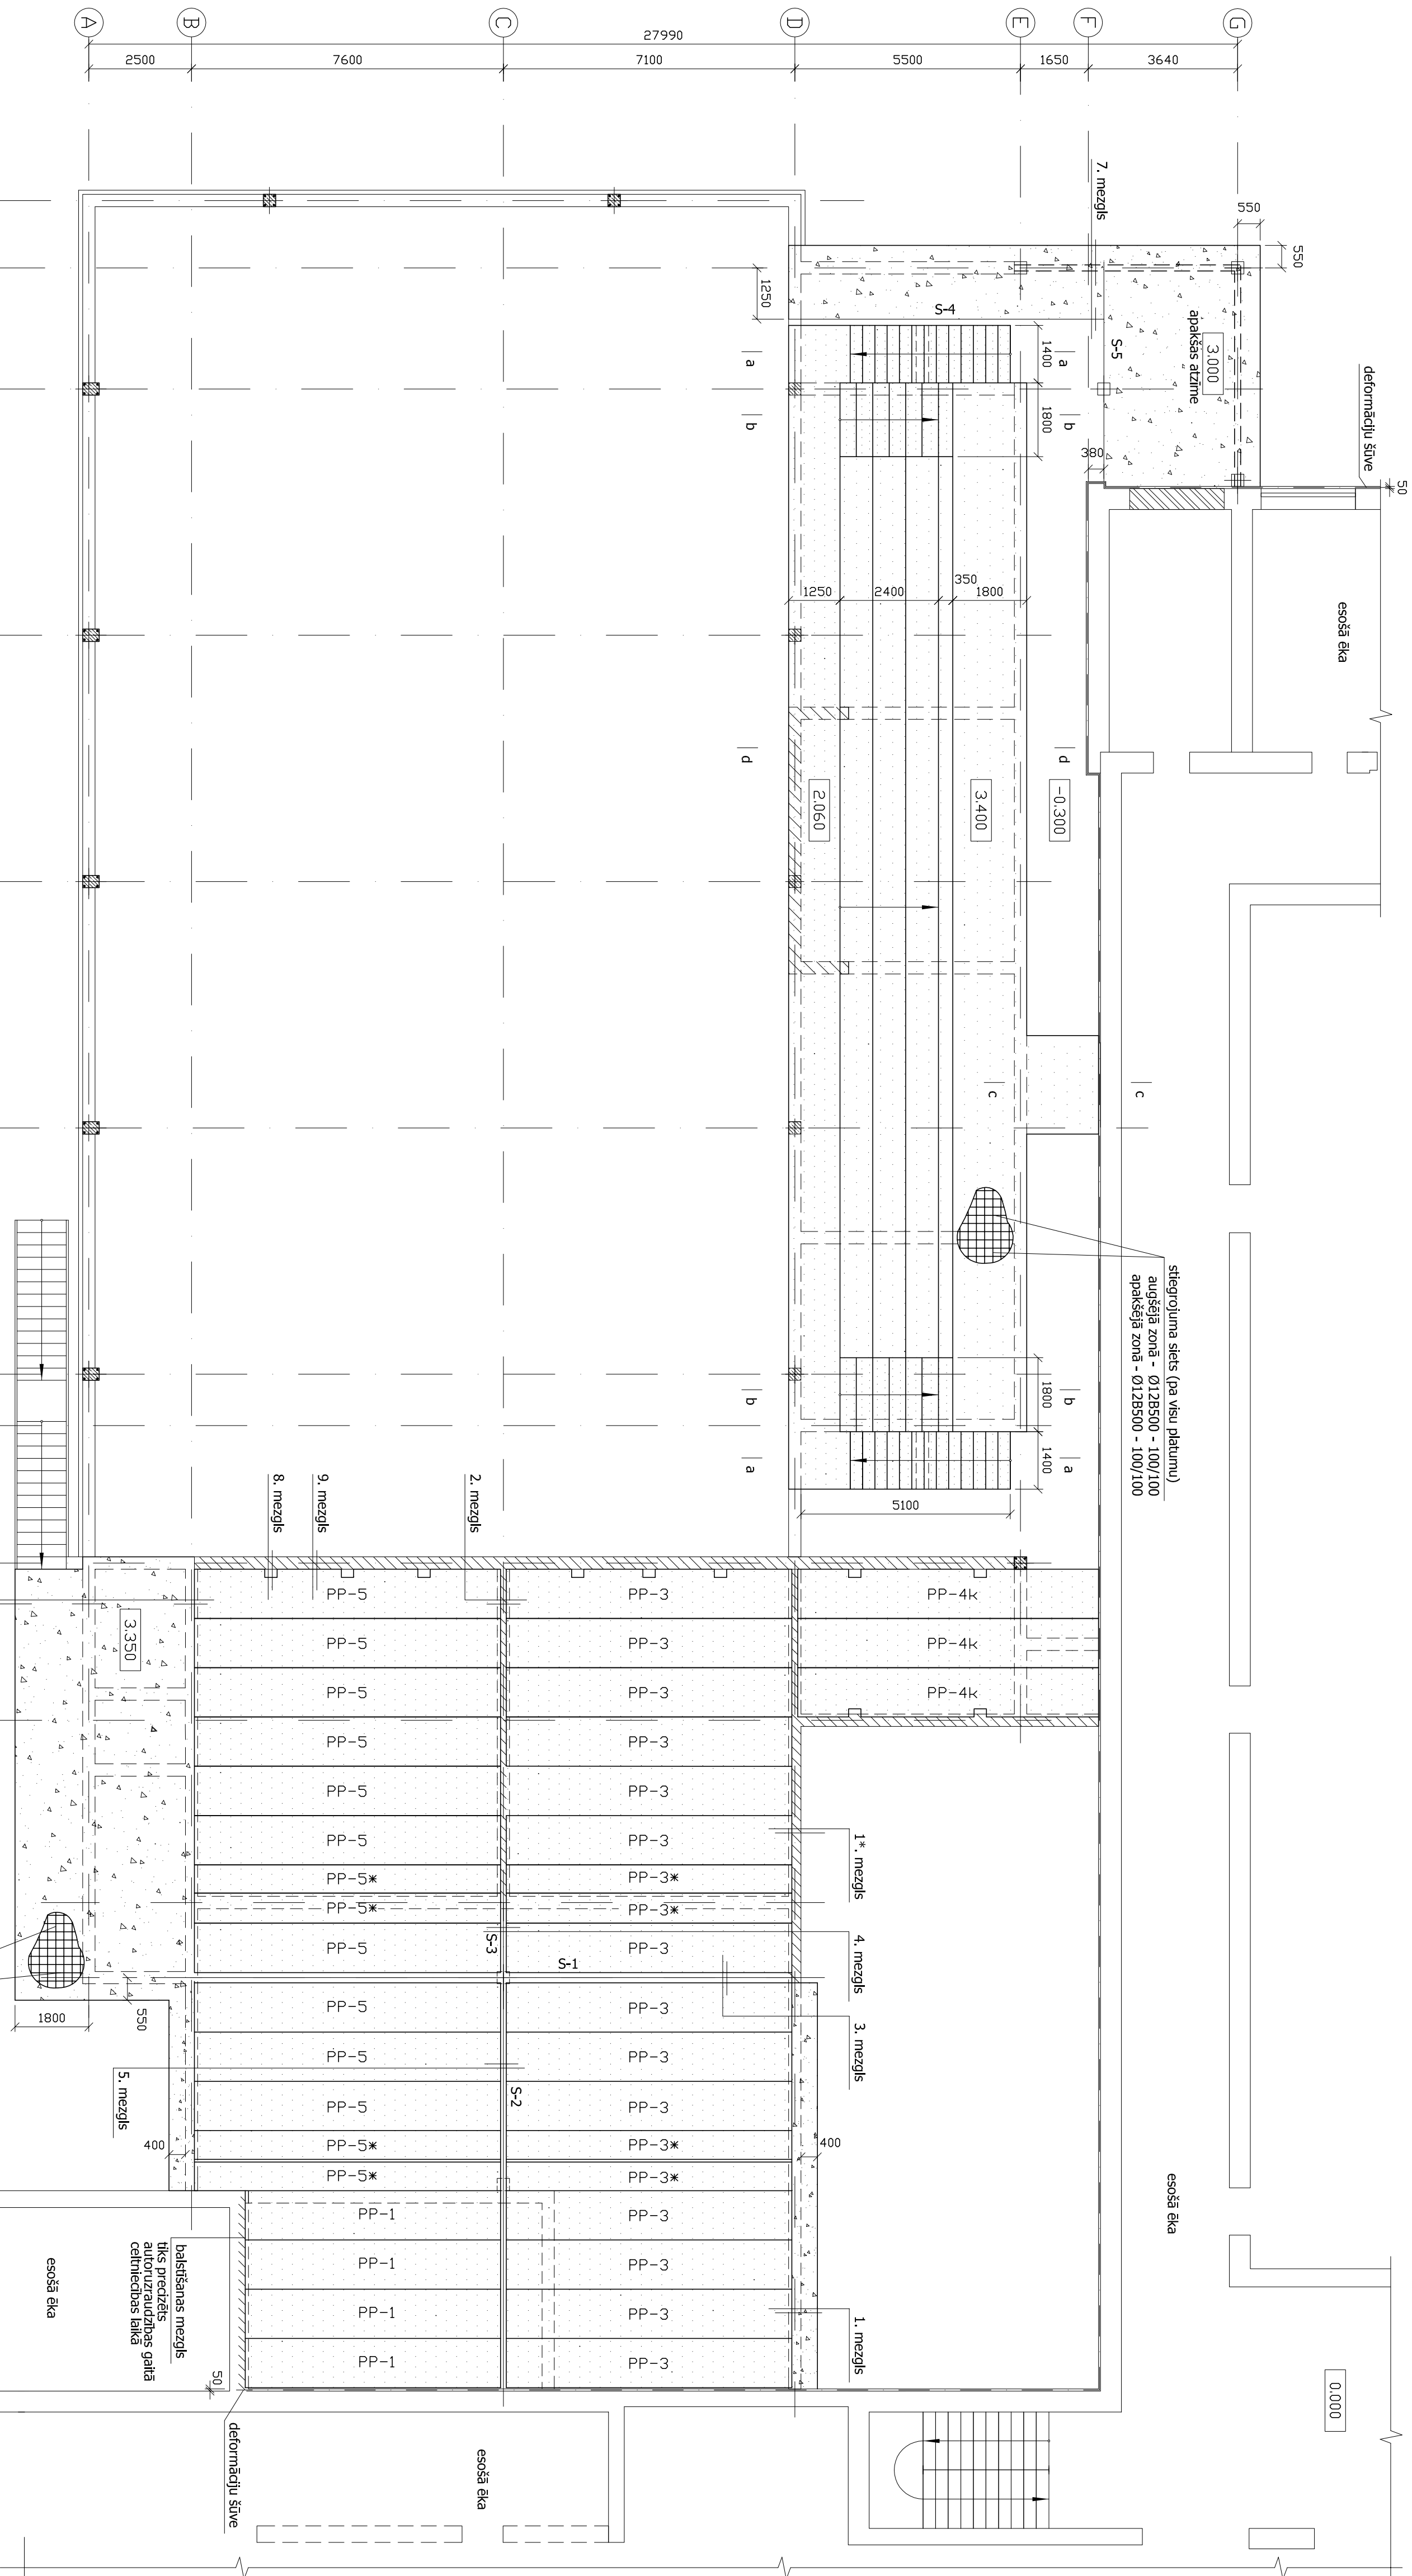

Projekts: Jaunsvītkaus pamatskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve).	Stadijs	Lapa	Mērogs
Šķērs: gēk.konstr. A. Kozins	-BK	Jaunsvītkaus pagasts, "Saiņenes pamatskola"	TP 8 1:100
Izstrādāt: S. Kuzmins		Pārsējumu izveidojuma shēma uz atz. 2,060 un 3,400.	SIA "ANK group" reģ. Nr. 2739-R