


Ū-2 tīkla garenprofils

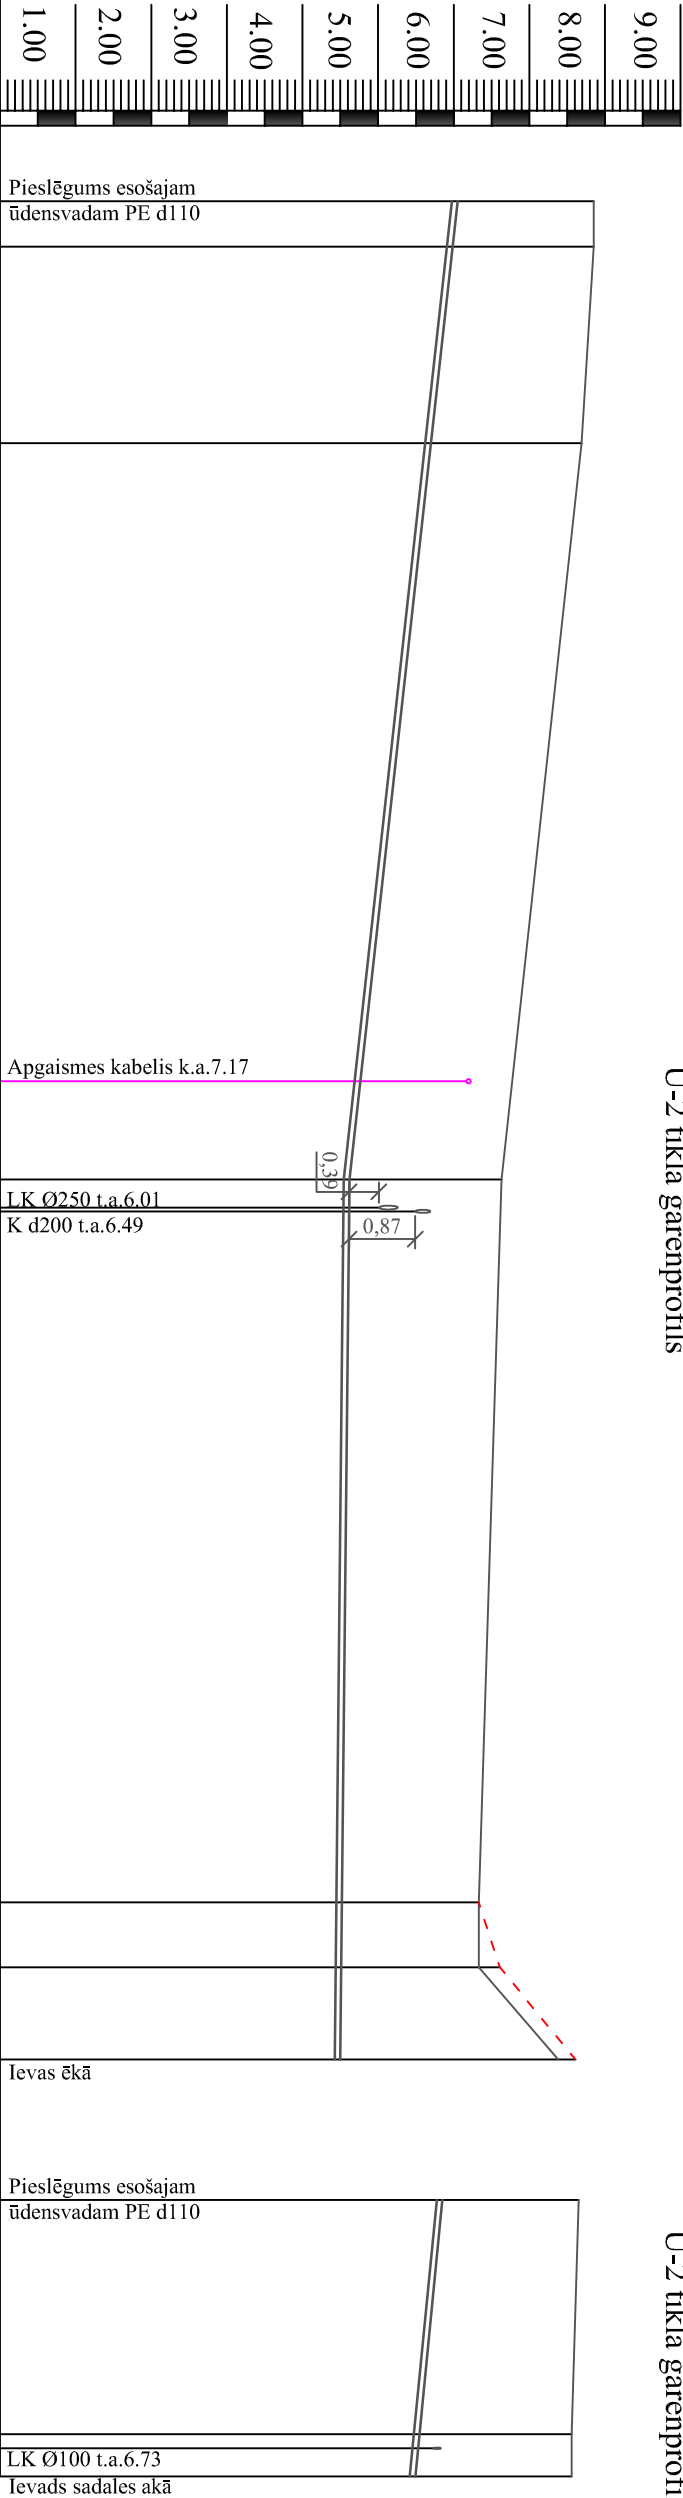

Ū-2 tīkla garenprofils

Caurules virsas atzīme	7.05	6.98	6.70	5.62	5.52	5.51	5.50	6.85	6.55	6.49
Esošās zemes virsmas atzīme	8.85	8.85	8.69	7.63	7.33	7.33	8.38	8.65	8.56	8.56
Projektējamā zemes virsmas atzīme	8.85	8.85	8.69	7.63	7.33	7.61	8.61	8.65	8.56	8.56
Cauruļvada iebūves dziļums	1.80	1.87	1.99	2.01	1.81	2.10	3.11	1.80	2.01	2.07
Cauruļu materiāls	PE-80 Ø75x4.5 PN10									
Pamatne	Blīvēta smiltis 20 cm									
Kritums	Blīvēta smiltis 20 cm									
Attālums, m	64.70	13.00	48.70	58.20	47.80	4.30	6.10	15.50	2.8	
Trases shēma										

- Piezīmes:
- Būvniecības laikā precizēt iebūves atzīmes.
 - Šķēršļojošo komunikāciju iebūves dziļumi projektā doti aptuveni, būvniecības laikā tos precizēt.
 - Kabeļu krustojumu vietās veikt kabeļu mehānisko aizsardzību, ja tas nepieciešams.
 - Visas izmaiņas saskaņot ar projekta autoru.

Amats				Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.,		Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad. J. Matusevičs				31.01.2013		ŪKT, LKT, ŪGA-2013/1			
Projektdarbs				31.01.2013		Stādīja Mērogs Lapa Lapas			
Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene				TP		Mēl:1:100 ŪKT-10			
Būvpr. reg. Nr.3288-R				Ū-2 tīklu garenprofili		Būvpr. reg. Nr.3288-R			

