



ŪDENS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS PLĀNS

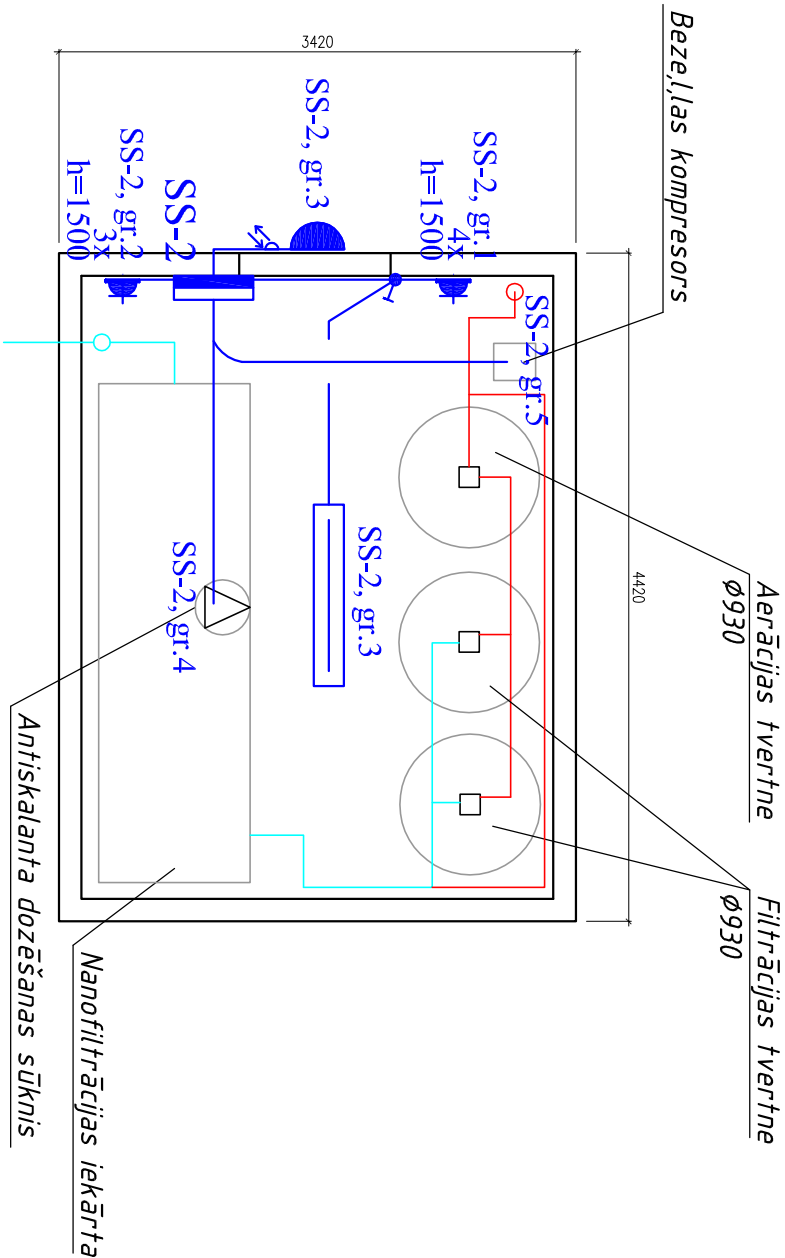

0.4 KV TĪKLA PRINCIPĀLĀ SHĒMA.

Proj. Spēka sadalne

Puzst. = 20.8kW
Pap. = 16.6kW
Iapc. = 27.2A

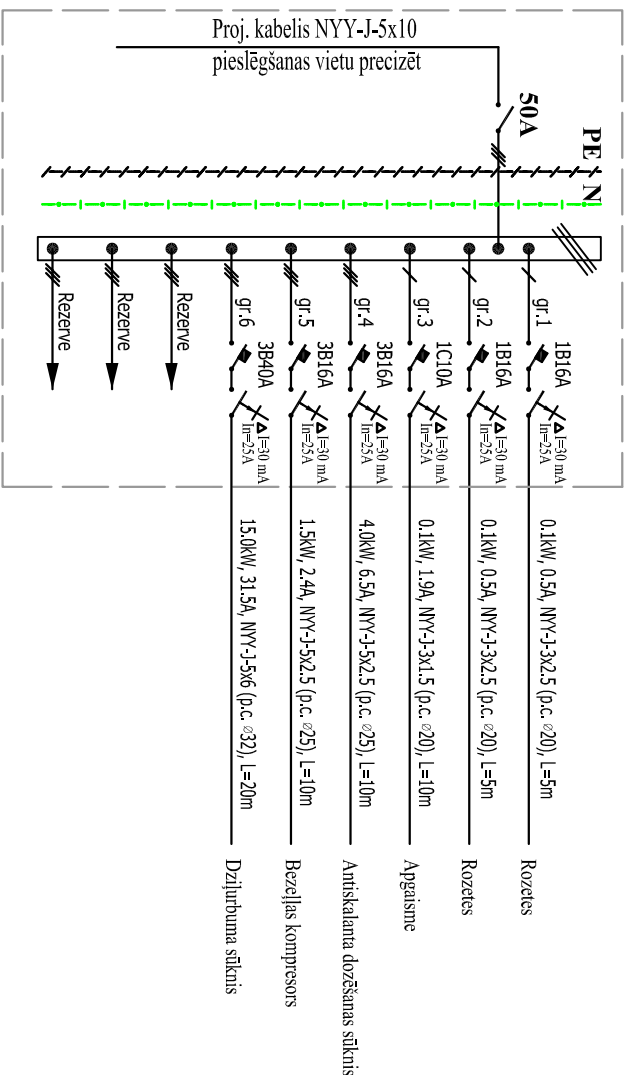

Pieņemtie apzīmējumi:

SS-2

- V.a. proj. spēku sadalne IP44



- Pie grieštiem stiprināms gaismas ķermeņis ar lumin. spuldzi 1x36W; IP54



- Pie sienas stiprināms gaismas ķermeņis ar komp. lumin. spuldzi 1x18W; IP54



- Vienpolīgs zem apnetuma slēdzis; ~220V, 10A, IP44




- Kustības detektors 180°



- Rozēšu skaits (3 gab.)



- 1 fāzes rozete ar aizsargkontakta IP44

| | |
|--|------------------|
| Projekta daļa / Branch: | Datums / Date: |
| Elektroapgāde | 2011.06.10 |
| Projekts / Project: | |
| Ūdenssaimniecības attīrītība Jelgavas novada Platones ciemā | |
| Adrese / Address: | |
| Jelgavas novads, Platones ciems | |
| Pasūtītājs / Client: | |
| SIA "Glūdas komunālā saimniecība" Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads | |
| Projektētājs / Designer: | |
|  SIA "LL Premium Design", Reg.Nr. 40003347364 Daugavas iela 38, Mārupē, LV-2167, Latvija E-pasts: info@llpdlv | |
| Būvprojekta vad. / Approved: | |
| R.Liberts | |
| Būvprojekta daļas vad. / Approved: | |
| D.Žuravīkins | |
| Projekta autors / Designer: | |
| D.Žuravīkins | |
| Rasējums / Drawing: | |
| Ūdens attīrīšanas stacijas pieslēgšana. 0.4kV tīkla principiālā shēma. | |
| Izmērs / Size: | Mērogs / Scale: |
| A3 | 1:50 |
| Izmāņa / Revision: | Stadija / Stage: |
| --- | TP |
| Marka / Mark: | Lapa / Page: |
| ELT | 04 |