

NOSACĪTE APZĪMĒJUMI:

- Ū – projektējamais ūdensvada cauru/vads
- K1 – projektējamais sadzīves kanalizācijas cauru/vads
- DR – projektējamais drenāžas kanalizācijas cauru/vads
- h – akas dziļums
- t – cauru/vada tehniskā atzīme
- l – posma garums no akas līdz akai

PIEZIMES.

Attīrīšanas stacijas ēkas detalizāciju skatīt lapā ūKT-
Dzīlurbuma akas detalizāciju skatīt lapā ūKT-

Urbuma rekonstrukcija

2. *Apsaistes cauru, Iva*

4. *Urbuma qalvas bliv*

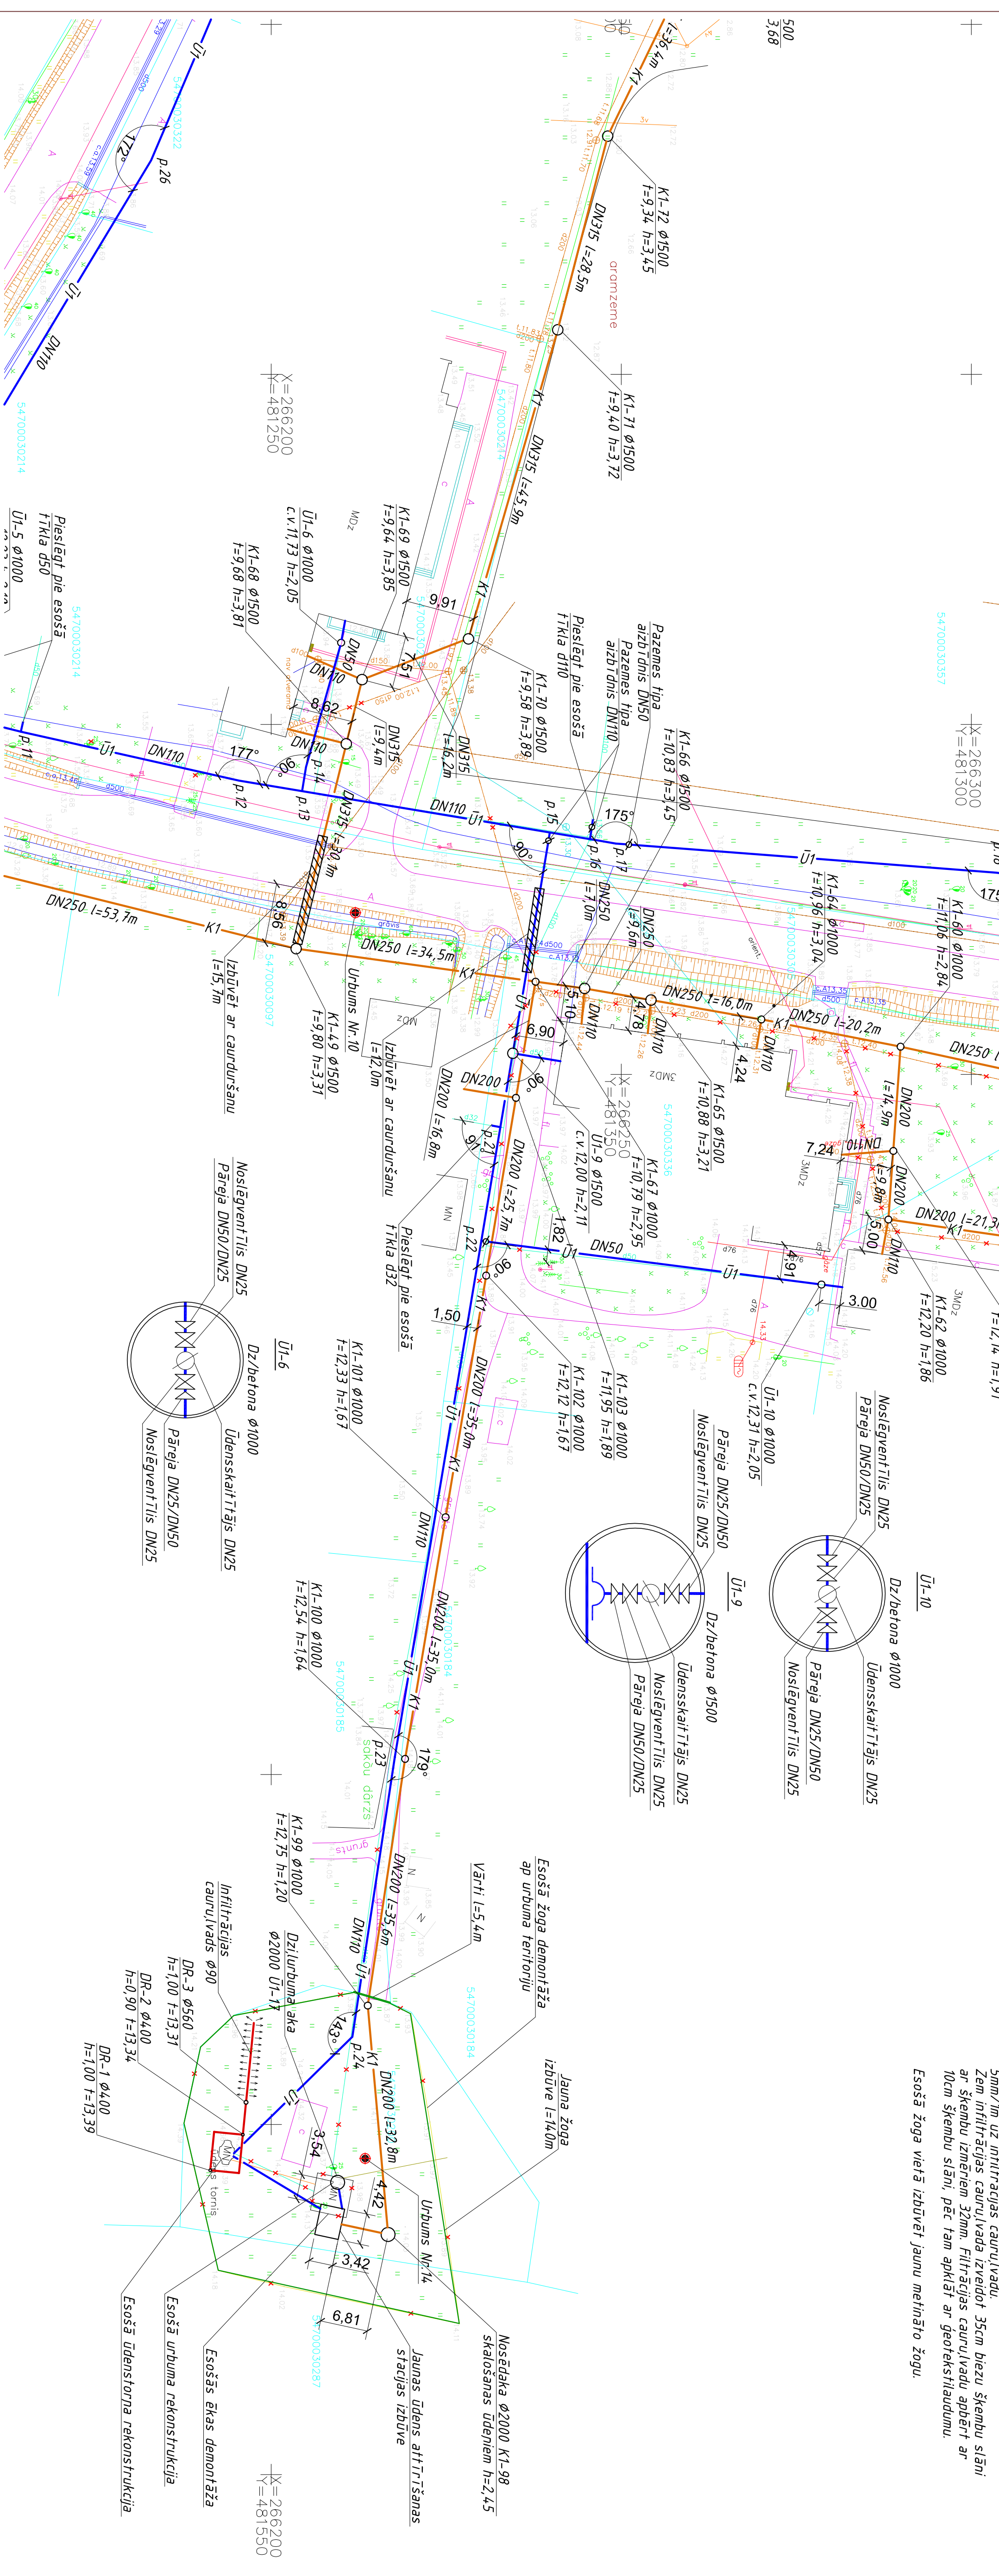
5. Urbumā apsaištes iz izstādīšana

Ilidanstarna rekonstrukcija

Rekonstrukcijas darbus skatīt projekta paskaidrojuma rakstā un iekārtu, materiālu specifikācijās.

5mm/1m uz infiltācijas cauru/vadu.
Zem infiltācijas cauru/vada izveidojot 35cm biezu
ar šķembu izmēriem 32mm. Filtrācijas cauru/vadu
10cm šķembu slāni, pēc tam apkārt ar ģeotekstu.

Esošā žoga vietā izbūvēt jaunu metināto žogu

[illegible]