
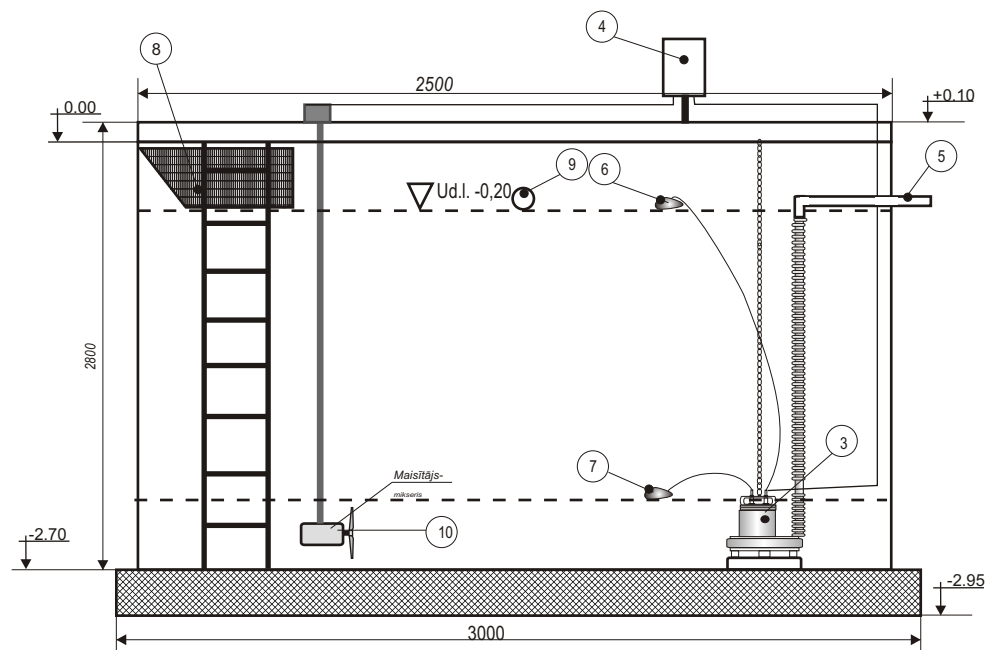


**Septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertne, V darba =15m<sup>3</sup>**

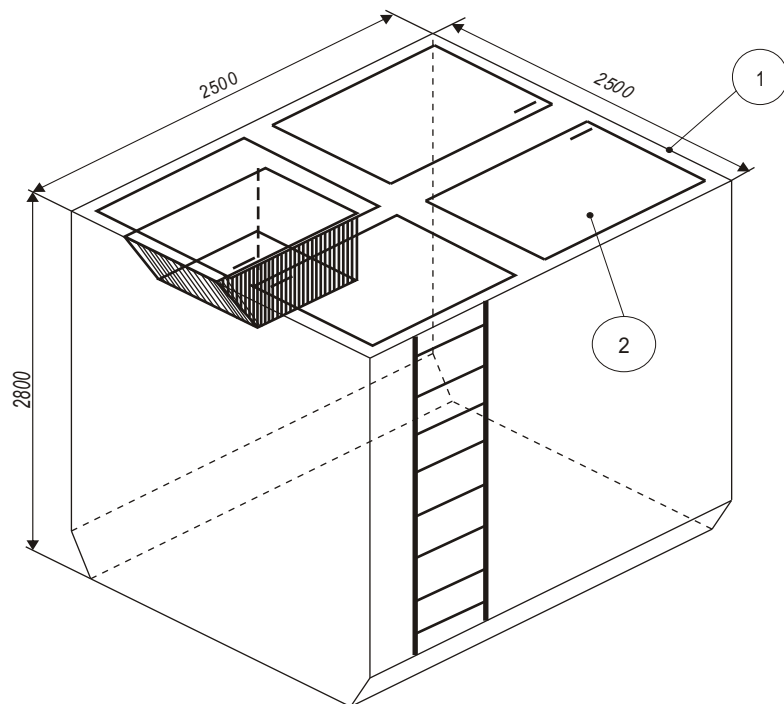

1. Tvertne no nerūsējošā tērauda AISI 430
2. Atverami vāki no nerūsējošā tērauda
3. Kanalizācijas sūknis ar GR Blue Pro 100/2/G40H ar smalcinātāju, Q=8m<sup>3</sup>/h; H=10m; U=400V; N=0.74kw
4. Klemmu kārbā
5. Īscaurule Pe63 caurules pievienojumam
6. Sūkņa ieslēgšanas pludiņš (max)
7. Sūkņa izslēgšanas pludiņš (min)
8. Redeļu grozs ar spraugām 15mm
9. Īscaurule tehniskā ūdens padeves caurules PE 50 pievienojumam.
10. Maisītājs-mikseris AMD 07.18.1410; N=0.5kw