


STANDARTA RASĒJUMI

(PIELIKUMS Nr.2)

"Valgundes sporta halle"

TIPVEIDA TRANŠEJU SHĒMAS, ATJAUNOJAMIE SEGUMI

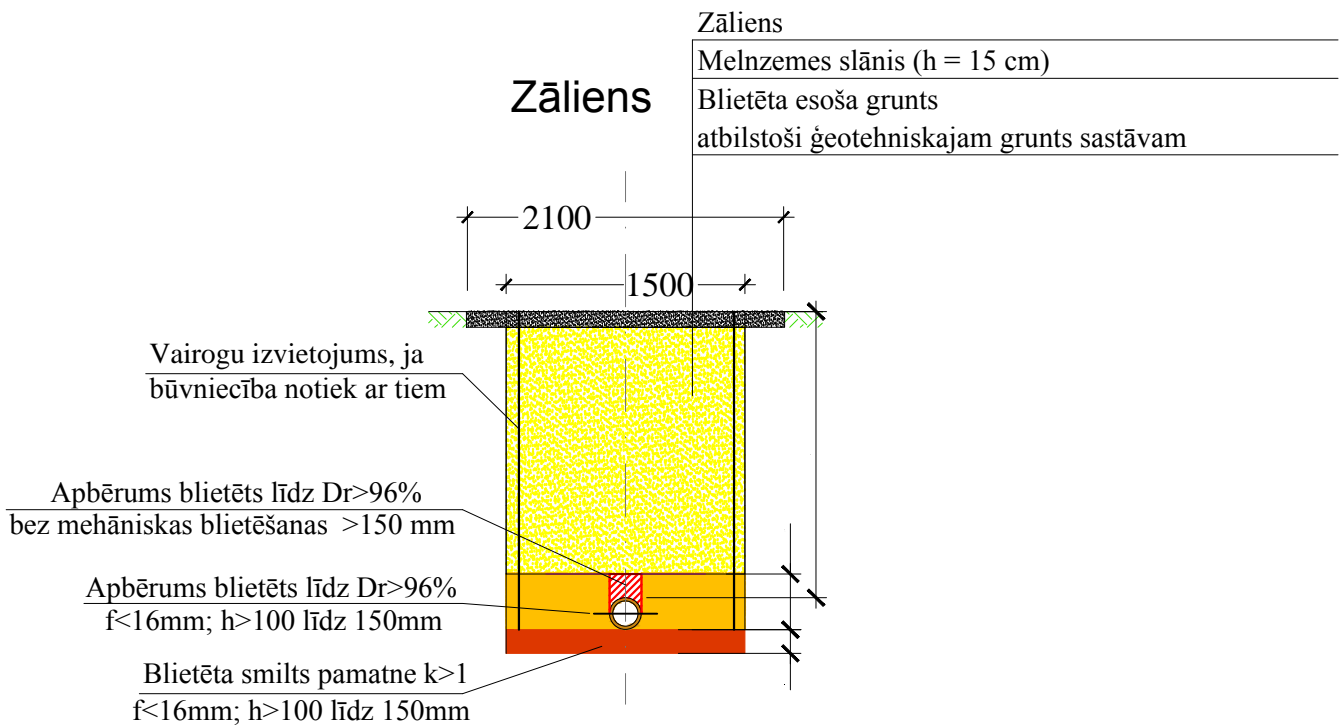

Piezīmes:

1. Caurules iebūvēt atbilstoši ražotāju un tehniskā projekta norādījumiem.
2. Zemes virsmas un iebūves atzīmes "A" precizēt tehniskā projekta garenprofilos.
3. Pirmējā slāņa materiālam jāatbilst cauruļvadu iebūves prasībām.
4. Pirms cauruļvadu ieguldīšanas grunts noblietējama līdz dabiskam blīvumam.
5. Cauruļvads tranšējā jāaizber ar grunti, kas nesatur organiskās vielas (kūdra, melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm.