


1. stāva elektriskā spēka plāns M 1:100

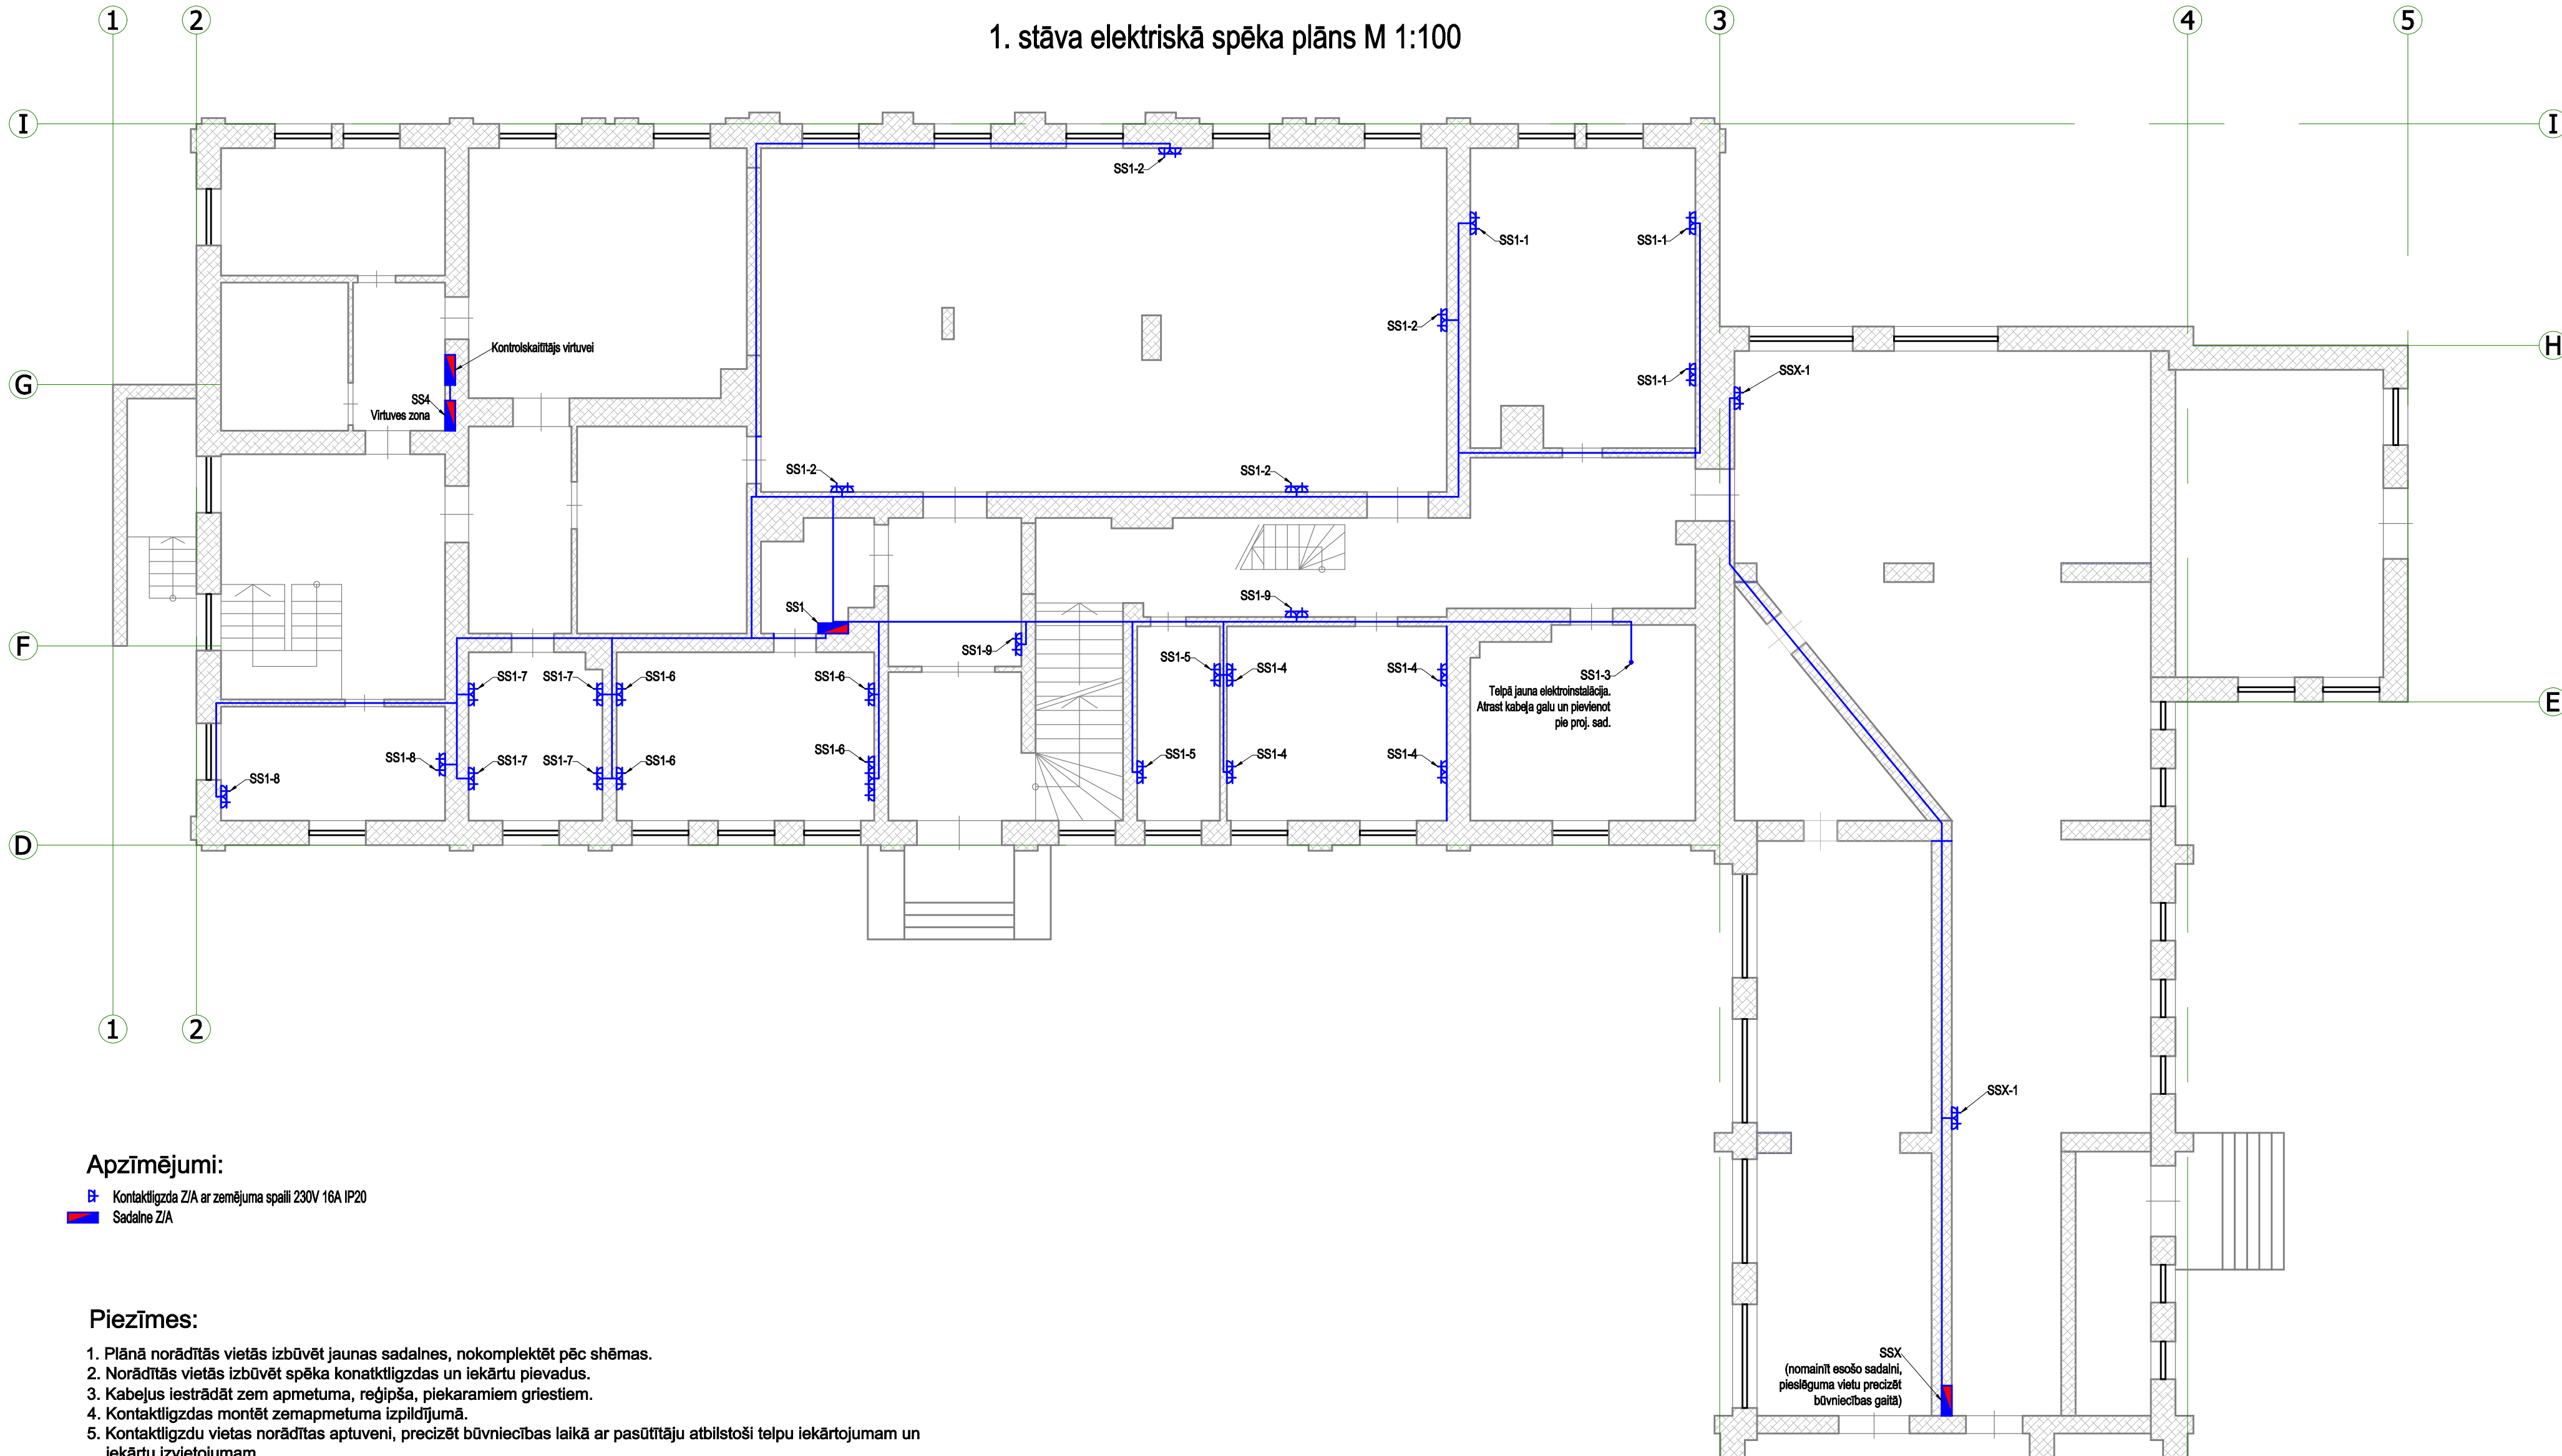

Apzīmējumi:

- Kontaktlīgums Z/A ar zemējuma spaili 230V 16A IP20
- Sadalnes Z/A

Piezīmes:

- Plānā norādītās vietās izbūvēt jaunas sadalnes, nokomplektēt pēc shēmas.
- Norādītās vietās izbūvēt spēka konaktlīgumus un iekārtu pievadus.
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, reģipša, piekaramiem griestiem.
- Kontaktlīgumus montēt zem apmetuma izpildījumā.
- Kontaktlīgumu vietas norādīt aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un iekārtu izvietojuma.
- Kabeļu trases norādīt aptuveni, precizēt būvniecības laikā.
- Virtuves zonā, kontaktlīgumus un iekārtu pievadus izbūvēt atbilstoši tehnoloģiskām vajadzībām (specifikācijā ir parādēti 30 1f kontaktlīgums IP44 ar vāciņiem un 3f 16A kontaktlīgums).

|                   |                 |          |          |  |                     |
|-------------------|-----------------|----------|----------|--|---------------------|
| AMATS             | VĀRDS, UZVĀRDS  | PARAKSTS | DAT.     | PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība<br>Reģ. Nr. LV9009118031<br>Past iela 37, Jelgava LV-3001 |                     |
| Būvproj.sad.vad.: | Mārtiņš Liberts |          | 24/10/12 | OBJEKTS: Stalģenes vidusskola  |                     |
|                   |                 |          |          | Sertifikāta Nr. 70-2472  |                     |
|                   |                 |          |          | ADRESE: "Stalģenes skola", Stalģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads                     |                     |
|                   |                 |          |          | RASEJUMA NOSAUKUMS:  | STADIJA TP MARKA EL |
|                   |                 |          |          | 1. stāva elektriskā spēka plāns  | LAPA EL-6           |
|                   |                 |          |          | FAILS: Stalģene  | MĒROGS: 1:100       |