


3. stāva elektriskā apgaismojuma plāns M 1:100

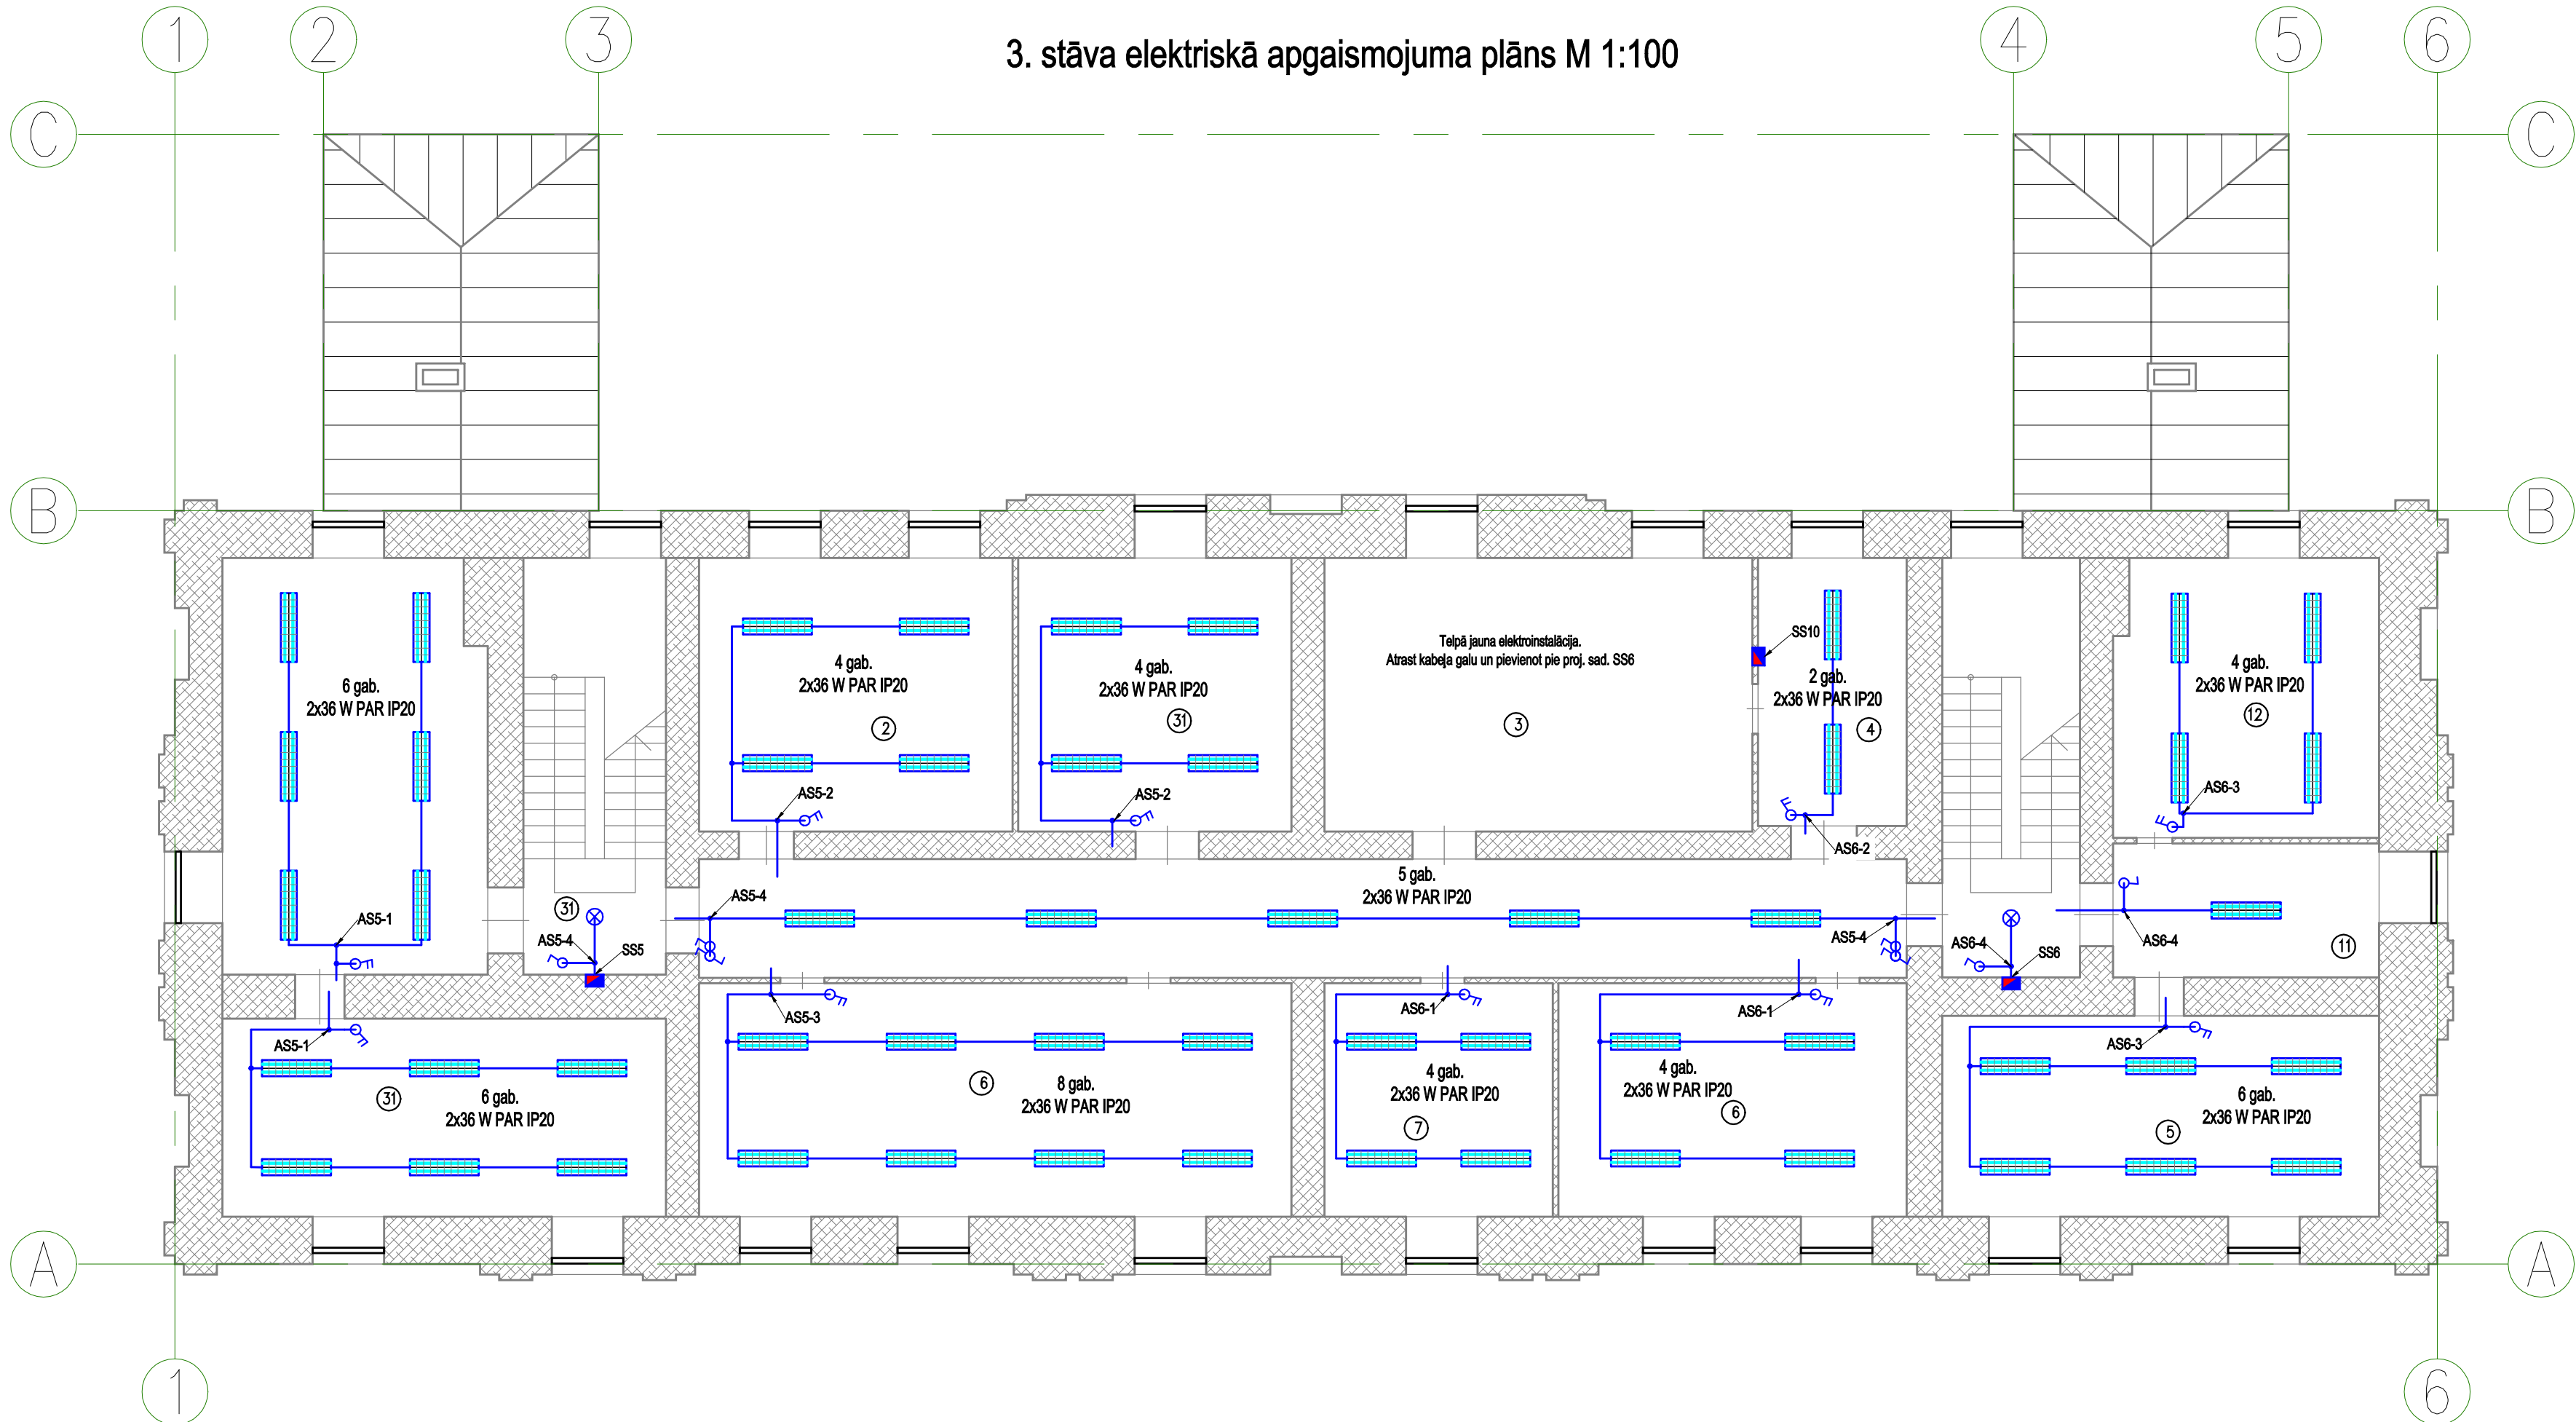

- Plafons V/A E27 20W IP20/44 (ar luminisējošu spuldzi)
- Dienas gaismas armatūra V/A PAR 2x36W IP20
- Slēdzis Z/A 230V 10A IP20
- Slēdzis grupu Z/A 230V 10A IP20
- Pārslēdzis Z/A 230V 10A IP20
- Avārijas moulis IZEJA

Piezīmes:

- Norādītās vietās izbūvēt jaunus gaismekļus.
- Gaismekļu tips (virsapmetuma vai zemapmetuma) norādīts pēc projektēšanas brīža ēkas esošā stāvokļa.
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
- Slēdžus montēt zemapmetuma izpildījumā.
- Slēdžu montēt ≈ 1m no grīdas.
- Slēdžu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojumam un durvju vēršanas virzienam.
- Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.
- Avārijas moduļu pieslēgumi plānā nav norādīti pieslēgt pie tuvākās gupu sadalnes.
- Plānā ar piezīmēm norādīts, kurās telpās tiek saglabāta esošā elektroinstalācija.
- Esošos plafonos nomainīt kvēlspuldzes pret ekonomiskām, skatīt plāna piezīmēs.

| | | | | | |
|-------------------|------------------|----------|----------|--|---------------|
| AMATS | VĀRDS, UZVĀRDS | PARAKSTS | DAT. | PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reg. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001 | |
| Būvproj.sad.vad.: | Mārtiņš Lībertis | | 24/10/12 | OBJEKTS: Vircavas vidusskola | |
| | | | | Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007 | |
| | | | | SERTIFIKĀTA NR. 70-2472 | |
| | | | | ADRESE: "Vircavas vidusskola", Vircavas pag., Jelgavas novads | |
| | | | | RASĒJUMA NOSAUKUMS: 3. stāva elektriskā apgaismojuma plāns | |
| | | | | STADIJA | TP |
| | | | | LAPA | EL-7 |
| | | | | MARKA | EL |
| | | | | FAILS: Vircava | MĒROGS: 1:100 |