Ārējais apgaismojums un zemējuma plāns 1:500

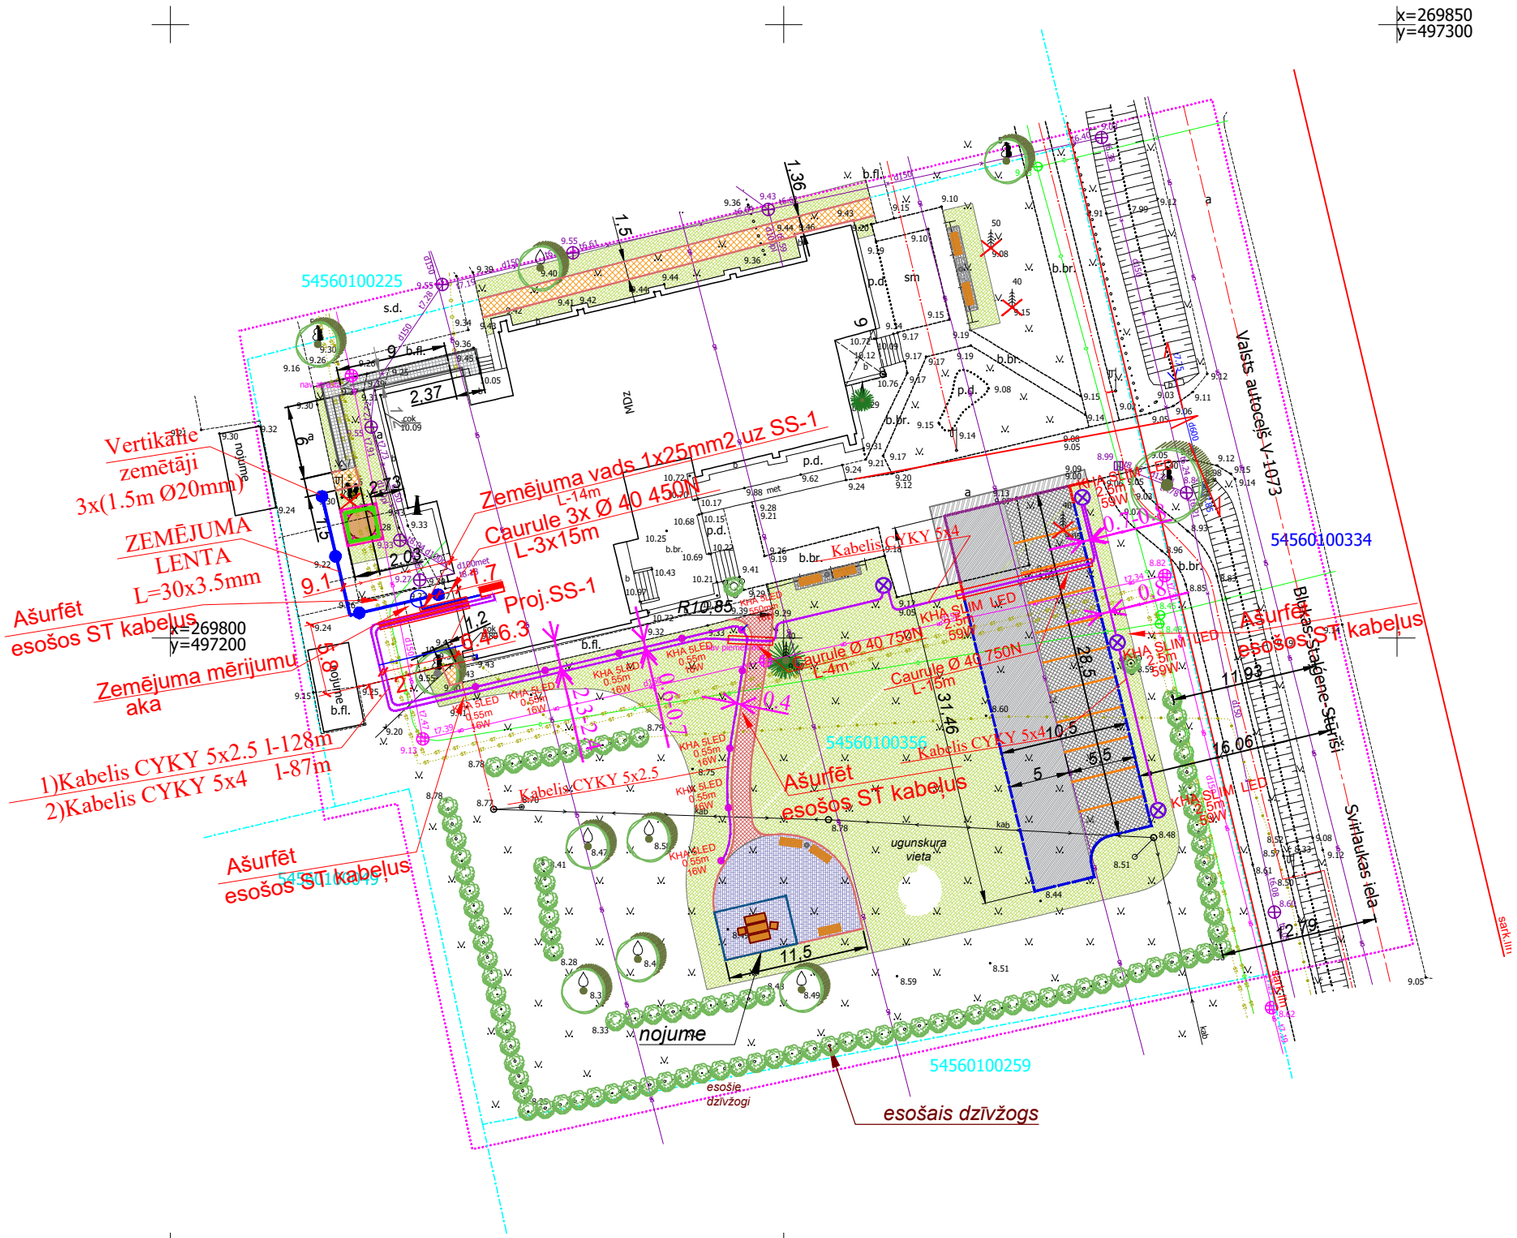

PIEZIMES

PIRMS DARBU SĀKŠANAS IZSAUKT TĪKLU PĀRSTĀVJUS IZŅEMT RAKŠANAS ATĻAUJAS.

Izbūvēt teritorijā zemējuma kontūru sadalņu zemēšanai galvenajā elektrosadalnē. Zemē izbūvēt mērijumu aku OBO BETTERMANN SP tips. No mērijumu akas izbūvēt zemējuma vadu 25mm2. Zemējuma vadu montēt aizsargcaurulē. Pēc caurules montāžas pārbaudīt sienas hidroizolāciju. Nodrošināt zemējuma pretestību 4 OMI. Nepieciešamības gadījumā papildināt zemējuma kontūru.

Teritorijā izbūvēt apgaismojuma stabiņus 0.55m un 2.5m. Gaismekļus montēt saskaņā ar izvietojuma plānu. Gaismekļus pievienot pie CYKY tipa kabeļiem. Šķērsgriezumus skatīt rasējumā ELT-2. Gaismekļus pieslēgt pie Proj. sadalnes SS-1.

Izvadus no galvenās sadalnes montēt aizsargcaurulē. Pēc caurules montāžas pārbaudīt sienas hidroizolāciju.

Pārbaudīt ēkas zibens aizsardzību. Nepieciešamības gadījumā to atjaunot.

Visus darbus veikt atbilstoši "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM",
"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Projektā neuzrādītos materiālus un montāžas izstrādājumus, kas nepieciešami projekta realizācijai, jāparedz montāžas organizācijai, ņemot vērā iepriekšējo darba pieredzi.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Projektējamā sadalne SS-1
- Projektējamais kabelis
- Zemējuma lenta 30x3.5
- Vertikālais zemētājs 3x(1.5m Ø20mm)
- PVC caurule Ø40mm

KHA 5LED 0.55m 16W — Apgaismojuma stabiņš KHA 5 LED 6W komplektā ar pamatni

KHA SLIM LED 2.5m 59W — Apgaismojuma stabiņš KHA SLIM 250 LED 59W komplektā ar pamatni

Mērijumu aka SP tips OBO BETTERMANN

Ārējo gaismekļu eksplikācija

Nr.	Gaismekļa nosaukums un tips	Skaits	Piezīmes
1	Gaismeklis PERFORMANCE LIGHTING KHA 5 LED 16W IP66 4000K AL96 komplektā ar A309 (pamatnes betona rāmis)	9	
2	Gaismeklis PERFORMANCE LIGHTING KHA SLIM 250 LED 59W IP66 4000K AL96 komplektā ar A0373 (pamatne)	4	

Atbildīgais būvprojekta izstrādātājs:	SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr. Barona iela 17-1, LV-3001, tālr./fax:63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773; Būvkom.reģ.Nr.1049-R	Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība
		Objekts:	SARC "Staļģene" telpu pārbūve. Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads
Tehn.izstr.	G.Niedols		
Būvpr.d.vad.	A.Ozoliņš		
		Ārējais apgaismojums un zemējuma plāns 1:500	

Pasūt./Arhīv.Nr:		
12/2018		
Stadija	Lapa	Lapu sk.
MBP	ELT-2	

Pētera iela 13-9, Jelgava
LV-3001, tālr.: +371 26827414
Vienotais reģ. Nr.: 43603053768
elpromo